

Гигиенические требования к палате (виды, размеры, благоустройство, меблировка, микроклимат, освещение)



Требования к палате

- Глубина – не более 6 м
- Ширина – не менее 2,4 м
- Высота - не менее 2,6 м
- Количество коек – не более 4
- Площадь на 1 койку – не менее 7 м²
- Площадь однокоечной палаты – 10 м²



- Отделка:


Стены — окрашены силикатными в сочетании с масляными красками.

Полы — паркетные или покрытые линолеумом.

Потолок — известковая или водоэмульсионная побелка, допускаются подвесные потолки, материал должен быть ровным, гладким.



Обычная палата

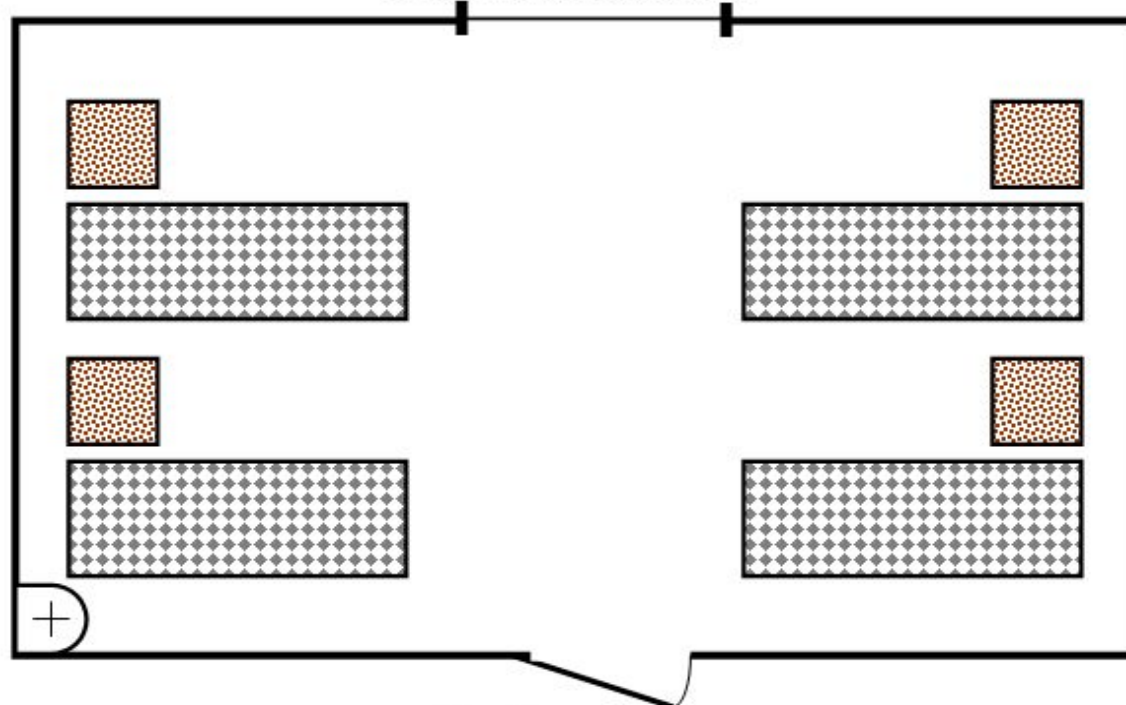

Коридор отделения

Условные обозначения:

	- окно		- дверь		- кровать
	- тумбочка		- раковина		

Расположение коек:

- Параллельно светонесущей стене
- Расстояние от наружной стены до коек - не менее 0,9 м
- Расстояние между койками не менее - 0,8 м
- Расстояние между торцами коек – не менее 1,2 м



Рекомендуемые минимальные площади на койку

Тип отделения	Площадь на койку, м2
Неинфекционные отделения для взрослых	7,0
Инфекционные и туберкулезные отделения для взрослых	8,0
Ожоговые, радиологические отделения восстановительного лечения	10,0
Отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии	13,0

Требования к микроклимату палаты

Температура воздуха зависит от профиля больных:

- 20°C (пульмонологическое, хирургическое, гастроэнтерологическое и др.);
- 25°C (эндокринологические палаты для больных с гипотиреозом);
- 15-16°C (эндокринологические палаты для больных с гипертиреозом).

Требования к естественному и искусственному освещению

Естественное освещение

- Оптимальная ориентация окон: юг, юго-восток, восток
- СК – не менее 1:5-1:6
- КЕО – не менее 0,5%

Искусственное освещение

- общее, местное, комбинированное.
- источники света: лампы накаливания и люминесцентные (белого цвета)
- интенсивность освещения – не менее 100лк

Требования к вентиляции и отоплению

Вентиляция

- естественная (форточки, вытяжные канала)
- искусственная
- на каждого взрослого человека должно поступать 80 м^3 воздуха в час
- проветривание палаты не реже 4 раз в сутки по 15 минут

Отопление

- центральное, водяное
- поверхности батарей гладкие, размещаются под окнами


БОКСИРОВАННАЯ ПАЛАТА

Создается с целью профилактики внутрибольничных инфекций.

Состоит из трех элементов: палата, шлюз, санитарный узел.

- Площадь шлюза – не менее 3 м²
- Площадь санитарного узла – не менее 3 м²
- Площадь душевой (при наличии в палате душевой) – не менее 3 м²

Боксированная палата

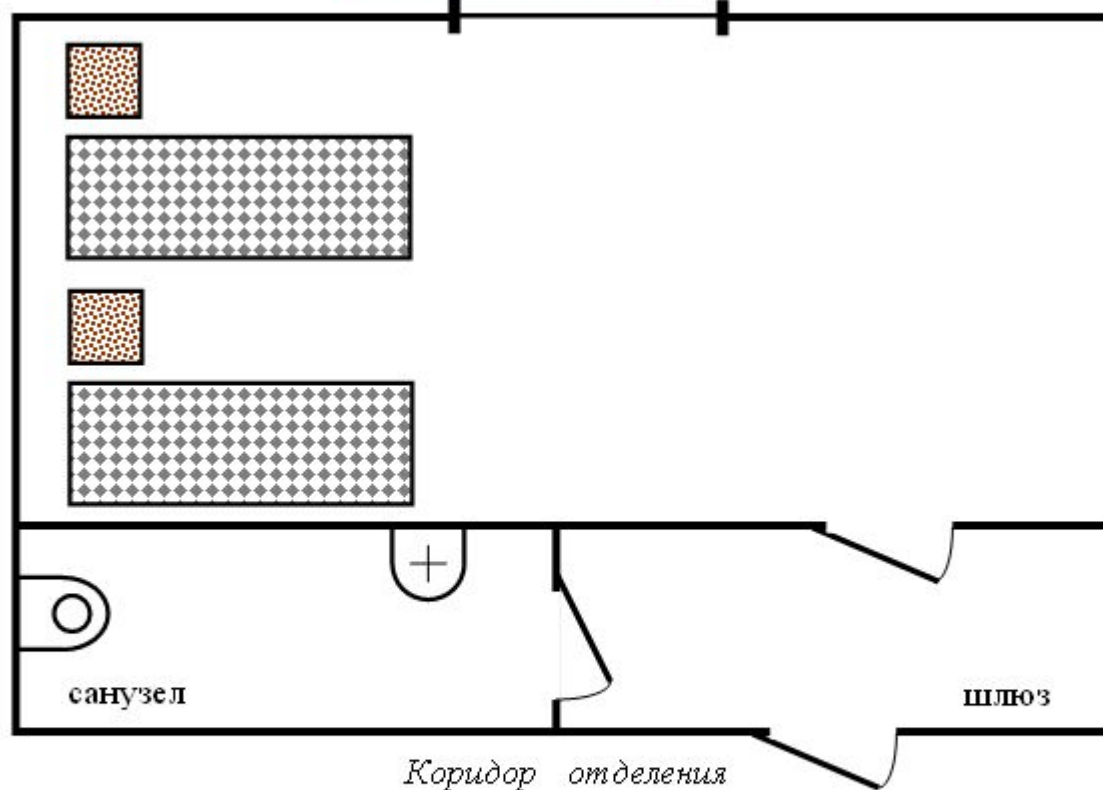

Условные обозначения:

