


Инструкция по составлению отчёта о выявленном нарушении/несоответствии в ППК ПАБ


Составил: ведущий горный инженер по подготовке персонала Дирекции ОТ, ПК и Экологии АО «Воркутауголь»
Смирнов Дмитрий Олегович

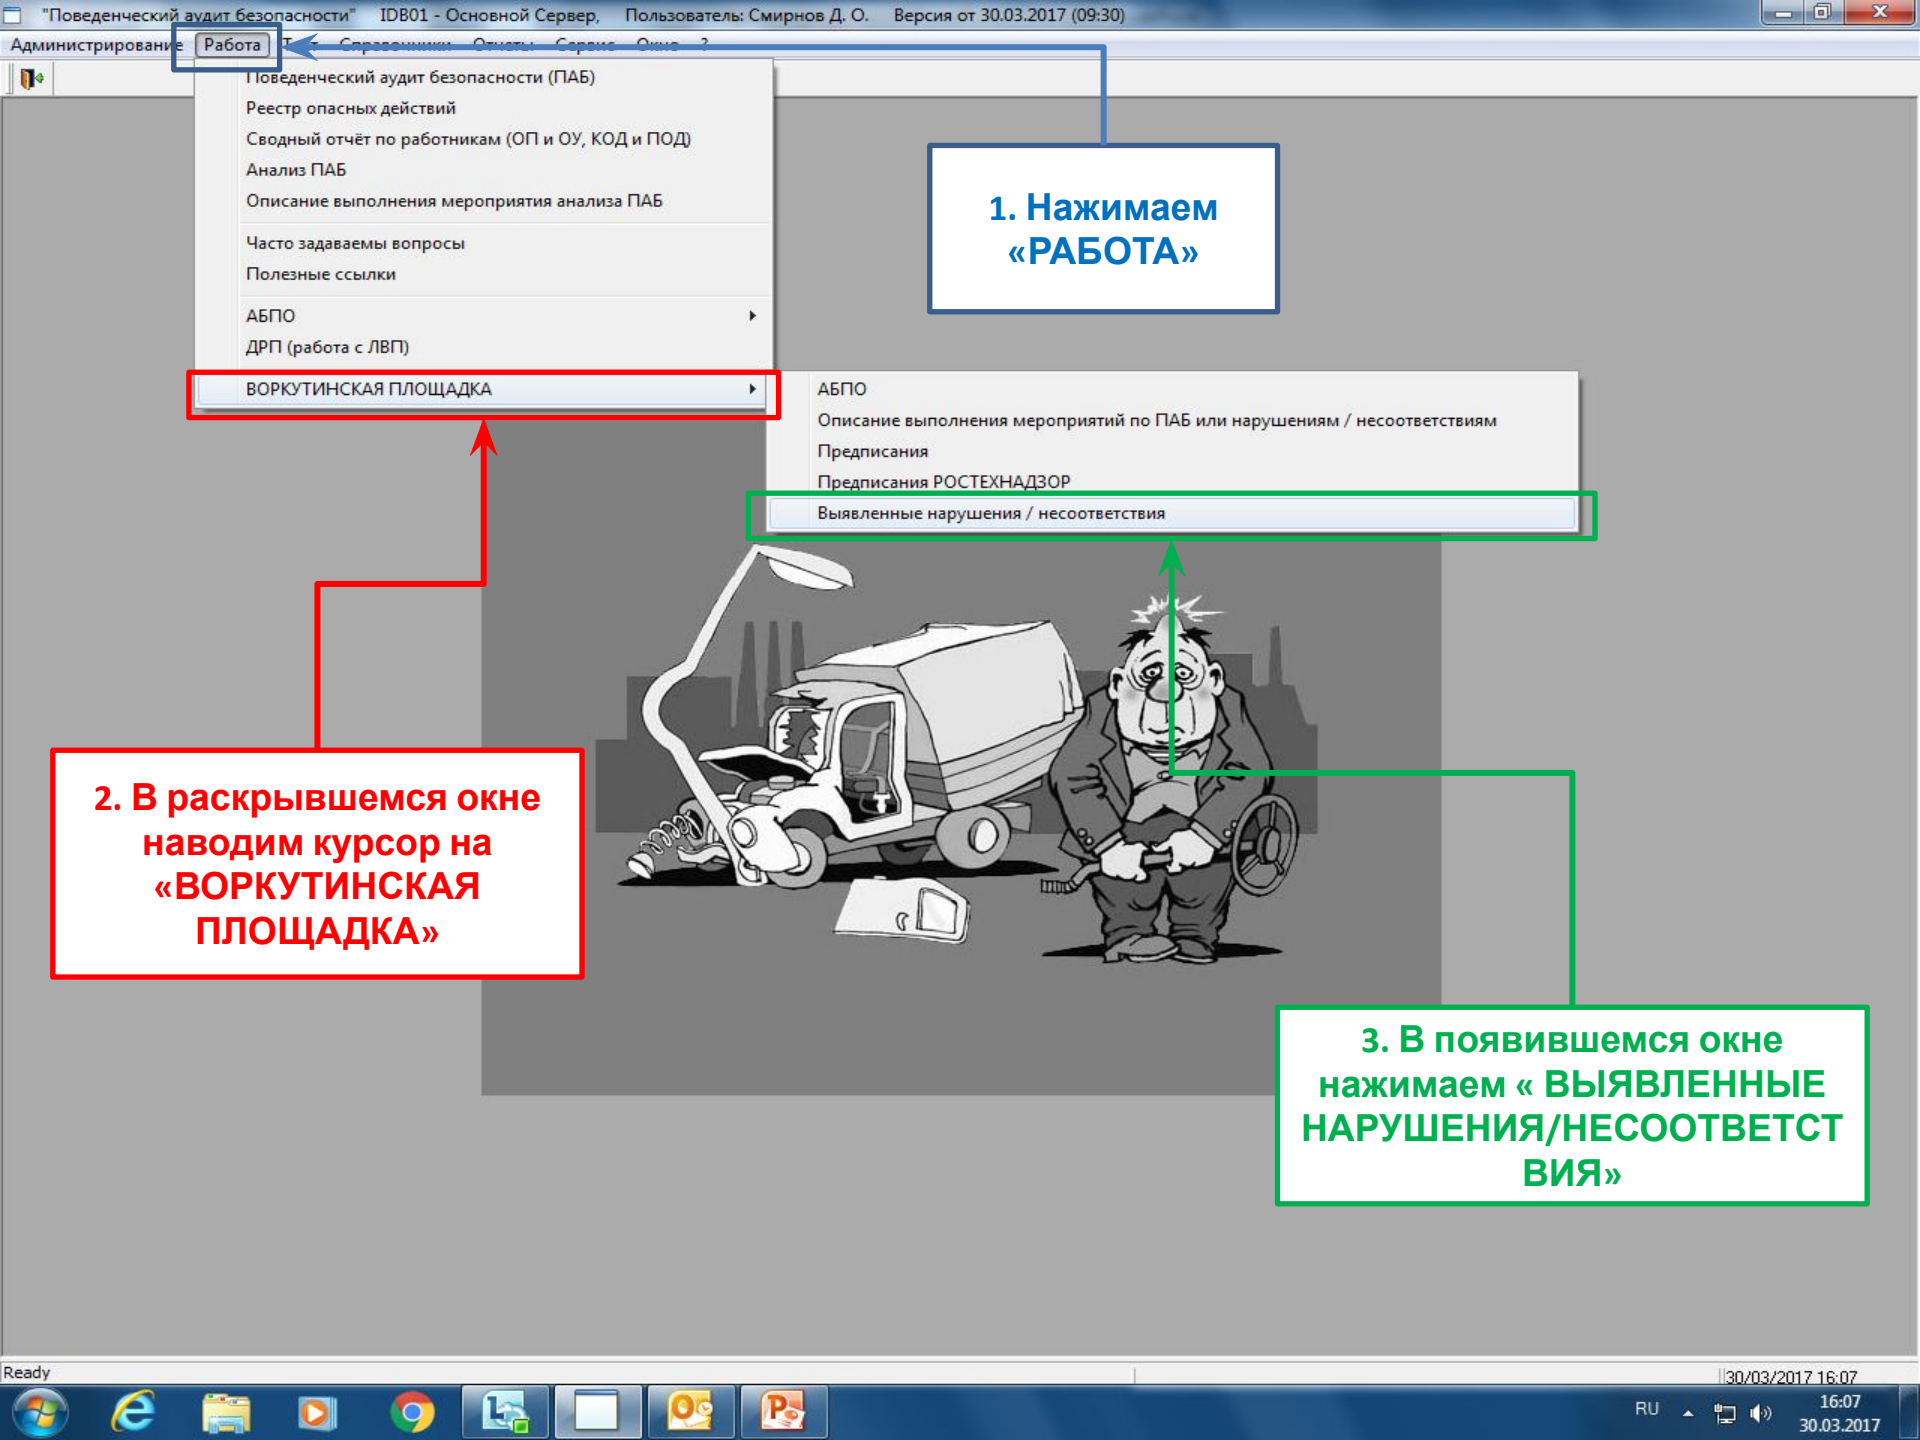

1. Нажимаем «РАБОТА»

2. В раскрывшемся окне наводим курсор на «ВОРКУТИНСКАЯ ПЛОЩАДКА»

3. В появившемся окне нажимаем « ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ »



Период
 За период Позже даты
 Конкретная дата Ранее даты
 01.03.2017 31.03.2017

Место выявления
 Структурное подразделение
 работника

Только мои данные
 Нет решения руководителя

Корректировка
 ДОБАВИТЬ **УДАЛИТЬ** **СОХРАНИТЬ** **ПЕЧАТАТЬ**


Корректировка возможна
 Корректировка недоступна
 Корректировка запрещена - данные включены в реестр




ID нарушения / несоответствия


ID нарушения / несоответствия	Место нарушения / не	Добавить нарушение / несоответствие	Дата	Аудитор ФИО	Должность	Личный №
-------------------------------	----------------------	-------------------------------------	------	-------------	-----------	----------

Наблюдения Работники

0/0

Ставим галочку **Корректировка** и в активированных кнопках **ДОБАВИТЬ** 

и в активированных кнопках   

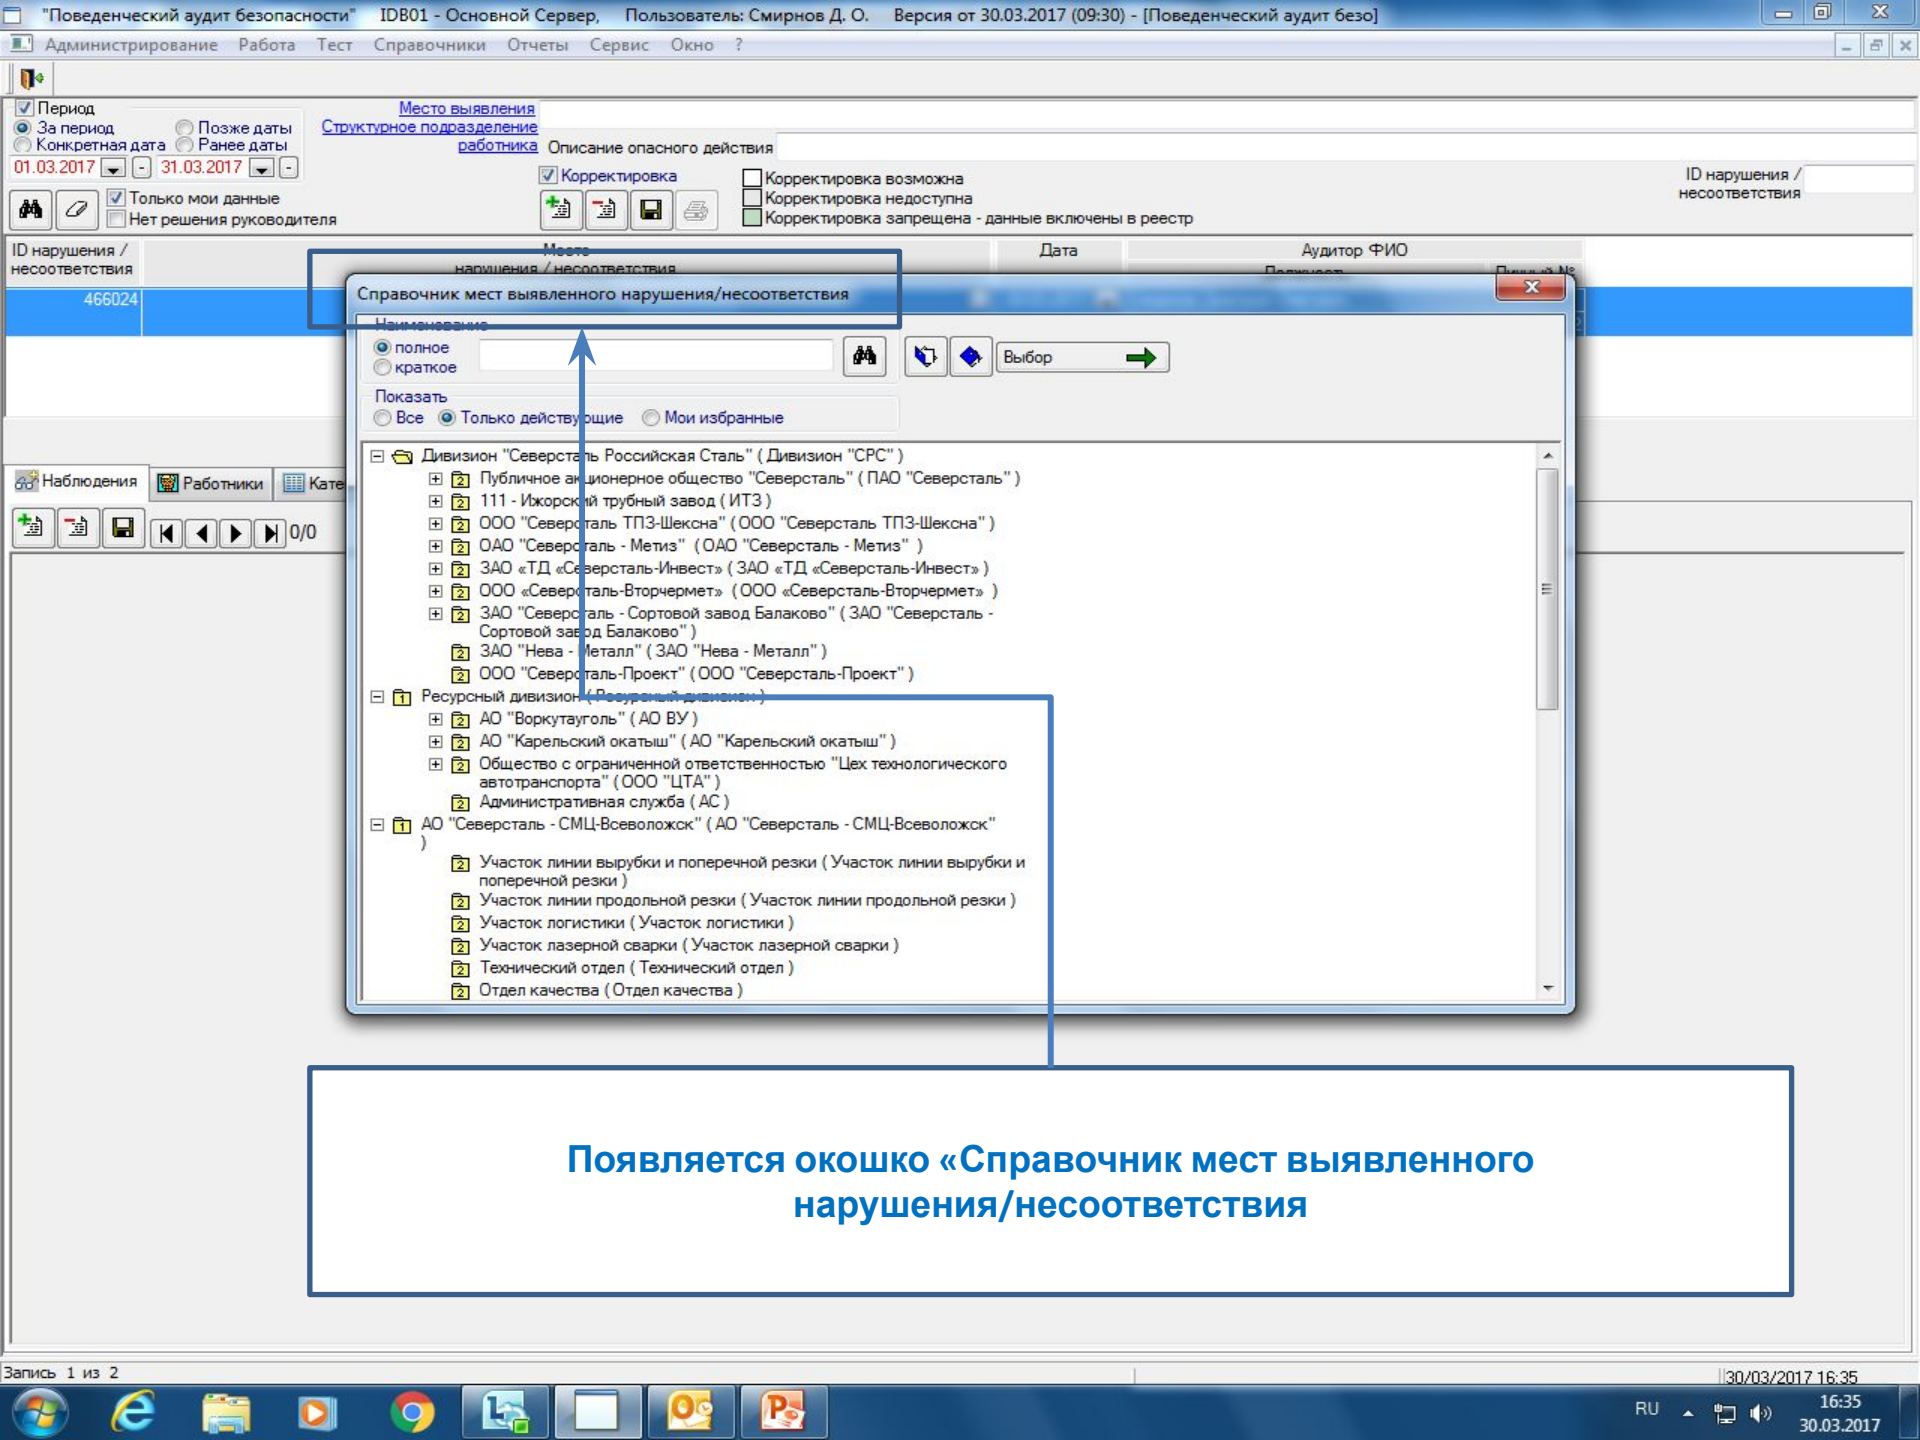

Справочник мест выявленного нарушения/несоответствия


Наименование

полное краткое

Показать Все Только действующие Мои избранные

- Дивизион "Северсталь Российская Сталь" (Дивизион "СРС")
 - Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
 - 111 - Ижорский трубный завод (ИТЗ)
 - ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" (ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна")
 - ОАО "Северсталь - Метиз" (ОАО "Северсталь - Метиз")
 - ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест» (ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест»)
 - ООО «Северсталь-Вторчермет» (ООО «Северсталь-Вторчермет»)
 - ЗАО "Северсталь - Торговой завод Балаково" (ЗАО "Северсталь - Торговой завод Балаково")
 - ЗАО "Нева - Металл" (ЗАО "Нева - Металл")
 - ООО "Северсталь-Проект" (ООО "Северсталь-Проект")
 - Ресурсный дивизион (Ресурсный дивизион)
 - АО "Воркутауголь" (АО ВУ)
 - АО "Карельский окатыш" (АО "Карельский окатыш")
 - Общество с ограниченной ответственностью "Цех технологического автотранспорта" (ООО "ЦТА")
 - Административная служба (АС)
 - АО "Северсталь - СМЦ-Всеволожск" (АО "Северсталь - СМЦ-Всеволожск")
 - Участок линии вырубki и поперечной резки (Участок линии вырубki и поперечной резки)
 - Участок линии продольной резки (Участок линии продольной резки)
 - Участок логистики (Участок логистики)
 - Участок лазерной сварки (Участок лазерной сварки)
 - Технический отдел (Технический отдел)
 - Отдел качества (Отдел качества)

Появляется окошко «Справочник мест выявленного нарушения/несоответствия»

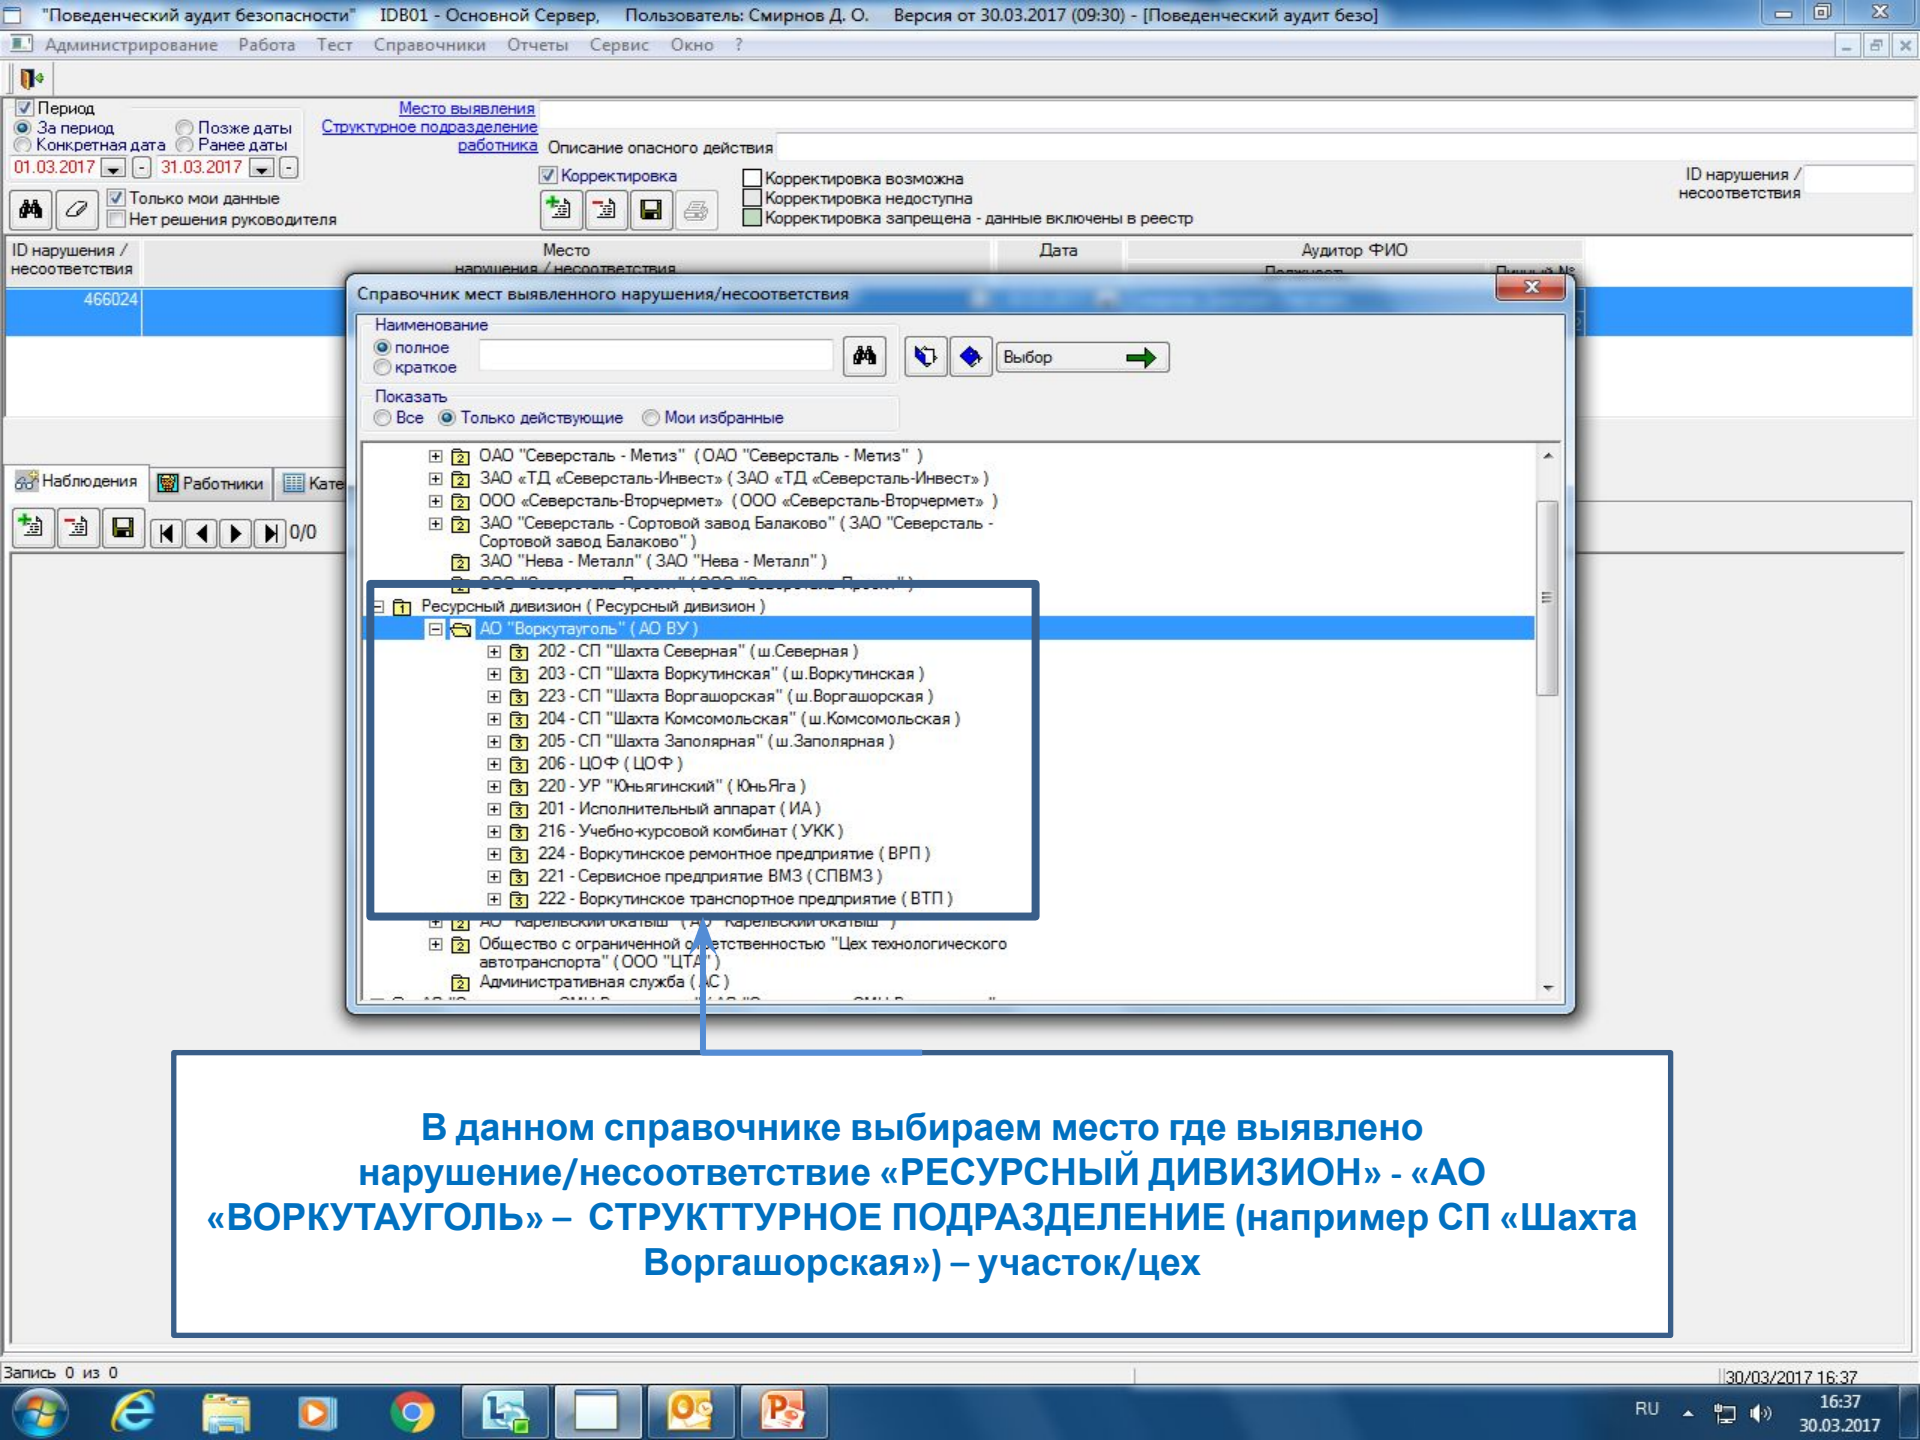

Администрирование Работа Тест Справочники Отчеты Сервис Окно ?

Период: За период Конкретная дата. Место выявления: . Структурное подразделение: . Описание опасного действия:

01.03.2017 31.03.2017

Только мои данные Нет решения руководителя

Корректировка Корректировка возможна Корректировка недоступна Корректировка запрещена - данные включены в реестр

ID нарушения / несоответствия

Справочник мест выявленного нарушения/несоответствия

Наименование: →

Показать: Все Только действующие Мои избранные

- [-] [2] ОАО "Северсталь - Метиз" (ОАО "Северсталь - Метиз")
- [-] [2] ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест» (ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест»)
- [-] [2] ООО «Северсталь-Вторчермет» (ООО «Северсталь-Вторчермет»)
- [-] [2] ЗАО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" (ЗАО "Северсталь - Сортовой завод Балаково")
- [-] [2] ЗАО "Нева - Металл" (ЗАО "Нева - Металл")
- [-] [2] ООО "Северсталь-Промит" (ООО "Северсталь-Промит")
- [+] [1] Ресурсный дивизион (Ресурсный дивизион)
 - [+] [2] АО "Воркутауголь" (АО ВУ)
 - [+] [3] 202 - СП "Шахта Северная" (ш.Северная)
 - [+] [3] 203 - СП "Шахта Воркутинская" (ш.Воркутинская)
 - [+] [3] 223 - СП "Шахта Воргашорская" (ш.Воргашорская)
 - [+] [3] 204 - СП "Шахта Комсомольская" (ш.Комсомольская)
 - [+] [3] 205 - СП "Шахта Заполярная" (ш.Заполярная)
 - [+] [3] 206 - ЦОФ (ЦОФ)
 - [+] [3] 220 - УР "Юньягинский" (ЮньЯга)
 - [+] [3] 201 - Исполнительный аппарат (ИА)
 - [+] [3] 216 - Учебно-курсовой комбинат (УКК)
 - [+] [3] 224 - Воркутинское ремонтное предприятие (ВРП)
 - [+] [3] 221 - Сервисное предприятие ВМЗ (СПВМЗ)
 - [+] [3] 222 - Воркутинское транспортное предприятие (ВТП)
 - [+] [2] АО "Карельский окатыш" (АО "Карельский окатыш")
 - [+] [2] Общество с ограниченной ответственностью "Цех технологического автотранспорта" (ООО "ЦТА")
 - [+] [2] Административная служба (АС)

В данном справочнике выбираем место где выявлено нарушение/несоответствие «РЕСУРСНЫЙ ДИВИЗИОН» - «АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» – СТРУКТТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (например СП «Шахта Воргашорская») – участок/цех

Место выявления
Структурное подразделение
работника

Период
 За период Позже даты
 Конкретная дата Ранее даты
01.03.2017 31.03.2017

Только мои данные Нет решения руковод...

Корректировка Корректировка возможна
 Корректировка недоступна

ID нарушения / несоответствия

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017
Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Участо...
Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)

Нарушение/несоответствие Корректирующие мероприятия

1/1

ID наблюдения: 469129
№ наблюдения: 1 Тип наблюдения: Н/Н

Ссылка на нормативный документ:

Пункт нарушения:


Направление нарушения:


Описание опасного действия:

Результат проверки выполнения мероприятий

Сохранить

После того , как выбрали место, где было выявлено нарушение/несоответствие, появляется окошко «ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ».

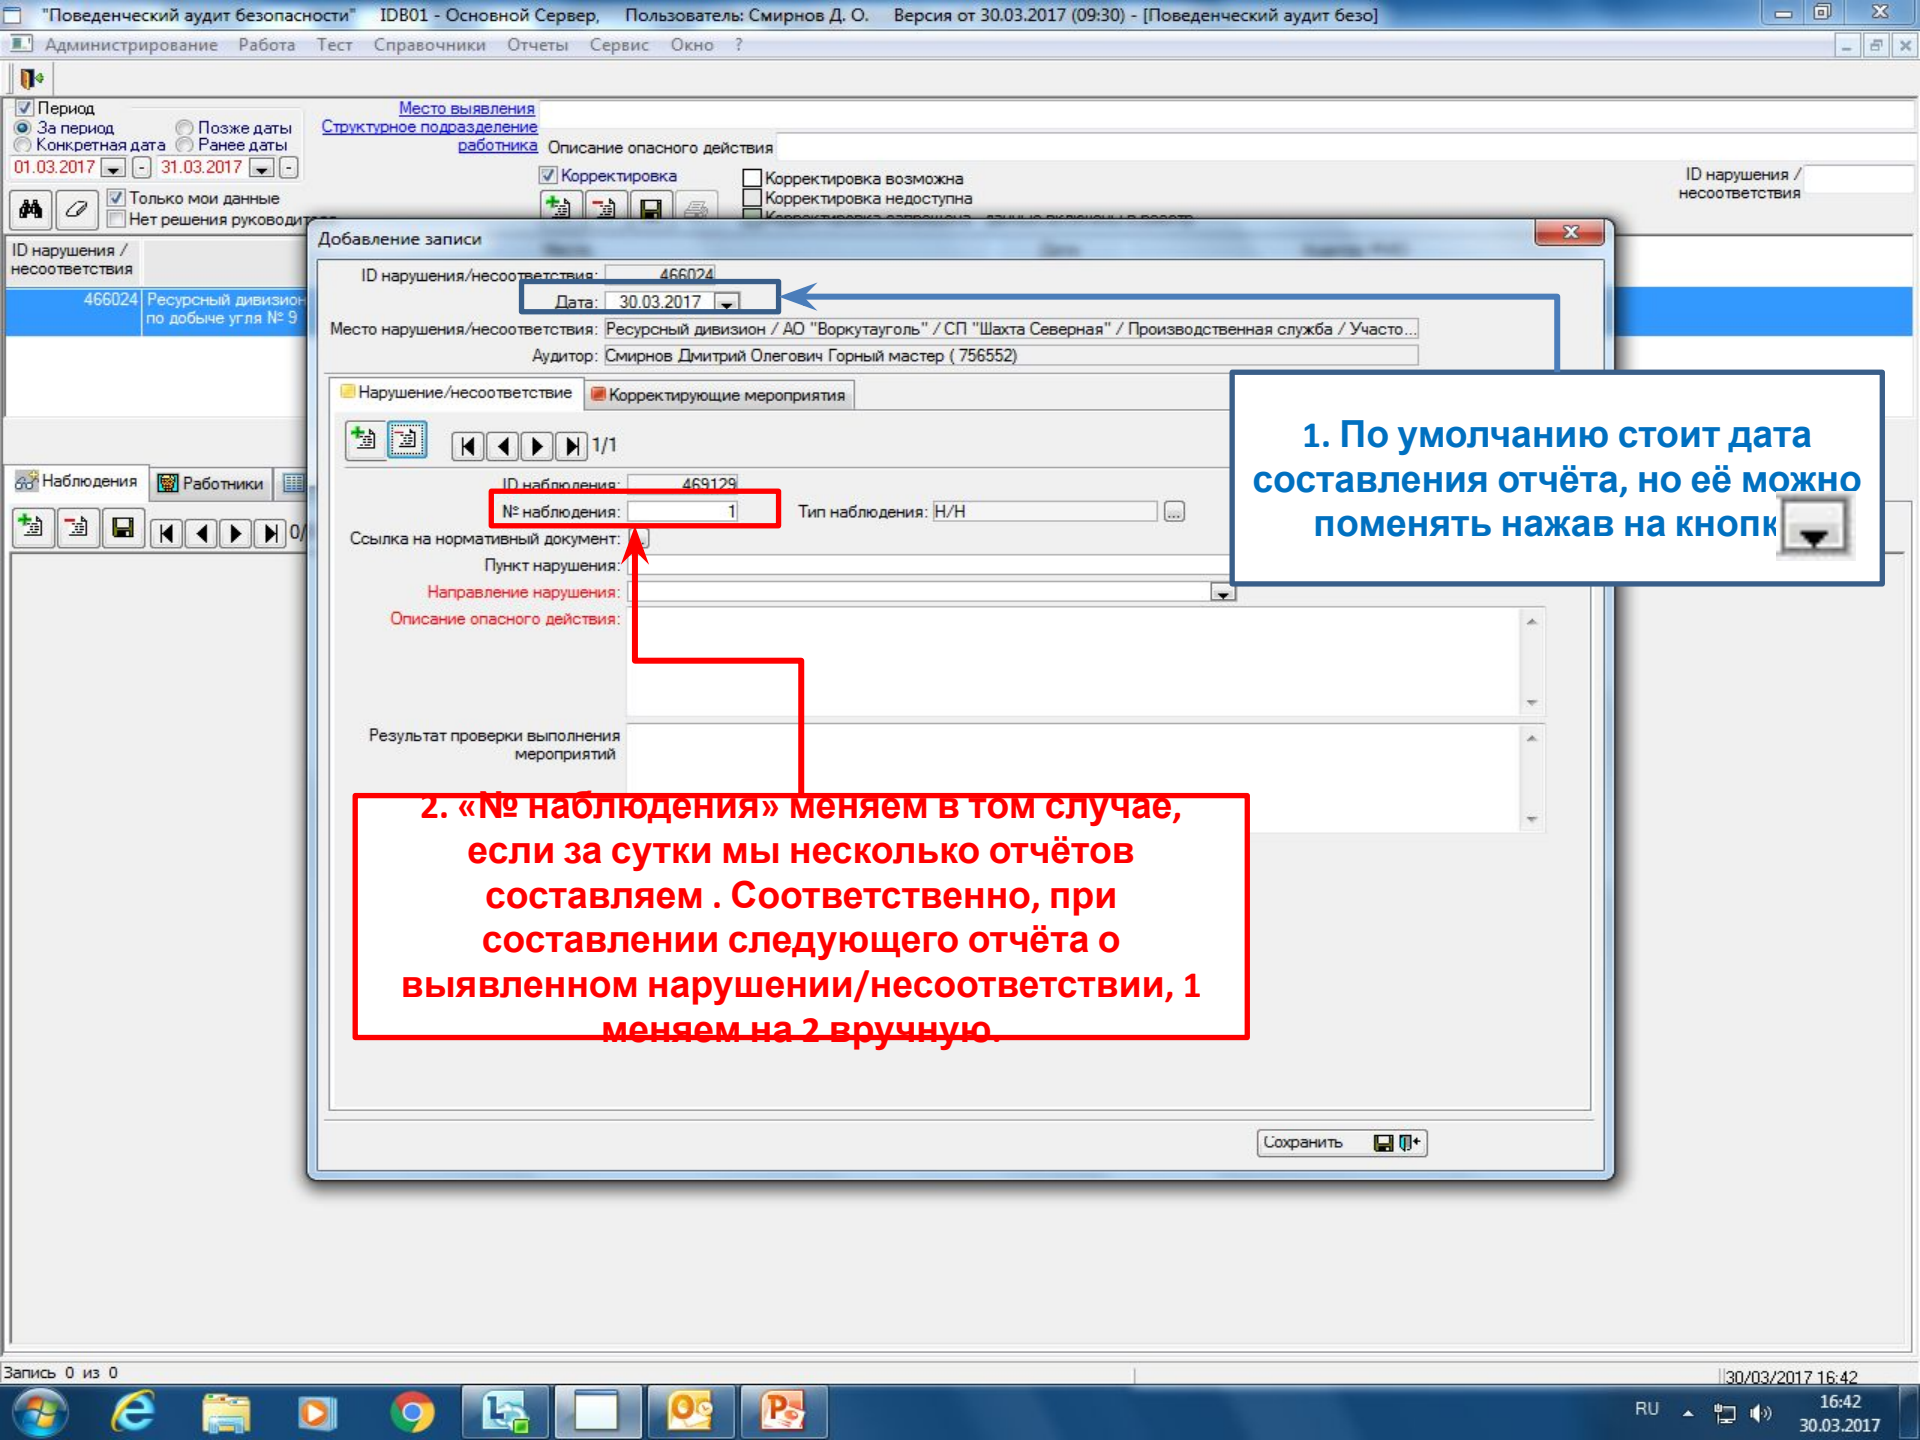

1. По умолчанию стоит дата составления отчёта, но её можно поменять нажав на кнопку 

2. «№ наблюдения» меняем в том случае, если за сутки мы несколько отчётов составляем. Соответственно, при составлении следующего отчёта о выявленном нарушении/несоответствии, 1 меняем на 2 вручную.

Место выявления
Структурное подразделение
работника

Период
За период Позже даты
Конкретная дата Ранее даты
01.03.2017 31.03.2017

Описание опасного действия

Корректировка Корректировка возможна
 Корректировка недоступна

ID нарушения / несоответствия

ID нарушения / несоответствия	Ресурсный дивизион по добыче угля № 9
466024	Ресурсный дивизион по добыче угля № 9

Наблюдения Работники

0/

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017
Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Участо...
Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)

Нарушение/несоответствие Корректирующие мероприятия

1/1

ID наблюдения: 469129
№ наблюдения: 1 Тип наблюдения: Н/Н

Ссылка на нормативный документ: ...

Пункт нарушения:


Направление нарушения:

Описание опасного действия:

Результат проверки выполнения мероприятий

Сохранить

Далее выбираем нормативный документ, который был нарушен. Нажимаем кнопку «Ссылка на нормативный документ»

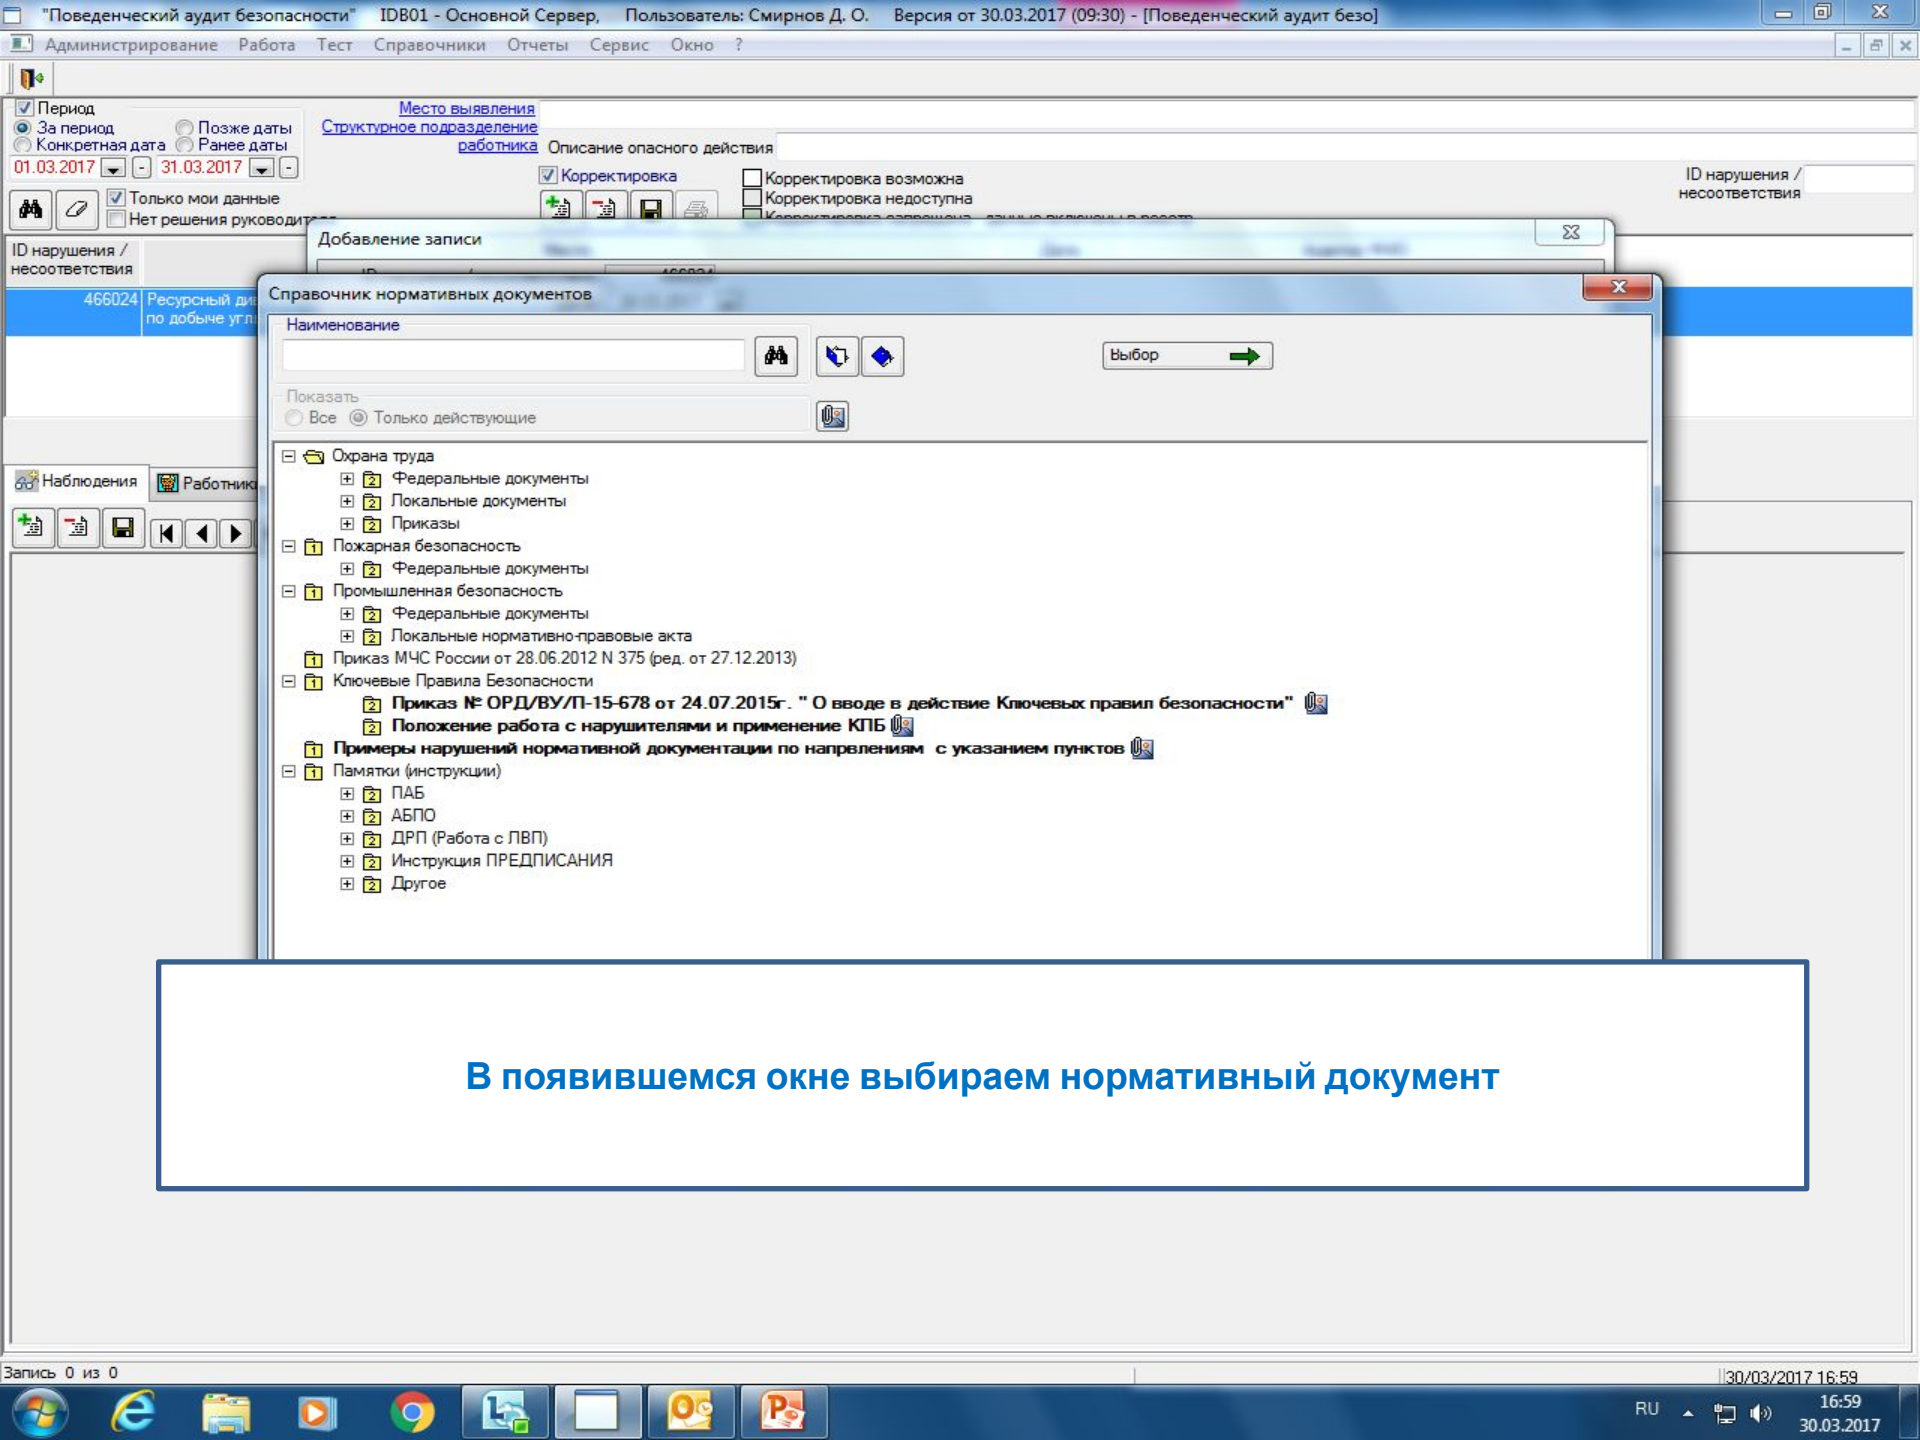

Место выявления
Структурное подразделение
работника

Период
За период
Конкретная дата
01.03.2017 31.03.2017

Позже даты
Ранее даты

Описание опасного действия

Корректировка
Корректировка возможна
Корректировка недоступна

ID нарушения / несоответствия

Добавление записи

Справочник нормативных документов

Наименование

Выбор

Показать
Все
Только действующие

- Охрана труда
 - Федеральные документы
 - Локальные документы
 - Приказы
- Пожарная безопасность
 - Федеральные документы
- Промышленная безопасность
 - Федеральные документы
 - Локальные нормативно-правовые акта
 - Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 375 (ред. от 27.12.2013)
- Ключевые Правила Безопасности
 - Приказ № ОРД/ВУ/П-15-678 от 24.07.2015г. "О вводе в действие Ключевых правил безопасности"
 - Положение работа с нарушителями и применение КПБ
- Примеры нарушений нормативной документации по направлениям с указанием пунктов
- Памятки (инструкции)
 - ПАБ
 - АБПО
 - ДРП (Работа с ЛВП)
 - Инструкция ПРЕДПИСАНИЯ
 - Другое

В появившемся окне выбираем нормативный документ

Администрирование Работа Тест Справочники Отчеты Сервис Окно ?

Период
За период Позже д
Конкретная дата Ранее д
01.03.2017 31.03.2017

Только мои данные
Нет решения руко

ID нарушения / несоответствия

Например, нам нужно выбрать Стандарт Предприятия.


Справочник нормативных документов


Наименование

Показать
Все Только действующие

- Охрана труда
 - Федеральные документы
 - Локальные документы
 - Приказы
- Пожарная безопасность
 - Федеральные документы
- Промышленная безопасность
 - Федеральные документы
 - Локальные нормативно-правовые акта
 - ОПО
 - СТП (проходка)
 - Обложка СТП (проходка)2014г. проведение и крепление горных выработок
 - ОГЛАВЛЕНИЕ СТП (2014г.)
 - СТП 01.001.2014.Проведение и крепление горных выработок.общие положения.**
 - СТП 01.002.2014.Прием и сдача смены
 - СТП 01.003.2014. Требования к составу паспортов на проведение и крепление подземных выработок
 - СТП 01.004.2014.Выемка и погрузка горной массы проходческим комбайном избирательного действия
 - СТП 01.005.2014.Проведение выработок с отгрузкой горной массы породопогрузочной машиной
 - СТП 01.006.2014.Крепление горных выработок металлической арочной крепью
 - СТП 01.007.2014.Крепление горных выработок деревянной рамной крепью
 - СТП 01.008.2014.Крепление металлической трапециевидной рамной крепью
 - СТП 01.009.2014.Крепление горных выработок смешанной трапециевидной рамной крепью
 - СТП 01.010.2014.Крепление горных выработок анкерной крепью
 - СТП 01.011.2014.Установка глубинных датчиков для контроля расслоения заанкерванной кровли горных выработок

Разворачиваем чере: + «Промышленная безопасность» - «Локальные нормативно-правовые акты» – Сtp (проходка). Наводим курсор на СТП 01.001.2014 «Проведение и крепление горных выработок. Общие положения».

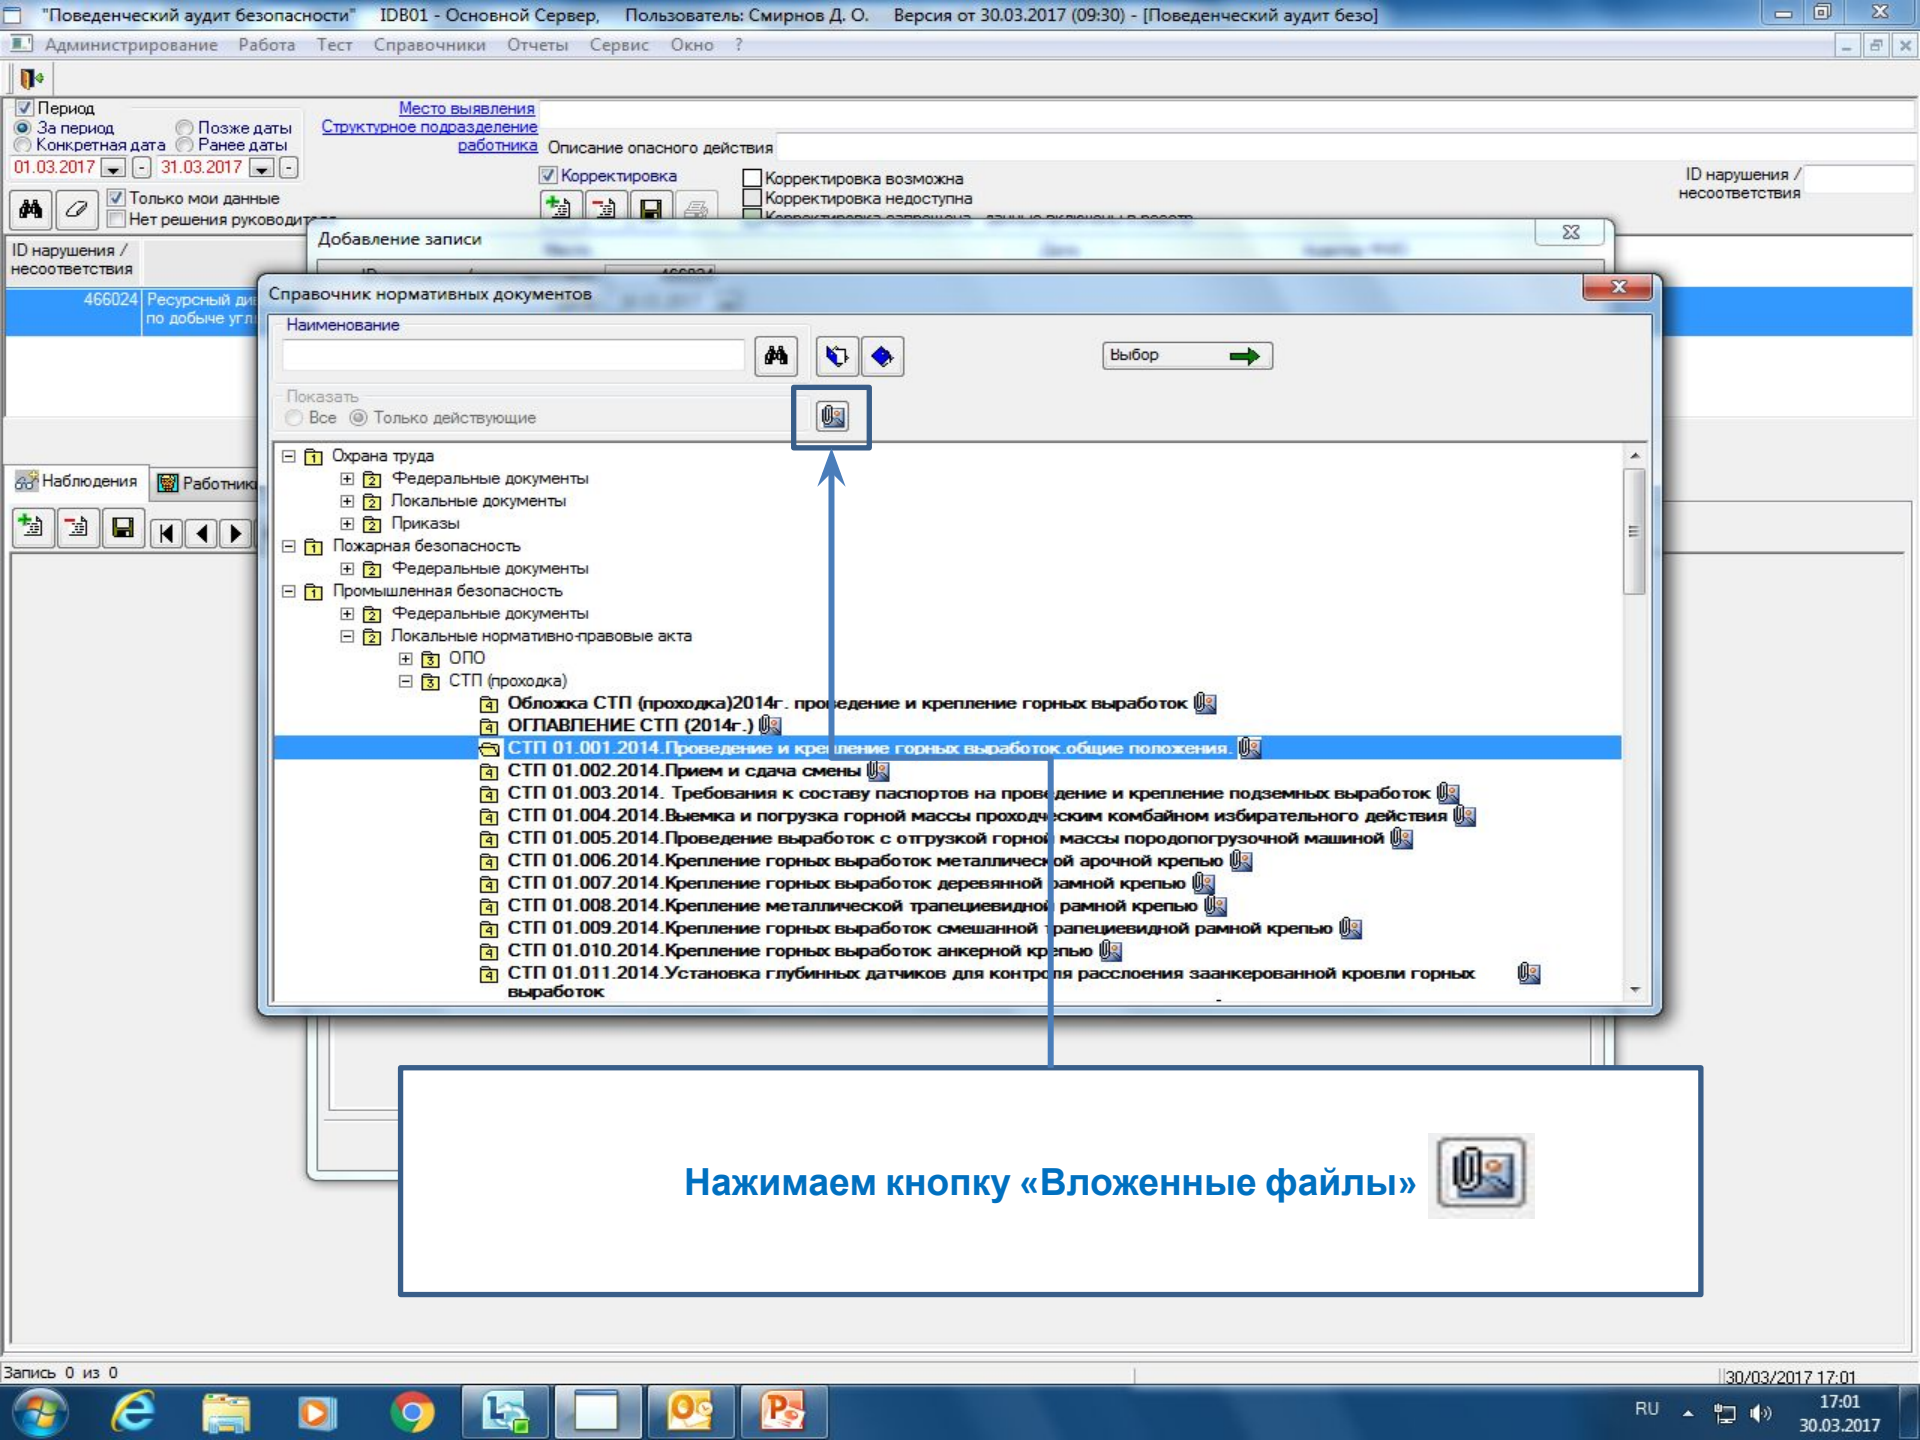

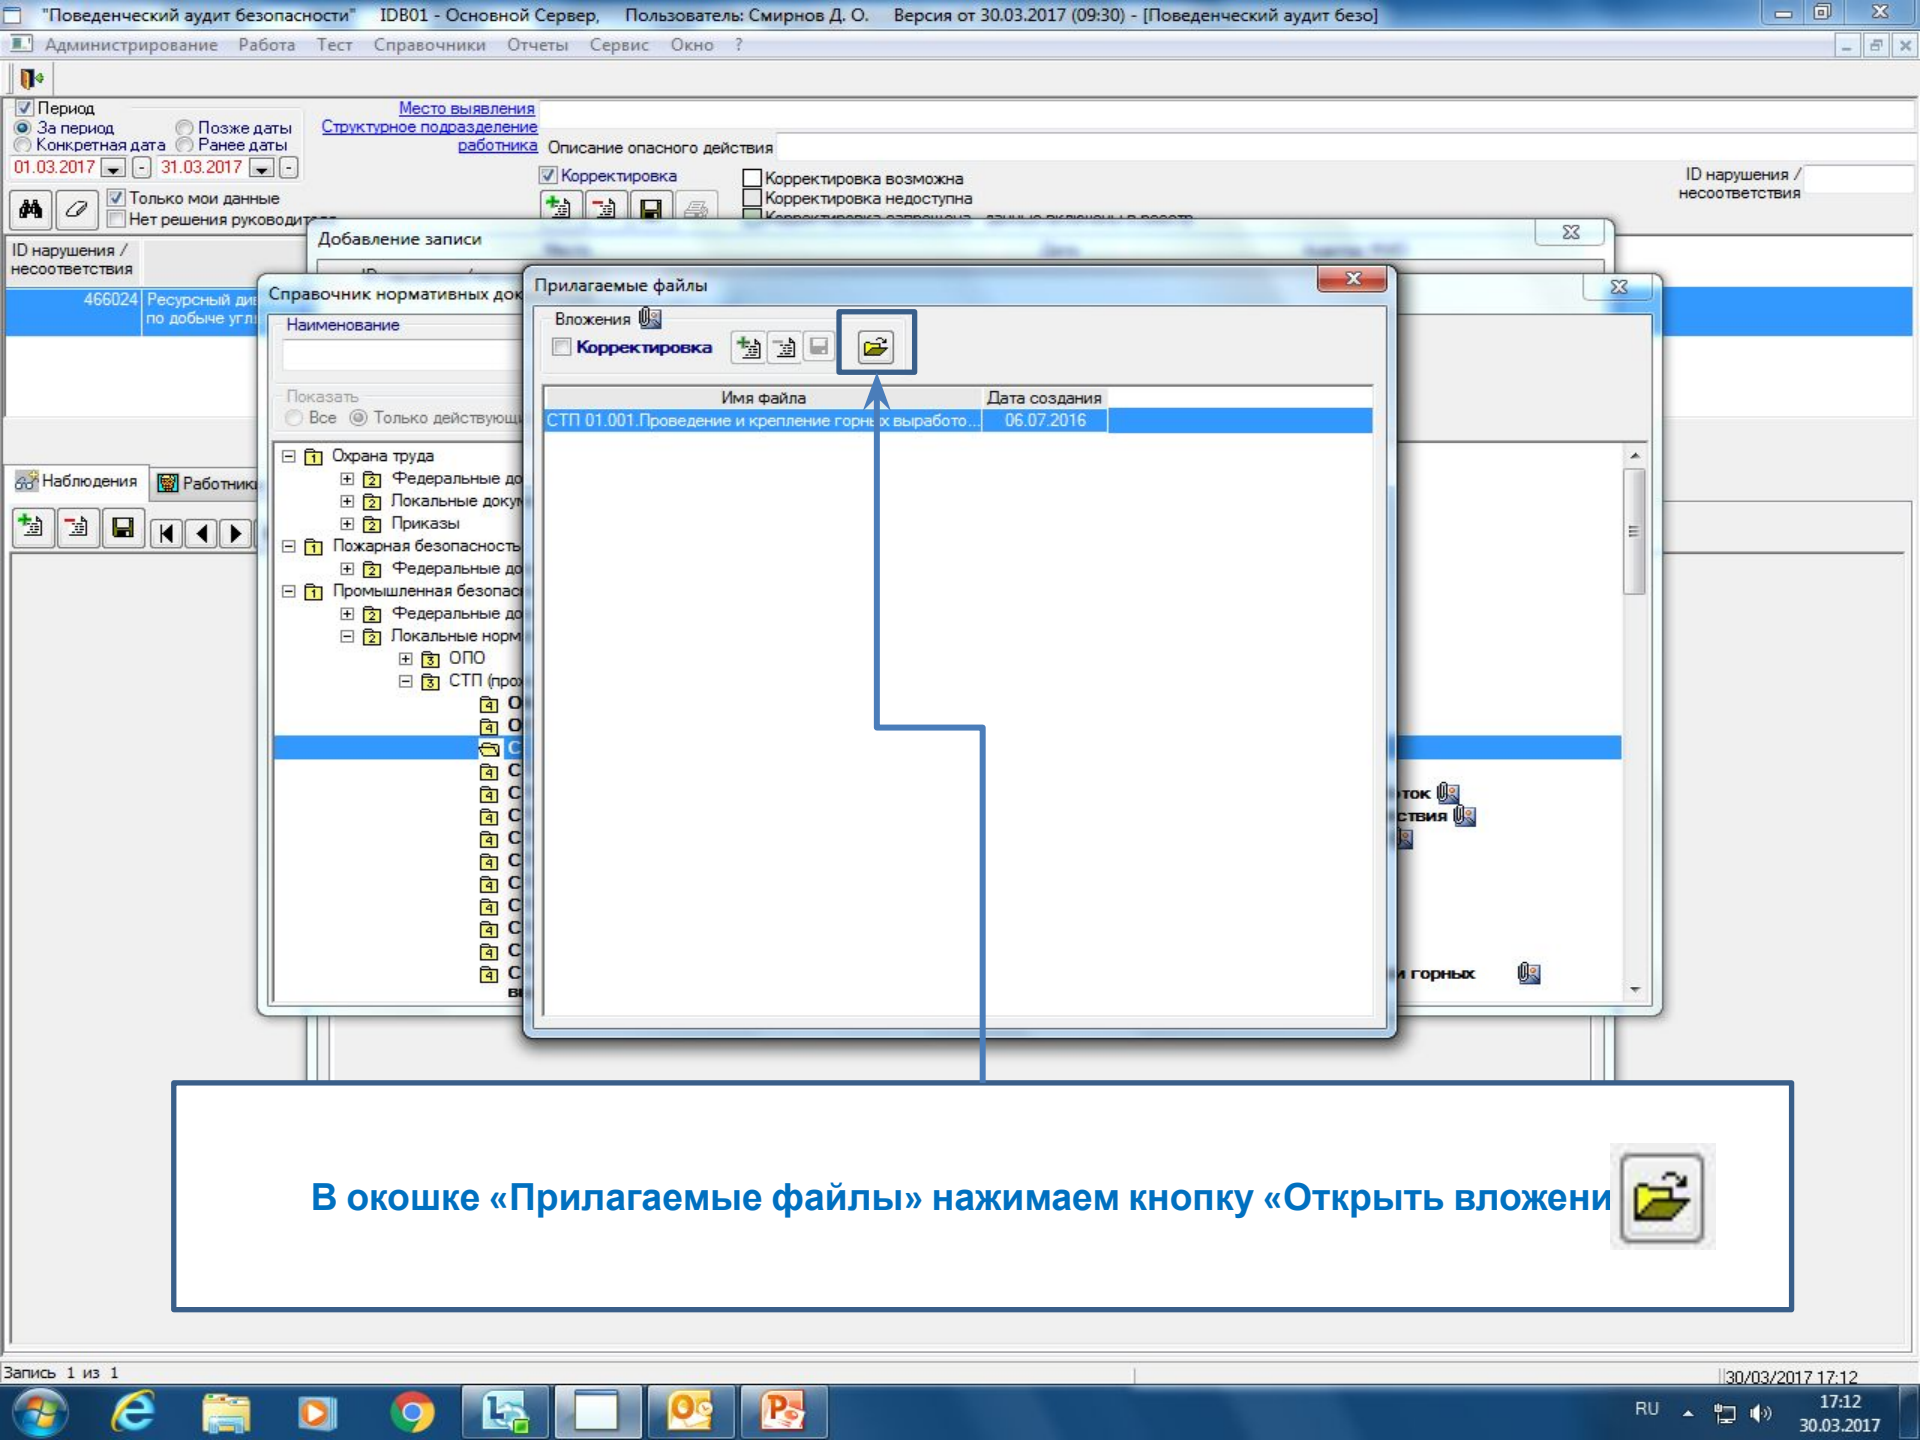


В окошке «Прилагаемые файлы» нажимаем кнопку «Открыть вложение»



Проведение и крепление горных выработок Стандарты предприятия СТП 01.001.2014

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Проведение и крепление горных выработок	СТП 01.001.2014
Общие положения	

Настоящий стандарт предприятия устанавливает общие правила и требования к технологии проведения подготовительной выработки.

1. Общие положения

1.1. Проведение выработки – комплекс технологических процессов и операций по проведению подготовительной выработки, обеспечивающих вскрытие и подготовку запасов.


1.2. Проведение выработки состоит из следующих этапов:

- а) задание направления и пр
- б) засечка;
- в) монтаж оборудования и м
- г) проведение и крепление;
- д) демонтаж оборудования.

1.3. Проведение выработ процессы:

- а) прием-сдача смены;
- б) подготовка забоя к работе и устранение выявленных нарушений;
- в) выемка и погрузка горной массы;

Открылся «Стандарт предприятия», где мы можем посмотреть пункт нарушения

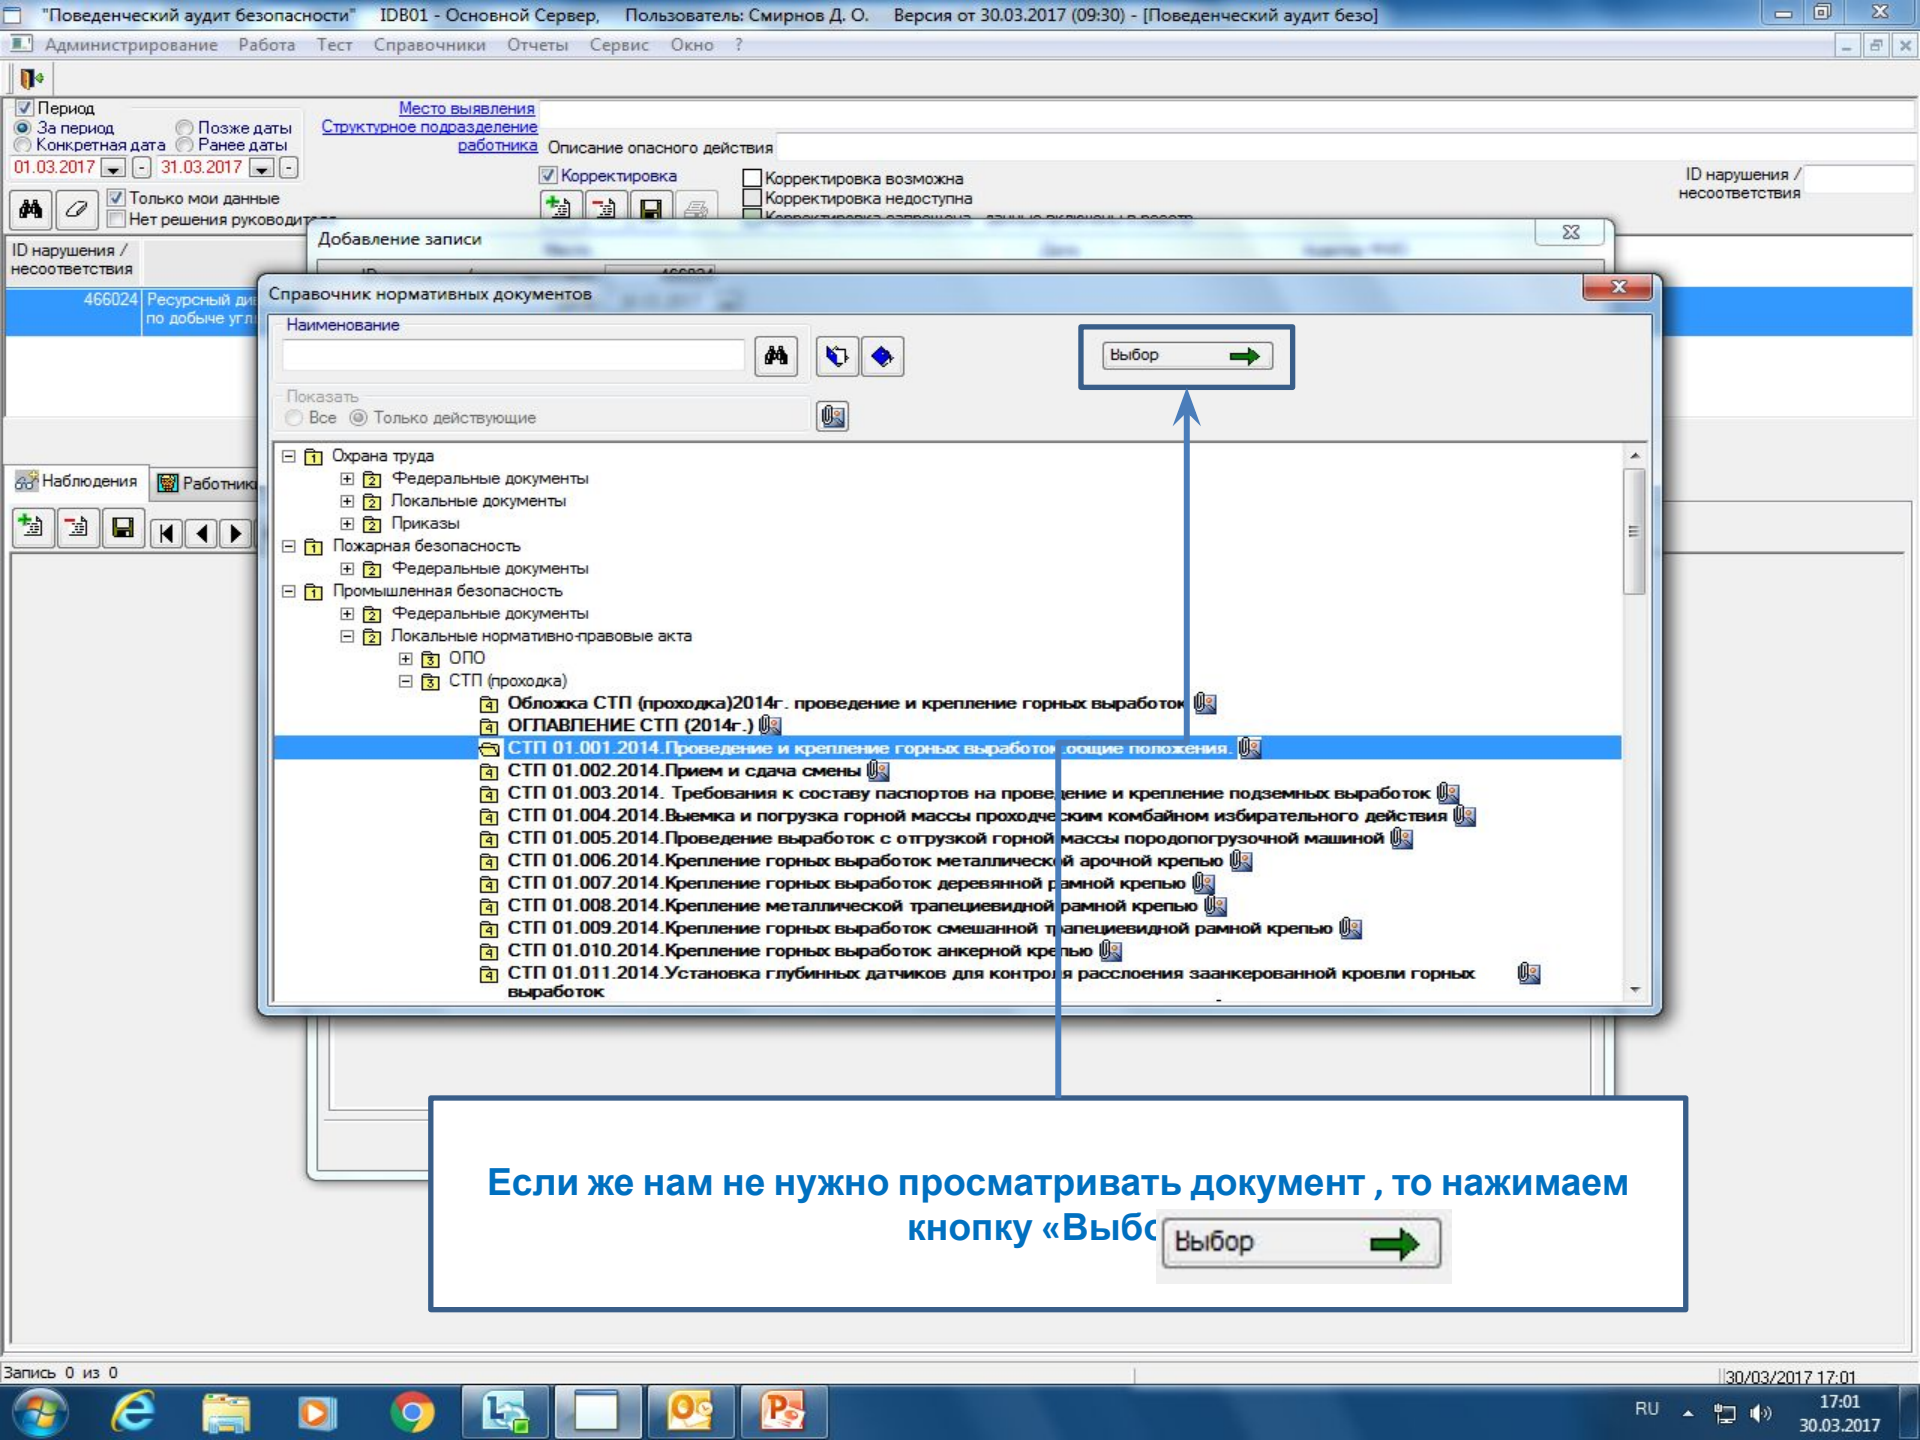

Справочник нормативных документов

Наименование

Показать: Все Только действующие

- Охрана труда
 - Федеральные документы
 - Локальные документы
 - Приказы
- Пожарная безопасность
 - Федеральные документы
- Промышленная безопасность
 - Федеральные документы
 - Локальные нормативно-правовые акта
 - ОПО
 - СТП (проходка)
 - Обложка СТП (проходка)2014г. проведение и крепление горных выработок
 - ОГЛАВЛЕНИЕ СТП (2014г.)
 - СТП 01.001.2014.Проведение и крепление горных выработок, общие положения.**
 - СТП 01.002.2014.Прием и сдача смены
 - СТП 01.003.2014. Требования к составу паспортов на проведение и крепление подземных выработок
 - СТП 01.004.2014.Выемка и погрузка горной массы проходческим комбайном избирательного действия
 - СТП 01.005.2014.Проведение выработок с отгрузкой горной массы породопогрузочной машиной
 - СТП 01.006.2014.Крепление горных выработок металлической арочной крепью
 - СТП 01.007.2014.Крепление горных выработок деревянной рамной крепью
 - СТП 01.008.2014.Крепление металлической трапециевидной рамной крепью
 - СТП 01.009.2014.Крепление горных выработок смешанной трапециевидной рамной крепью
 - СТП 01.010.2014.Крепление горных выработок анкерной крепью
 - СТП 01.011.2014.Установка глубинных датчиков для контроля расщепления заанкеренной кровли горных выработок

Выбор →

Если же нам не нужно просматривать документ, то нажимаем кнопку «Выбор»

Выбор →

Место выявления
Структурное подразделение
работника

Период
За период Позже даты
Конкретная дата Ранее даты
01.03.2017 31.03.2017

Описание опасного действия

Корректировка
Корректировка возможна
Корректировка недоступна

ID нарушения / несоответствия

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017

Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Участо...

Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)

Нарушение/несоответствие Корректирующие мероприятия


ID наблюдения: 469129
N-наблюдения: Тип наблюдения: П/П

Ссылка на нормативный документ: [СТП 01.001.2014.Проведение и крепление горных выработок.общие положения.](#)

Пункт нарушения:
Направление нарушения:
Описание опасного действия:
Результат проверки выполнения мероприятий


Сохранить

Вот здесь у нас прописался нормативный документ

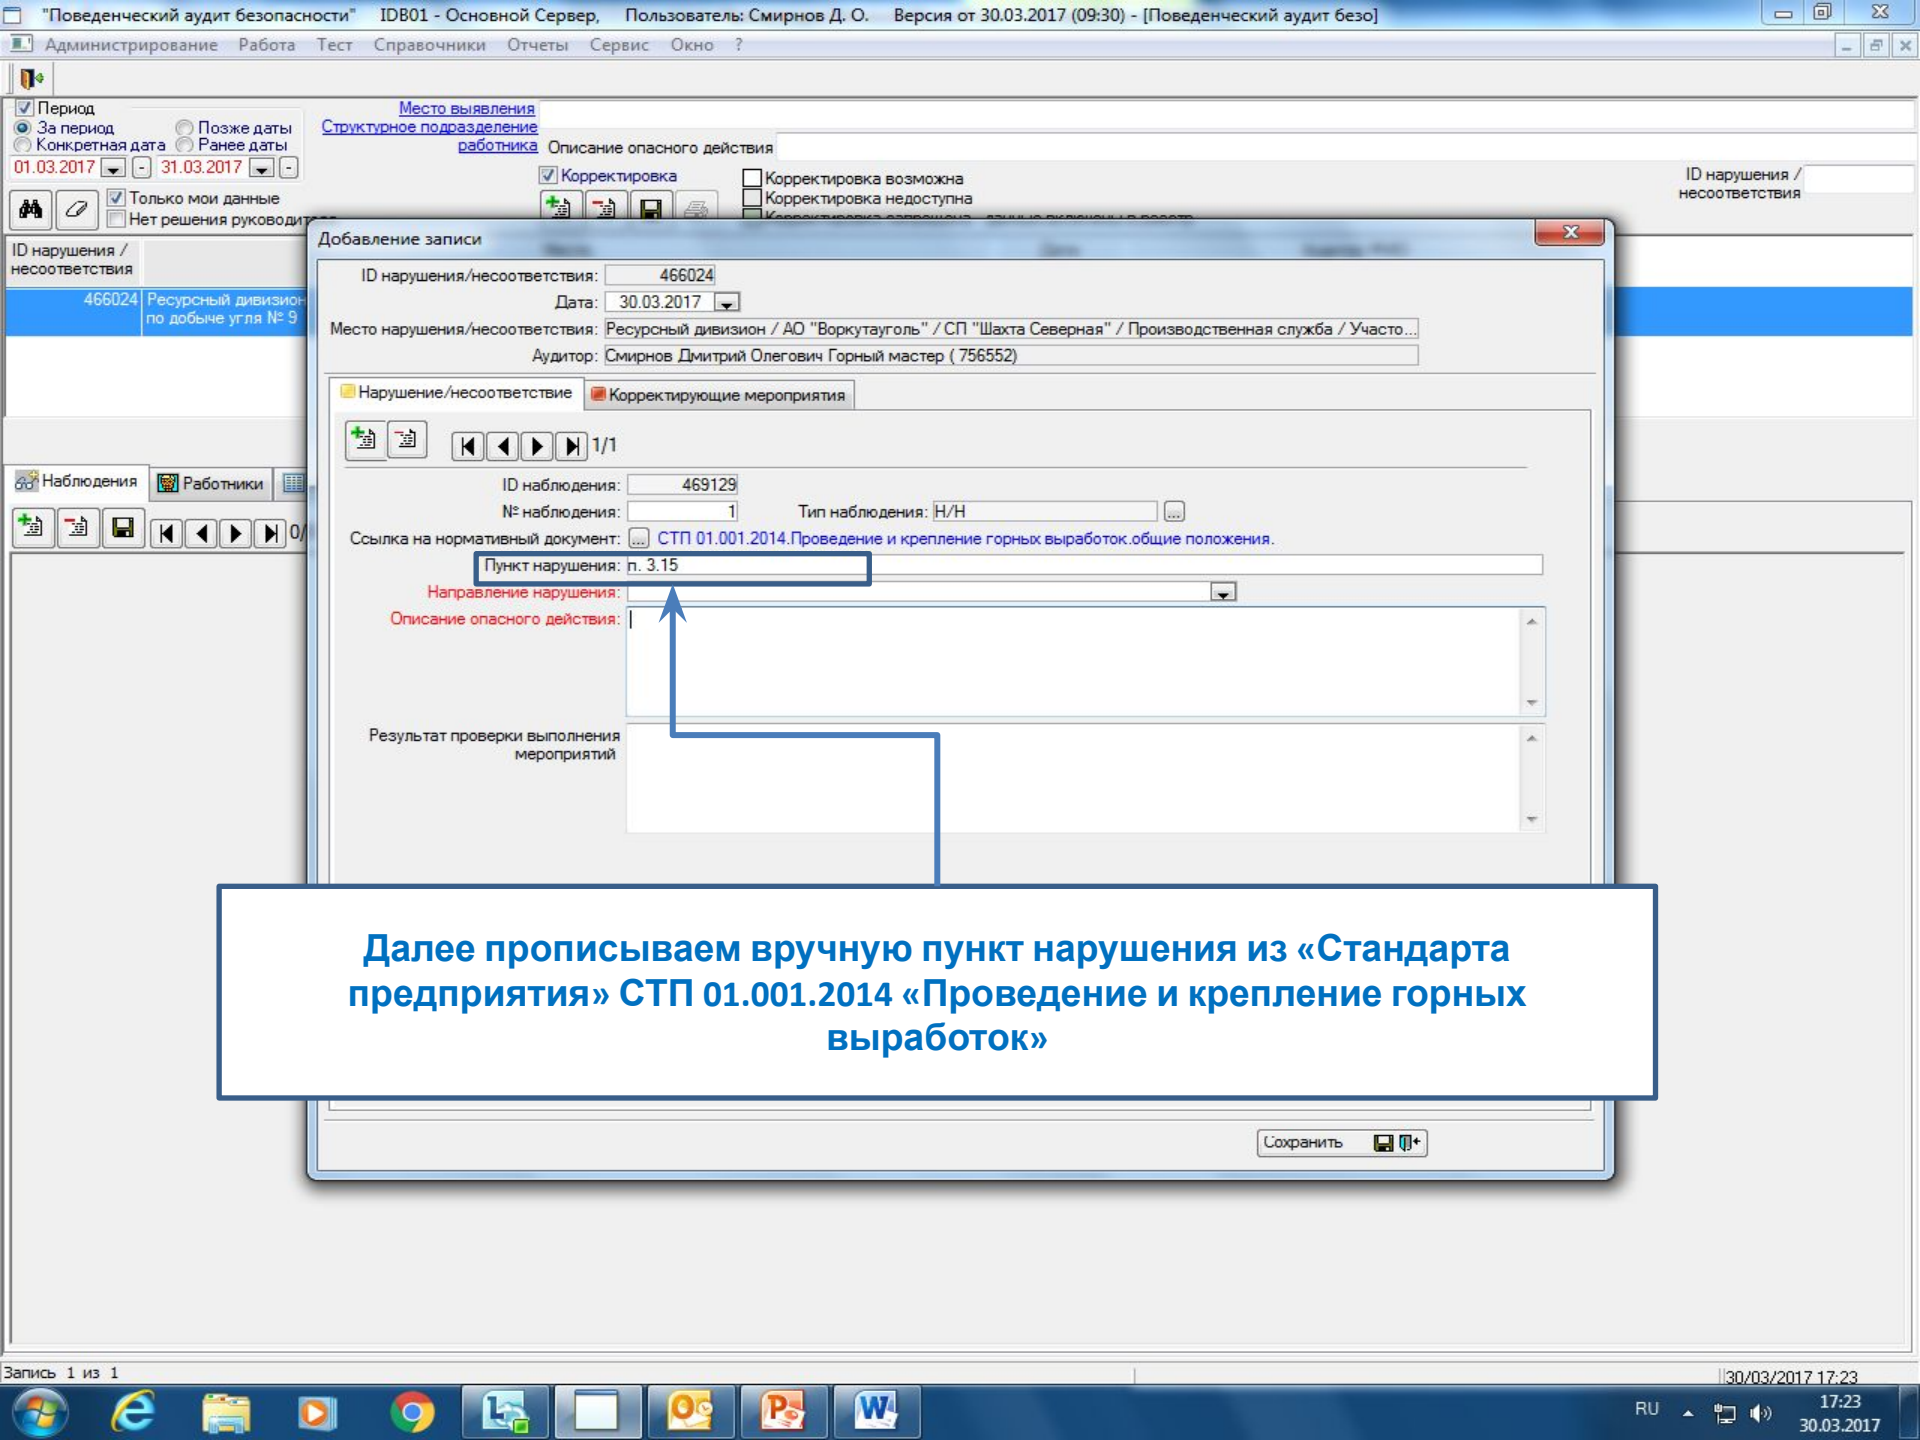

Далее прописываем вручную пункт нарушения из «Стандарта предприятия» СТП 01.001.2014 «Проведение и крепление горных выработок»

Сохранить

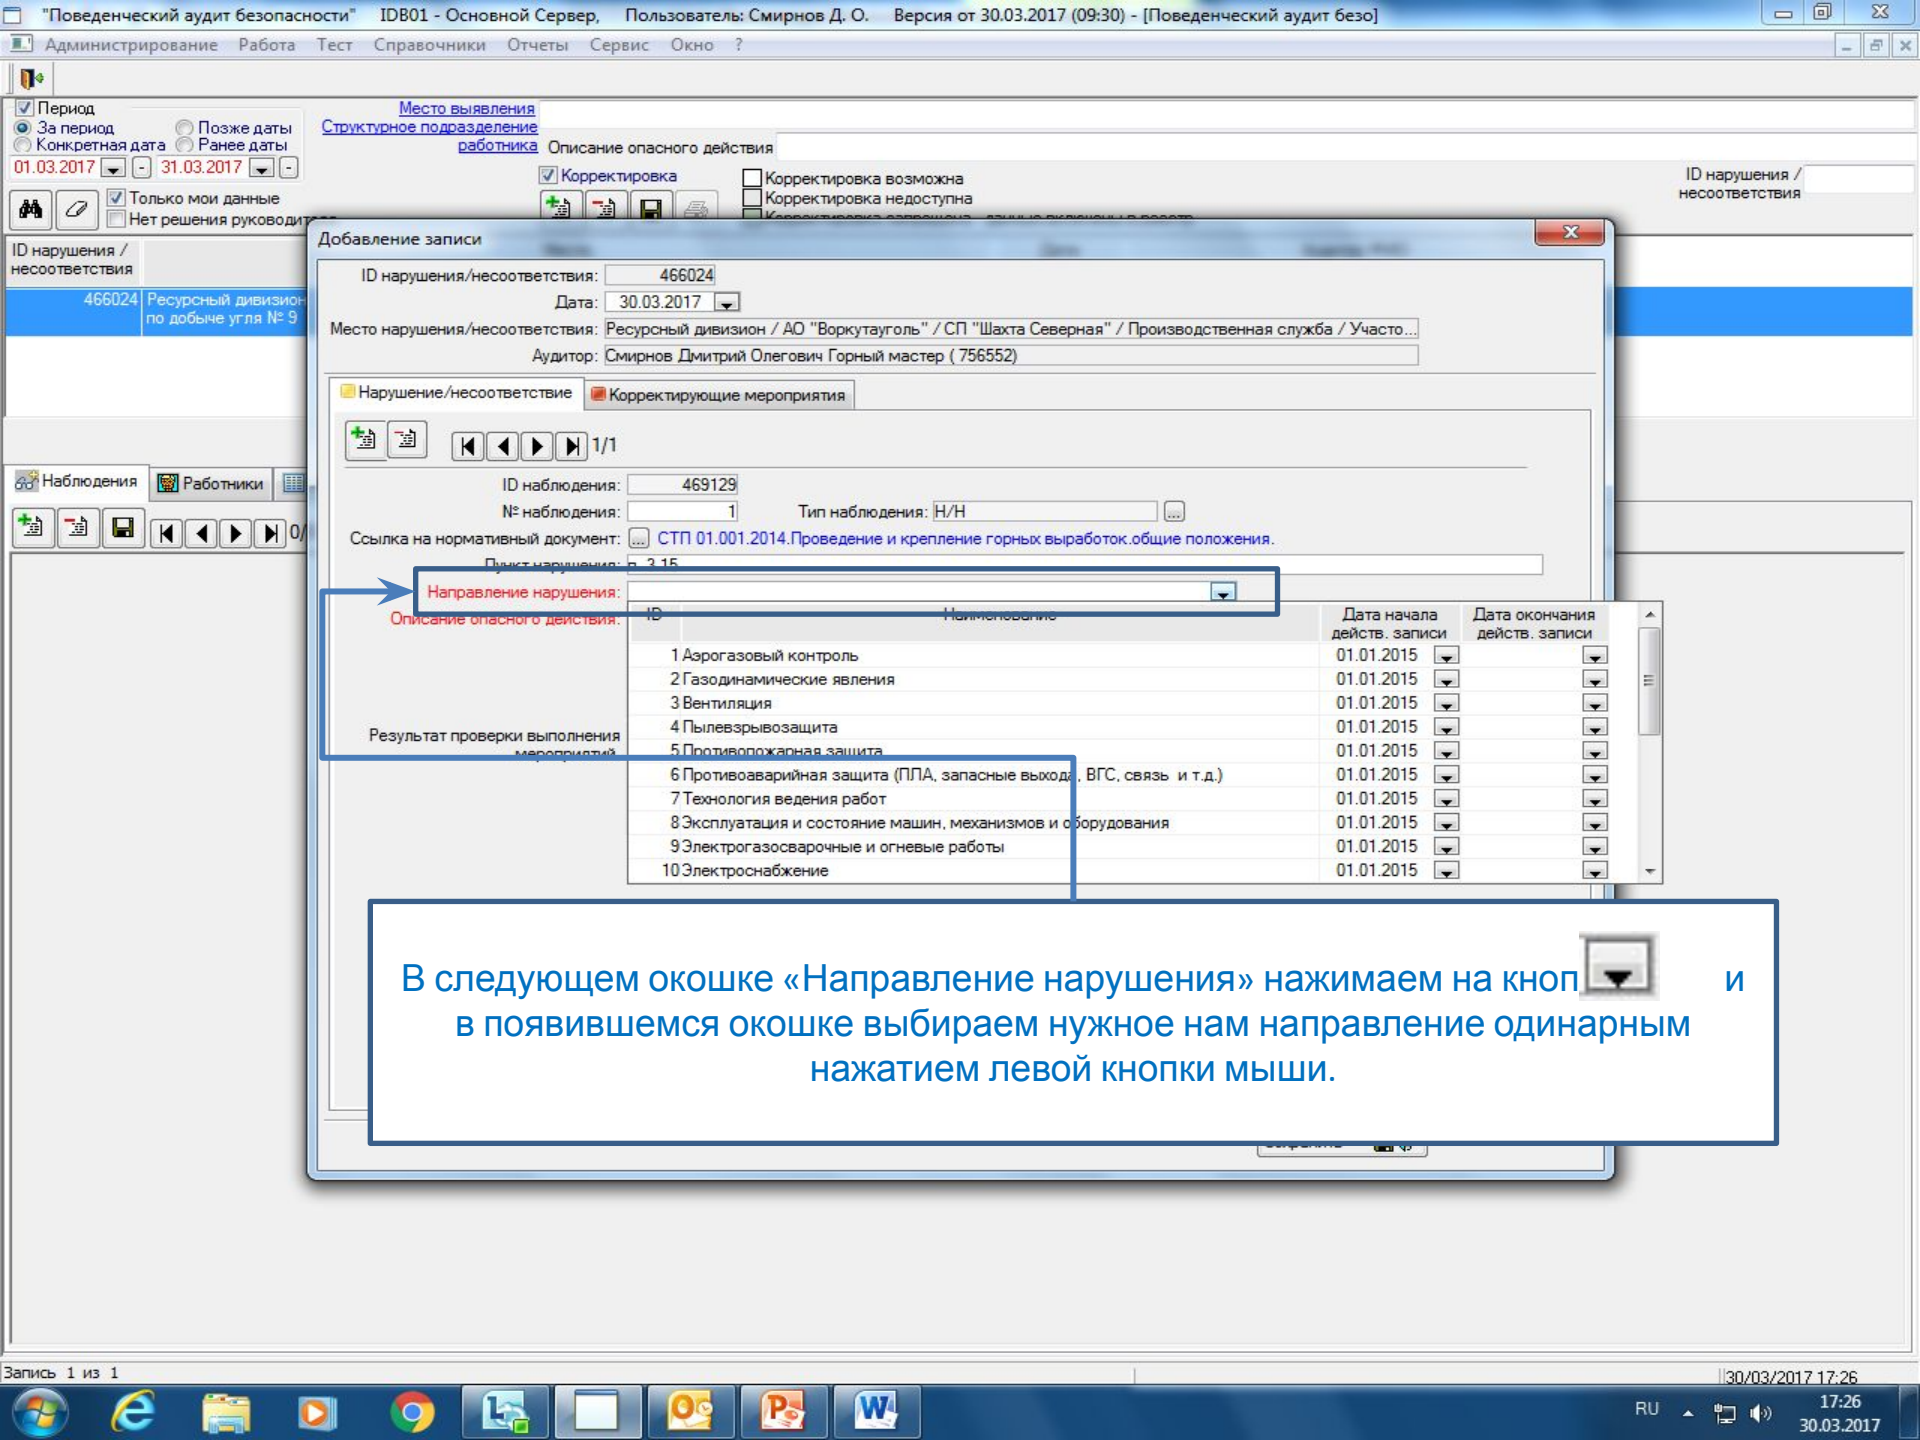

Добавление записи


ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017
Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Участо...
Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)

Нарушение/несоответствие Корректирующие мероприятия

ID наблюдения: 469129
№ наблюдения: 1 Тип наблюдения: Н/Н
Ссылка на нормативный документ: СТП 01.001.2014.Проведение и крепление горных выработок.общие положения.
Пункт нарушения: 3.15

Направление нарушения:
Описание опасного действия:

ID	Наименование	Дата начала действ. записи	Дата окончания действ. записи
1	Аэрогазовый контроль	01.01.2015	
2	Газодинамические явления	01.01.2015	
3	Вентиляция	01.01.2015	
4	Пылевзрывозащита	01.01.2015	
5	Противопожарная защита	01.01.2015	
6	Противоаварийная защита (ПЛА, запасные выходы, ВГС, связь и т.д.)	01.01.2015	
7	Технология ведения работ	01.01.2015	
8	Эксплуатация и состояние машин, механизмов и оборудования	01.01.2015	
9	Электрогазосварочные и огневые работы	01.01.2015	
10	Электроснабжение	01.01.2015	

В следующем окошке «Направление нарушения» нажимаем на кнопку  и в появившемся окошке выбираем нужное нам направление одинарным нажатием левой кнопки мыши.

Место выявления
Структурное подразделение
работника

Описание опасного действия

Корректировка Корректировка возможна
 Нет решения руководителя Нет решения руководителя

ID нарушения / несоответствия

466024 Ресурсный дивизион по добыче угля № 9

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017
Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Участо...
Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)

Нарушение/несоответствие Корректирующие мероприятия

1/1


ID наблюдения: 469129
№ наблюдения: 1 Тип наблюдения: Н/Н
Ссылка на нормативный документ: СТП 01.001.2014.Проведение и крепление горных выработок.общие положения.
Пункт нарушения: п. 3.15
Направление нарушения: технология ведения работ

Описание опасного действия:

Результат проверки выполнения мероприятий

Сохранить

Следующим обязательным полем для заполнения является «Описание выявленного нарушения/несоответствия». Это поле мы заполняем вручную.

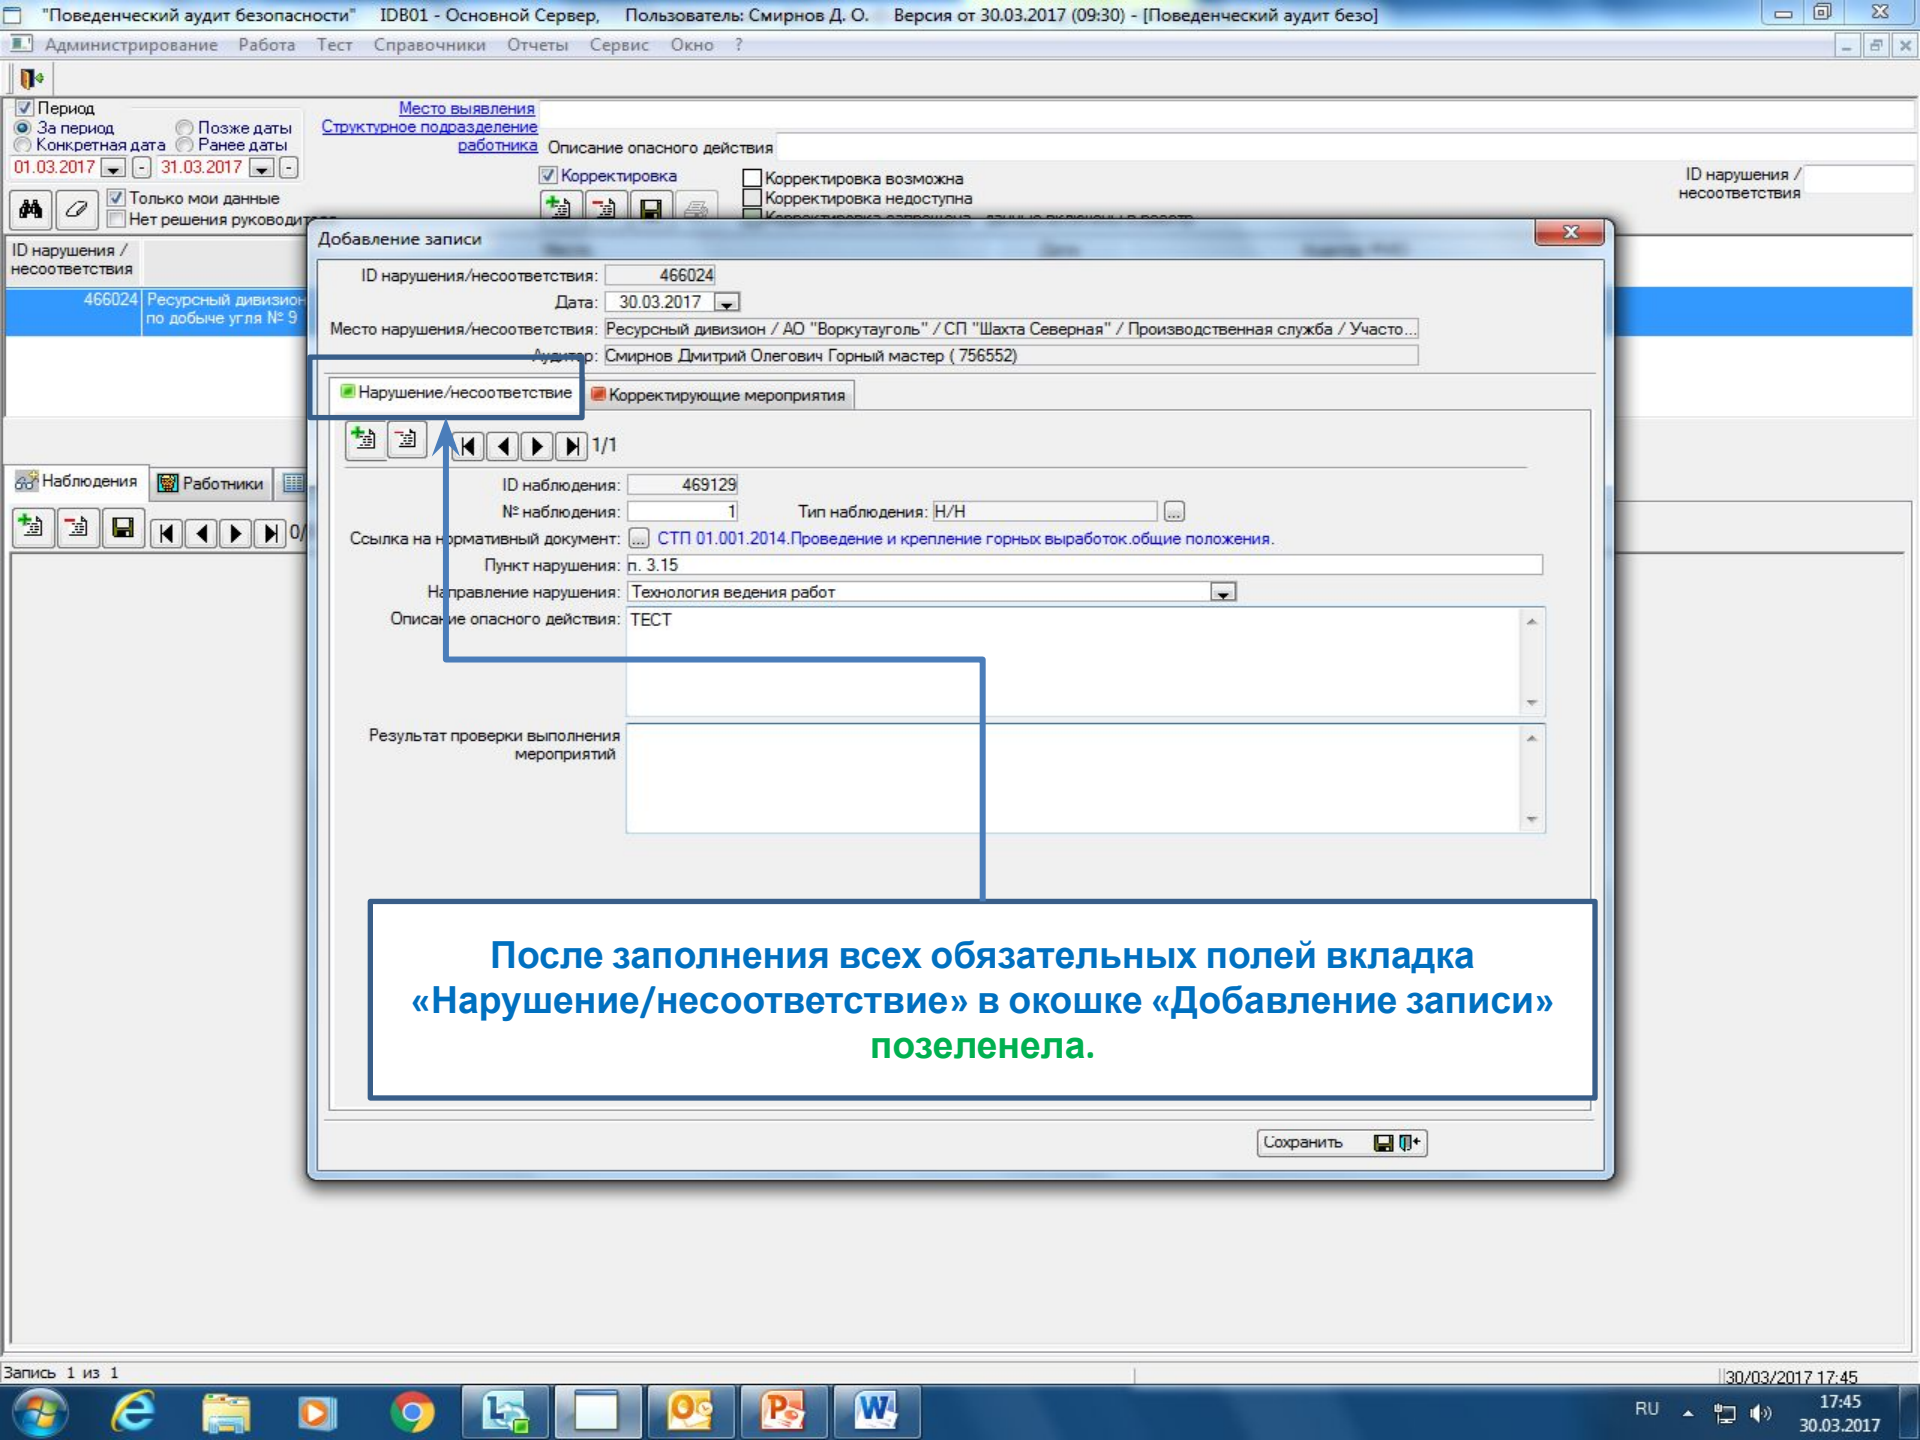

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017
Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Участо...
Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)


Нарушение/несоответствие Корректирующие мероприятия

ID наблюдения: 469129
№ наблюдения: 1 Тип наблюдения: Н/Н
Ссылка на нормативный документ: СТП 01.001.2014.Проведение и крепление горных выработок.общие положения.
Пункт нарушения: п. 3.15
Направление нарушения: Технология ведения работ
Описание опасного действия: ТЕСТ

Результат проверки выполнения мероприятий

Сохранить

После заполнения всех обязательных полей вкладка «Нарушение/несоответствие» в окошке «Добавление записи» позеленела.

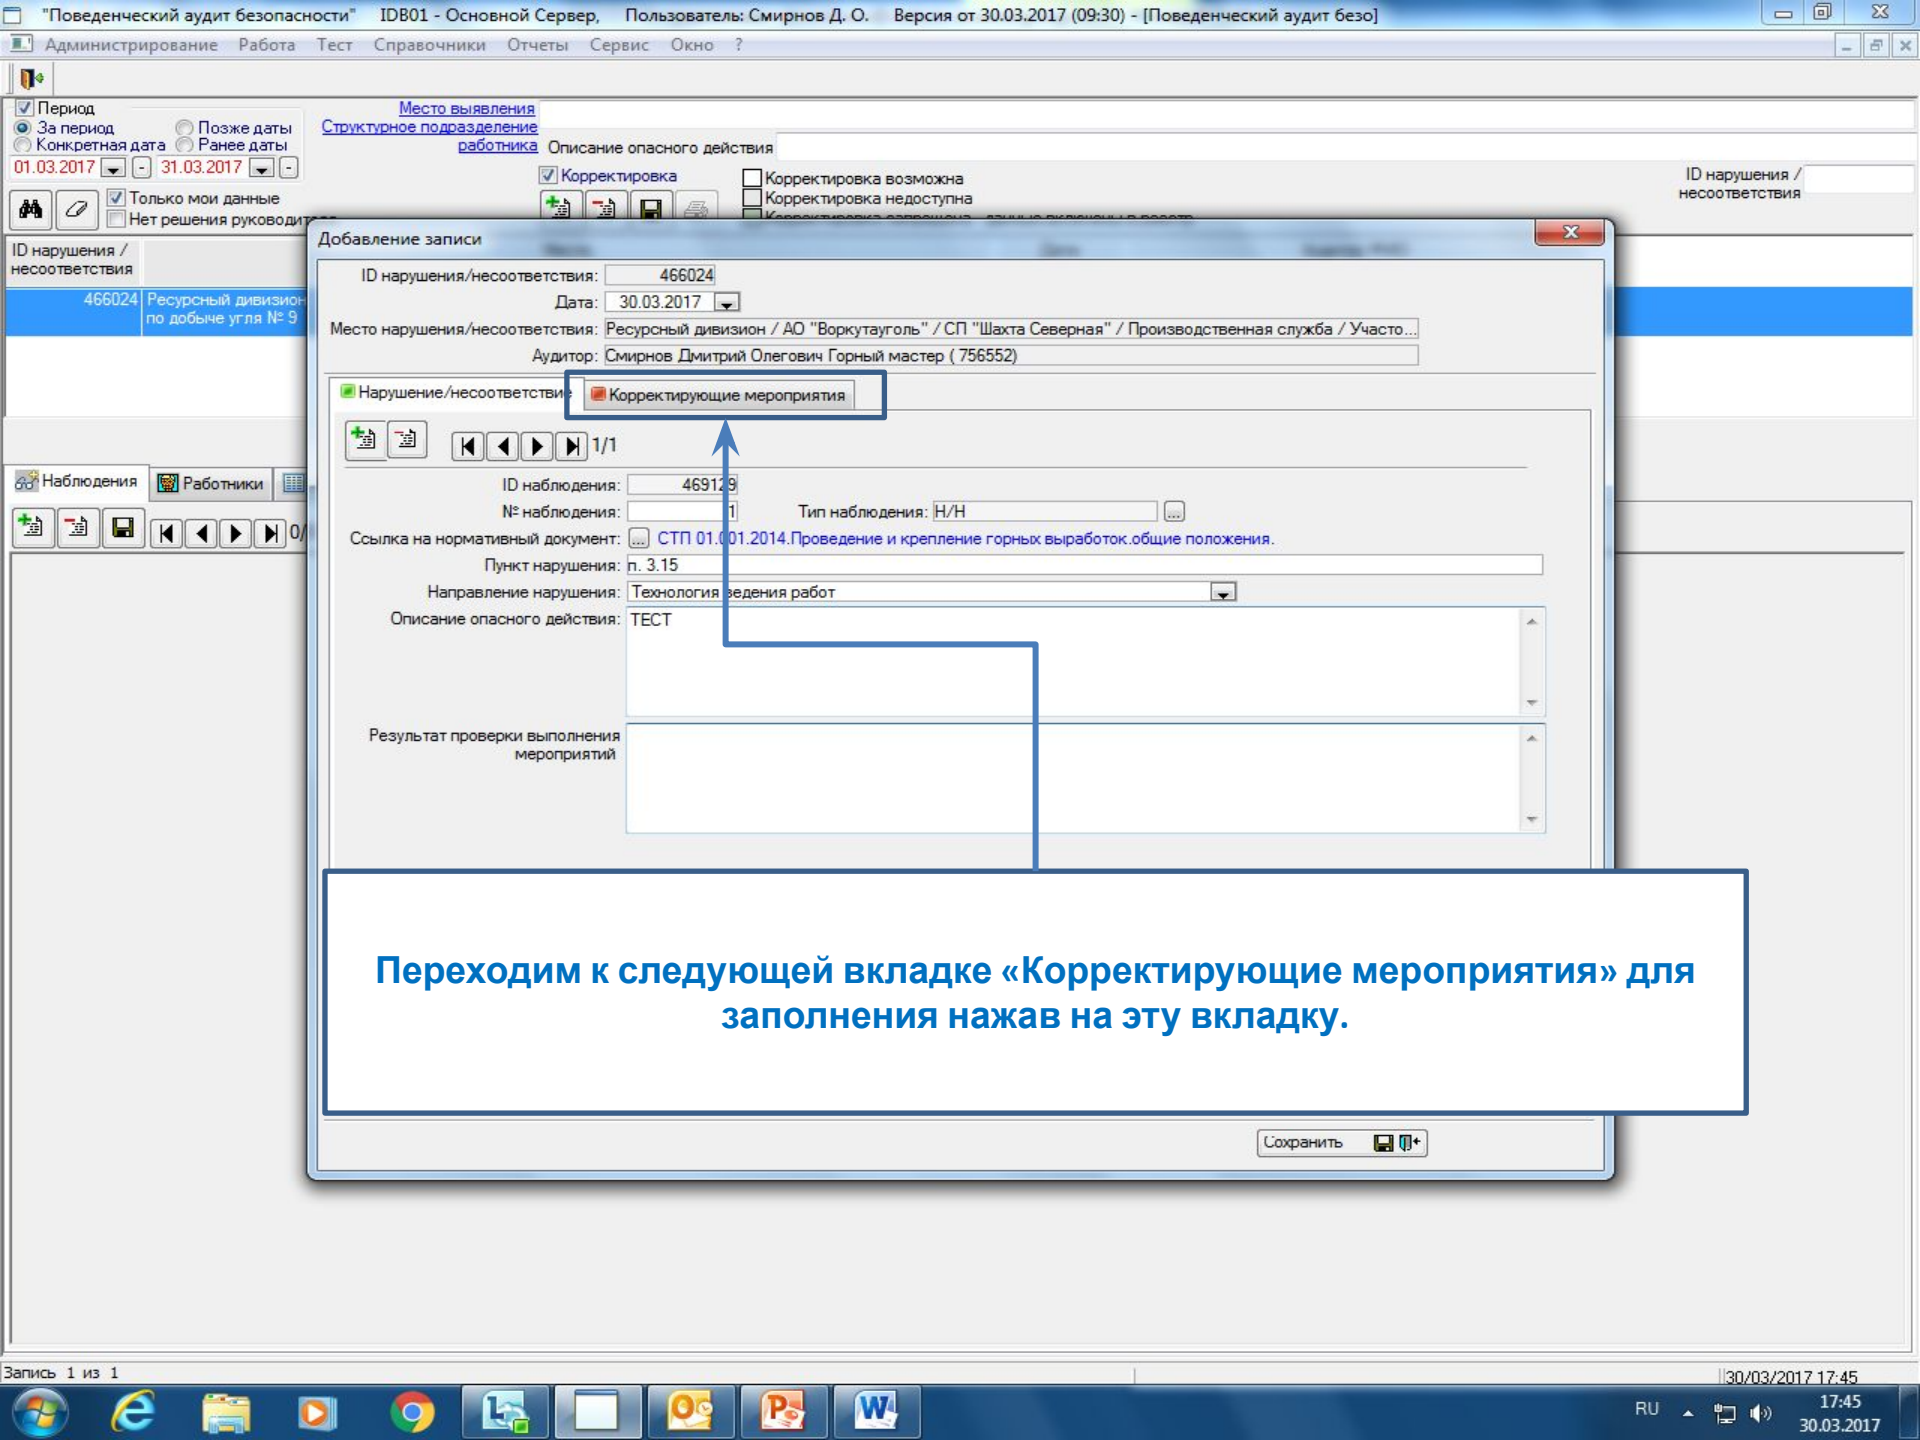

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017
Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Учас...
Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)

Нарушение/несоответствие **Корректирующие мероприятия**

ID наблюдения: 469129
№ наблюдения: 1 Тип наблюдения: Н/Н
Ссылка на нормативный документ: СТП 01.001.2014.Проведение и крепление горных выработок.общие положения.
Пункт нарушения: п. 3.15
Направление нарушения: Технология ведения работ
Описание опасного действия: ТЕСТ

Результат проверки выполнения мероприятий

Сохранить

Переходим к следующей вкладке «Корректирующие мероприятия» для заполнения нажав на эту вкладку.

Место выявления
Структурное подразделение
работника

Период
За период Позже даты
Конкретная дата Ранее даты
01.03.2017 31.03.2017

Описание опасного действия

Корректировка Корректировка возможна
 Нет решения руководителя Нет решения руководителя
 Нет решения руководителя

ID нарушения / несоответствия

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017
Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Учас...
Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)

Нарушение/несоответствие **Корректирующие мероприятия**


ID мероприятия	Корректирующее мероприятие	Плановый срок выполнения	Ответственный личный номер	Ответственный ФИО
----------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------

Сохранить

Во вкладке «Корректирующие мероприятия» нажимаем кнопку



«Добавить»

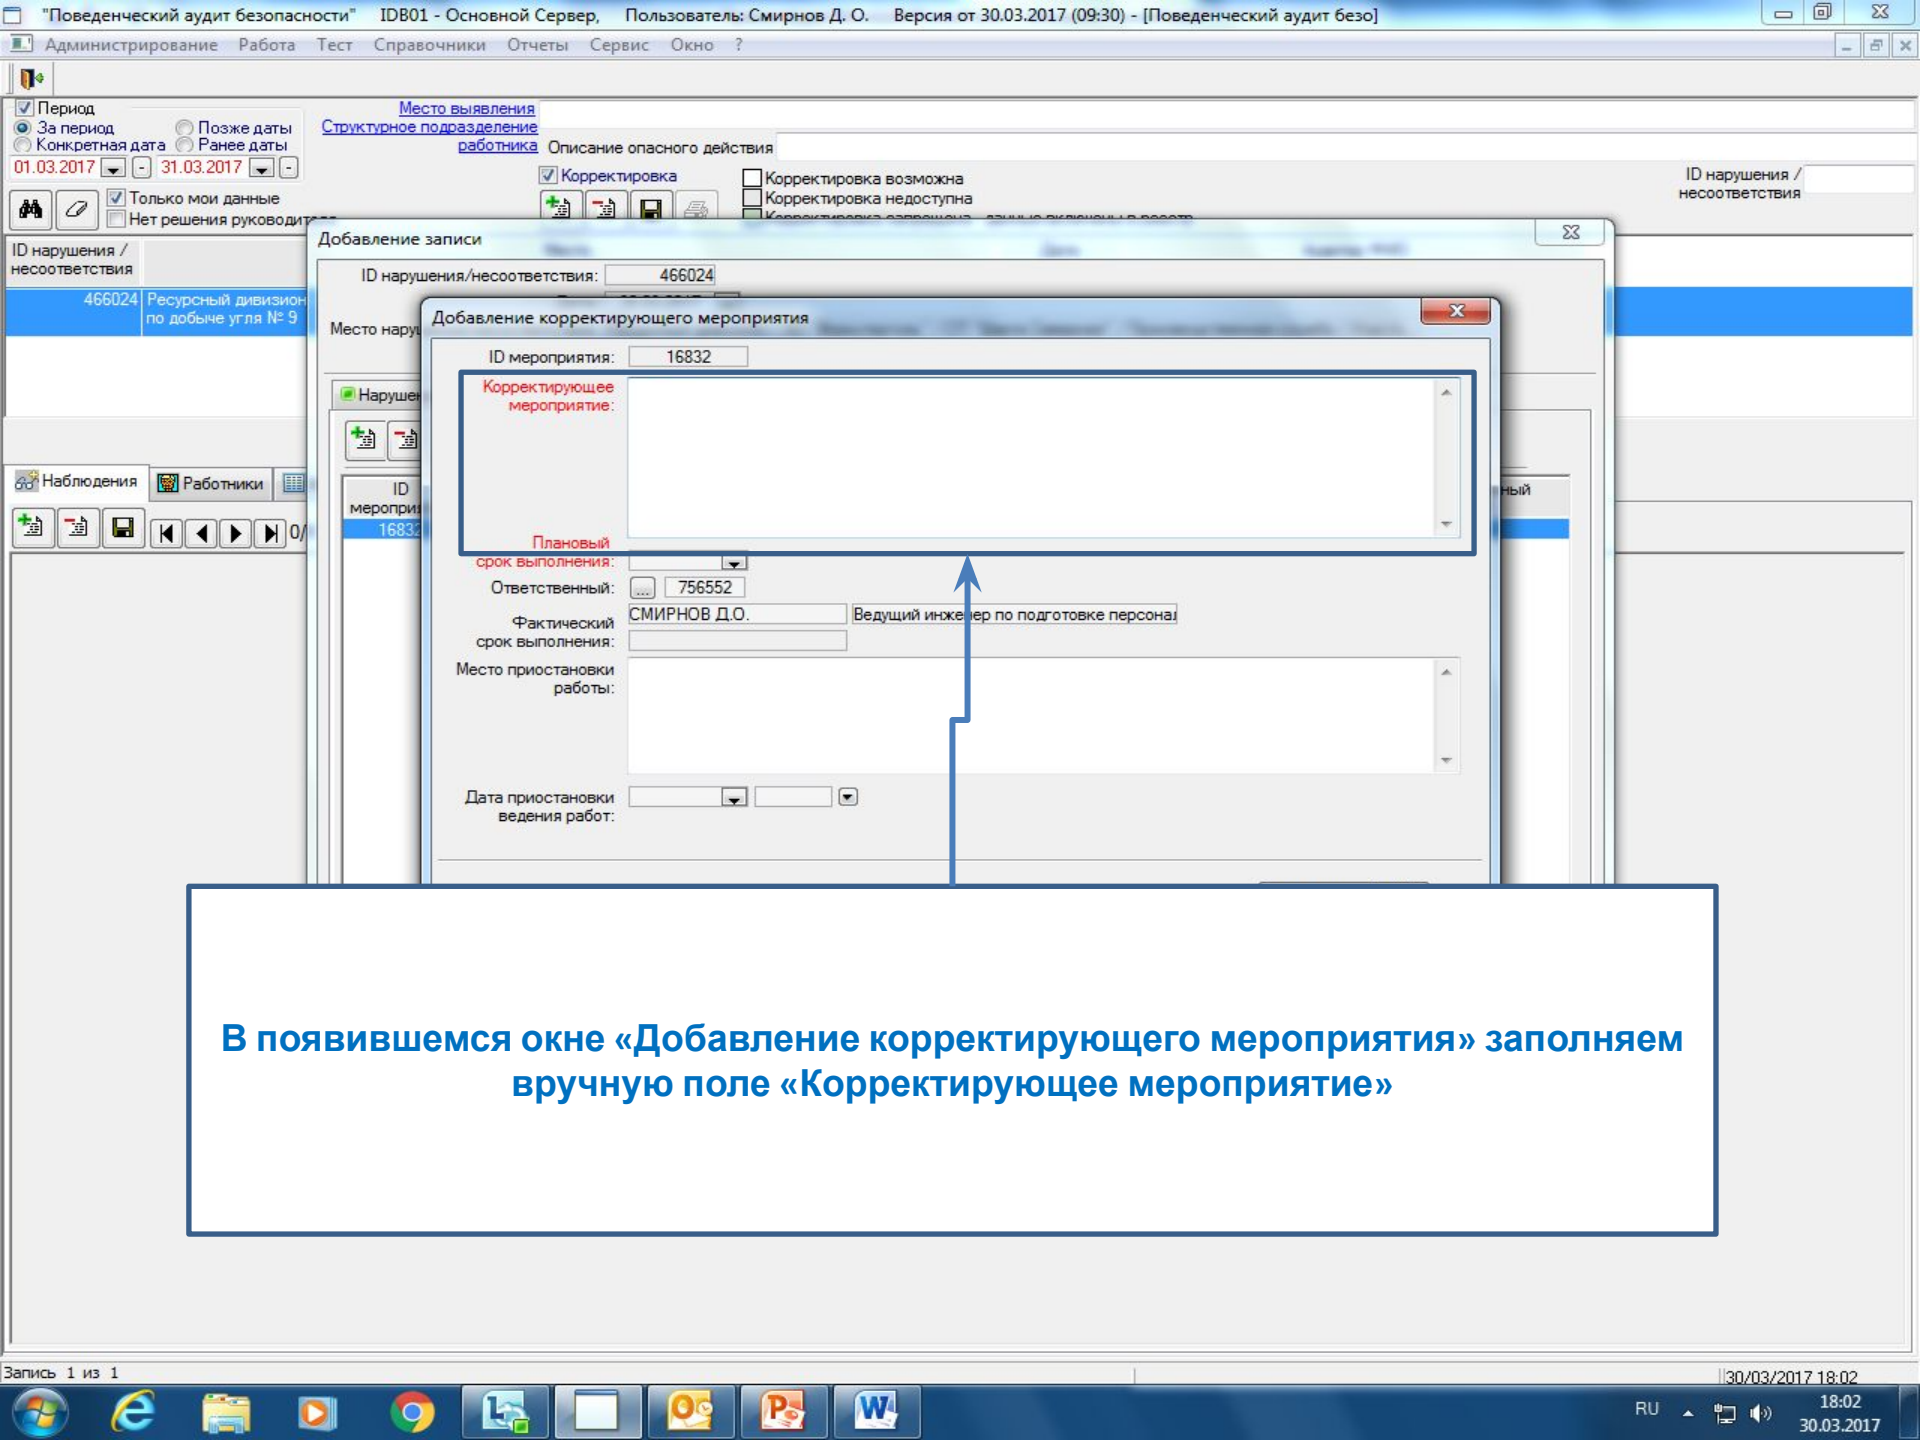

В появившемся окне «Добавление корректирующего мероприятия» заполняем вручную поле «Корректирующее мероприятие»

Поведенческий аудит безопасности" IDB01 - Основной Сервер, Пользователь: Смирнов Д. О. Версия от 30.03.2017 (09:30) - [Поведенческий аудит безо]

Администрирование Работа Тест Справочники Отчеты Сервис Окно ?

Период: За период Позже даты
 Конкретная дата Ранее даты
01.03.2017 31.03.2017

Место выявления: Структурное подразделение работника

Описание опасного действия

Корректировка Корректировка возможна
 Корректировка недоступна Корректировка запрещена

ID нарушения / несоответствия

ID нарушения / несоответствия: 466024

Ресурсный дивизион по добыче угля №: 9

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024

Место наруш

Добавление корректирующего мероприятия

ID мероприятия: 16832

Корректирующее мероприятие: ТЕСТ

Планный срок выполнения: 00.00.0000

Ответственный: < > Март 2017

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
27	8	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	4	15	16	17	18	19
20	1	22	23	24	25	26
27	8	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9


Фактический срок выполнения:


Место приостановки работы:

Дата приостановки ведения работ:

Сегодня: 30.03.2017


Сохранить

Далее в окне «Планный срок выполнения» нажимаем  пк и выбираем, из появившегося календаря, дату, до истечения которой ответственный за устранение нарушения/несоответствия обязан устранить эти нарушения.

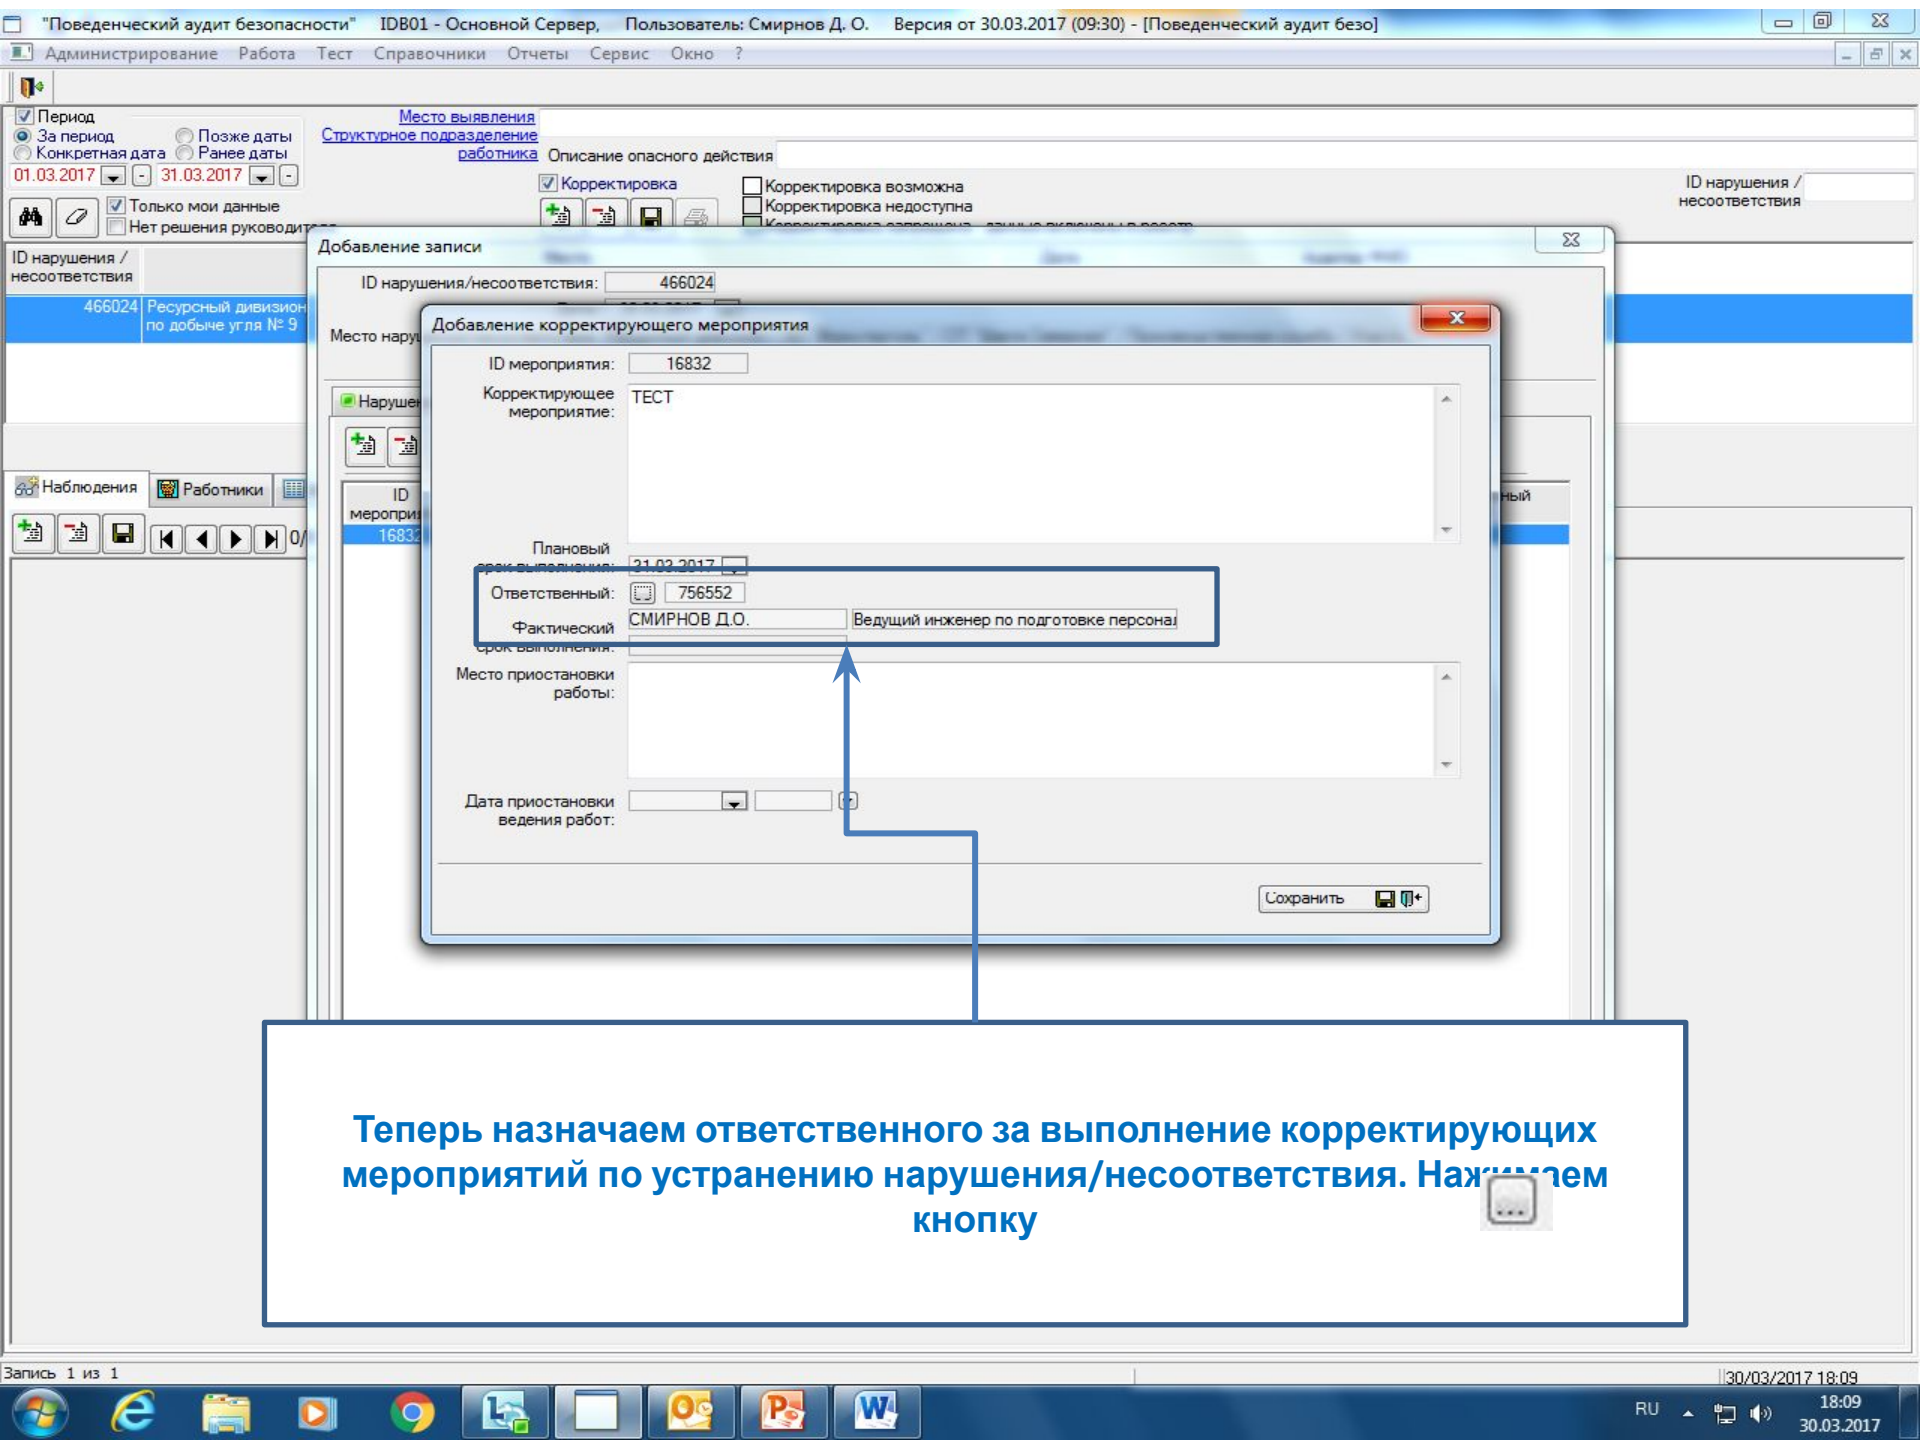


Теперь назначаем ответственного за выполнение корректирующих мероприятий по устранению нарушения/несоответствия. Нажмем кнопку




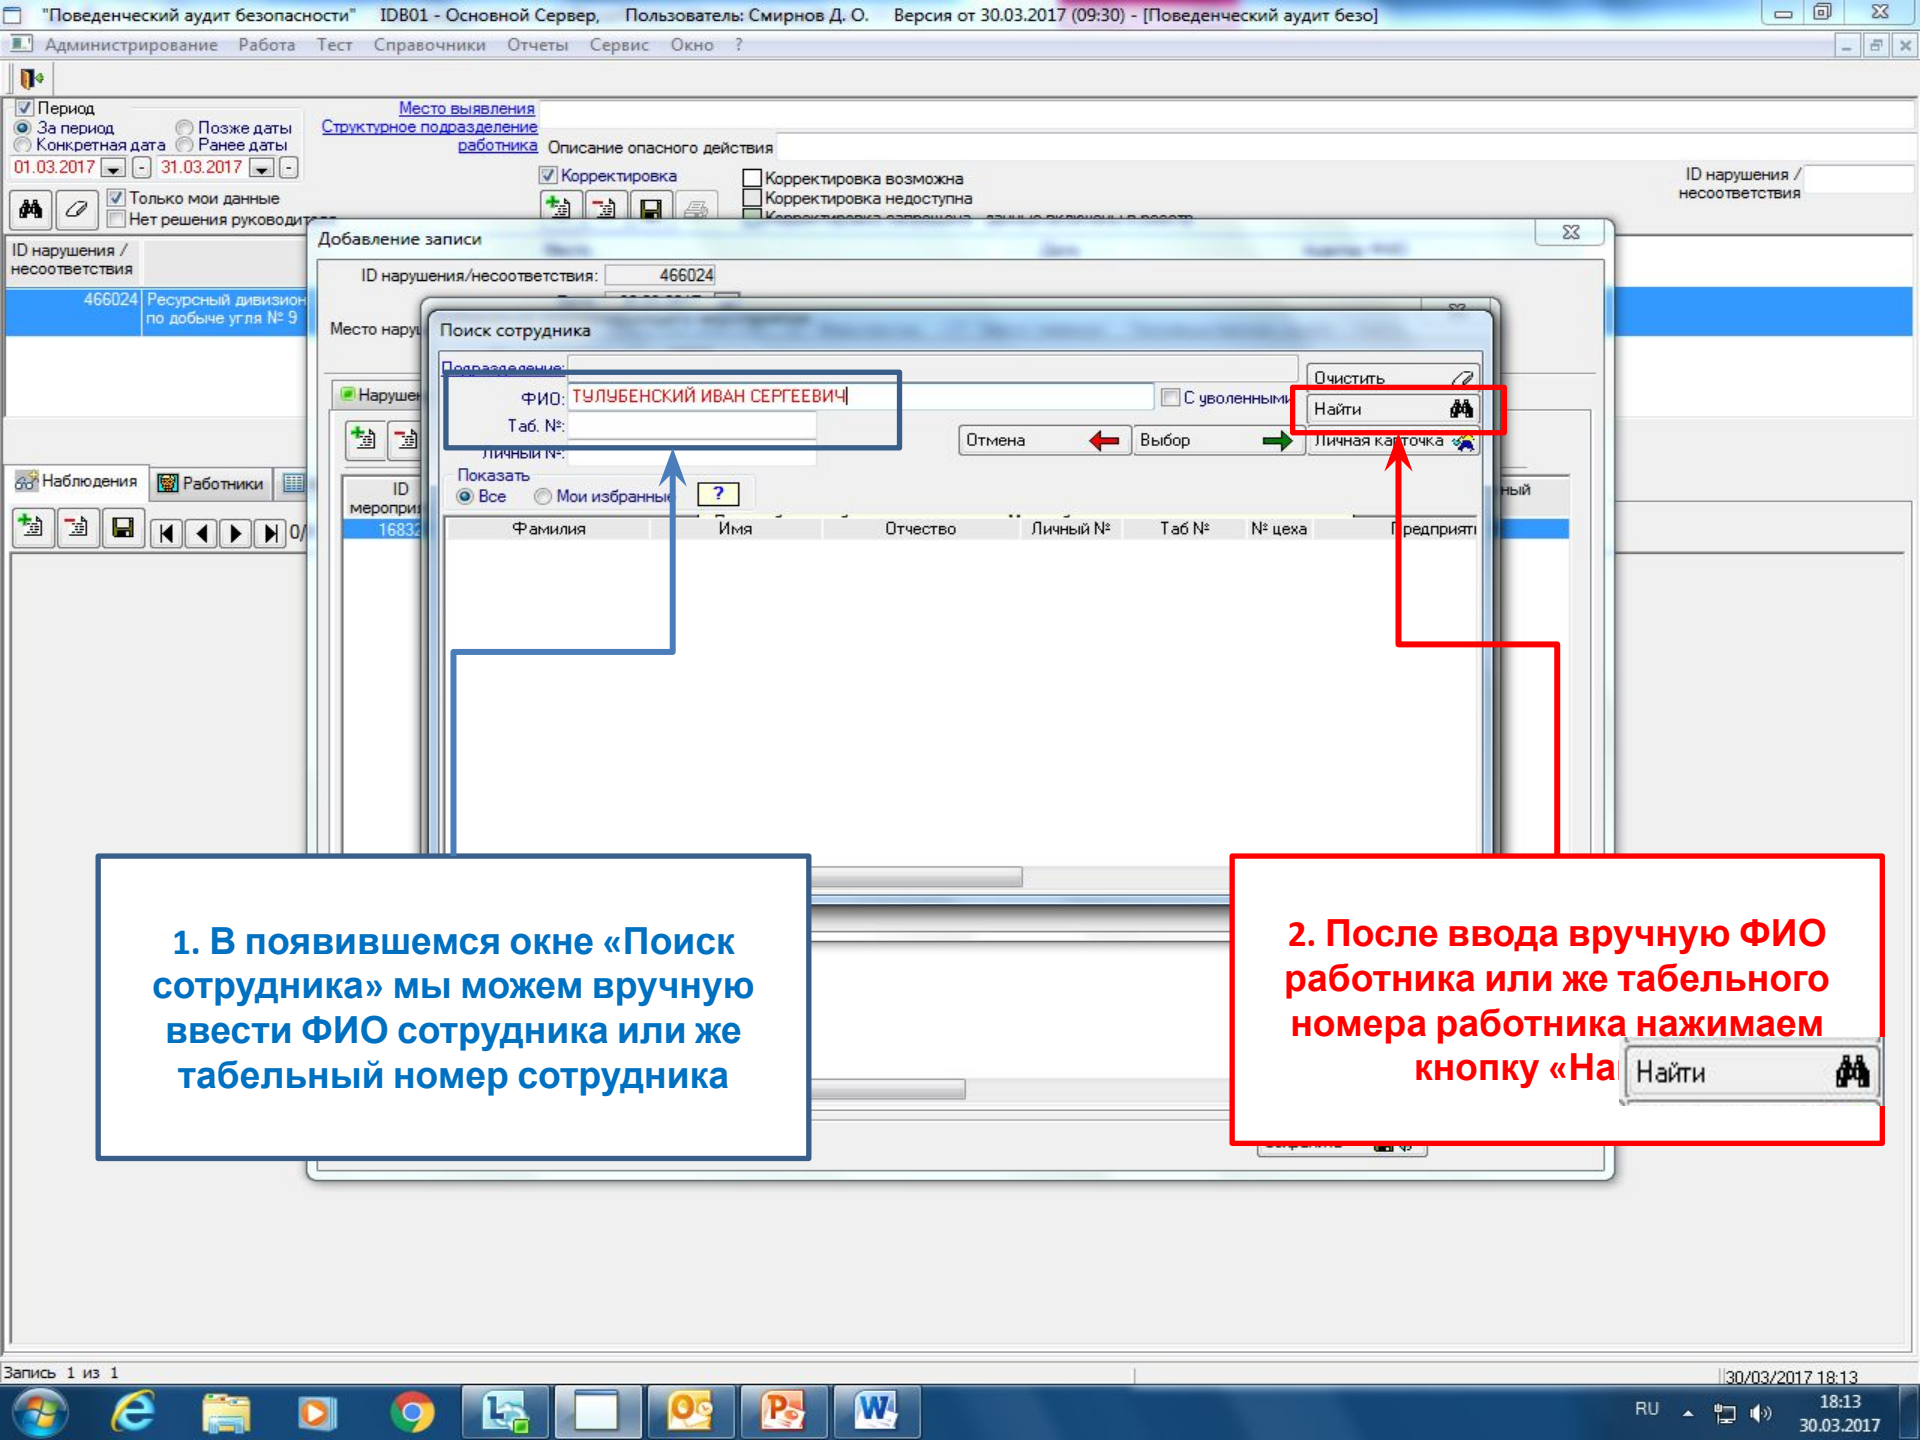


1. В появившемся окне «Поиск сотрудника» мы можем вручную ввести ФИО сотрудника или же табельный номер сотрудника

2. После ввода вручную ФИО работника или же табельного номера работника нажимаем кнопку «Найти»

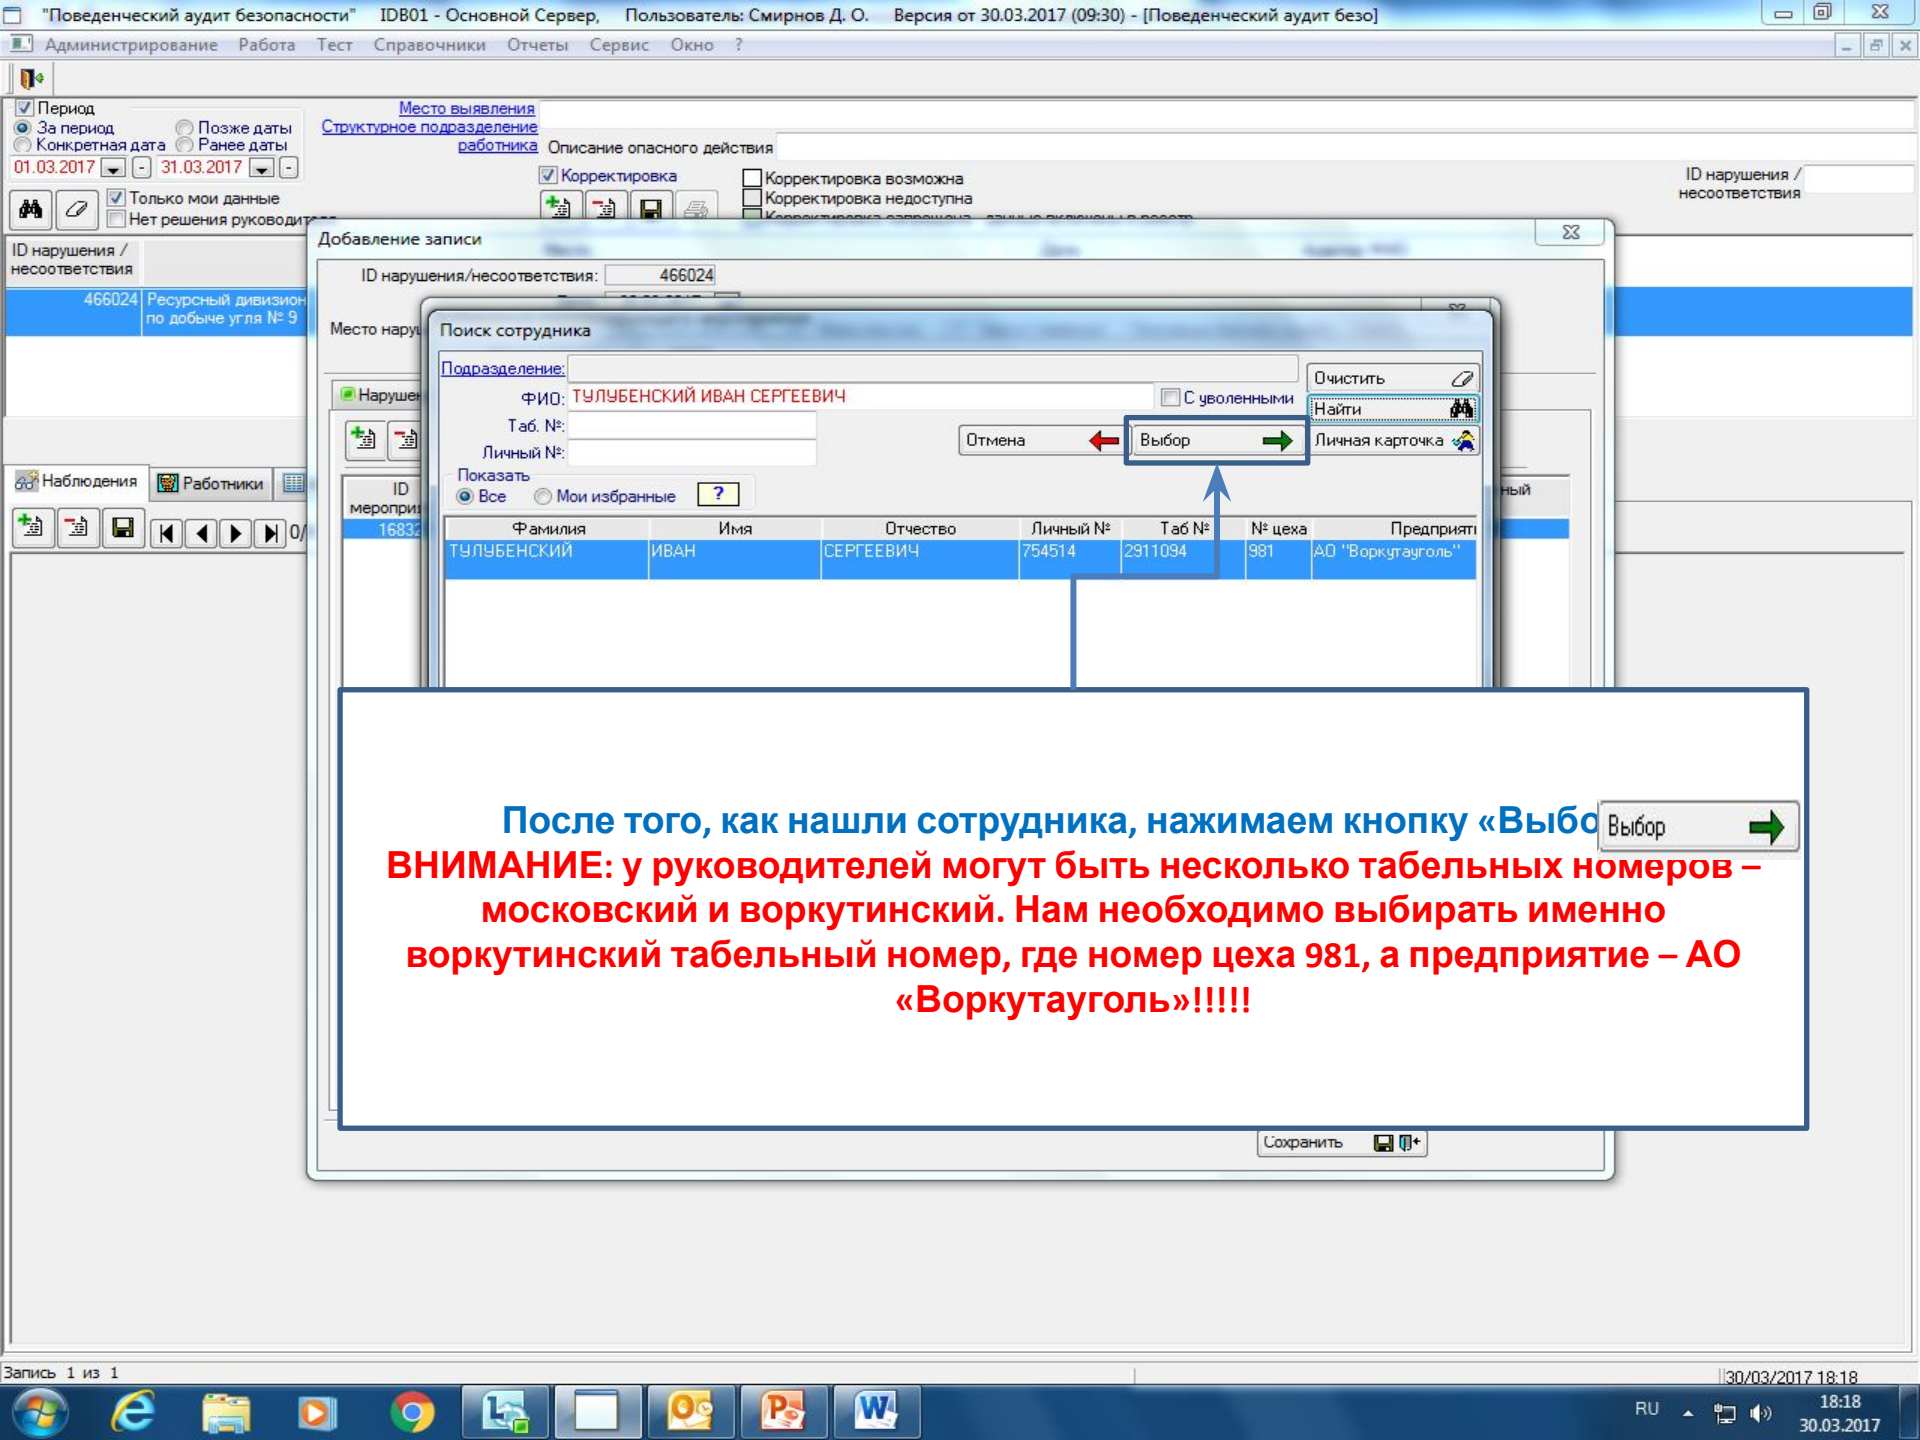

После того, как нашли сотрудника, нажимаем кнопку «Выбор» 

ВНИМАНИЕ: у руководителей могут быть несколько табельных номеров – московский и воркутинский. Нам необходимо выбирать именно воркутинский табельный номер, где номер цеха 981, а предприятие – АО «Воркутауголь»!!!!

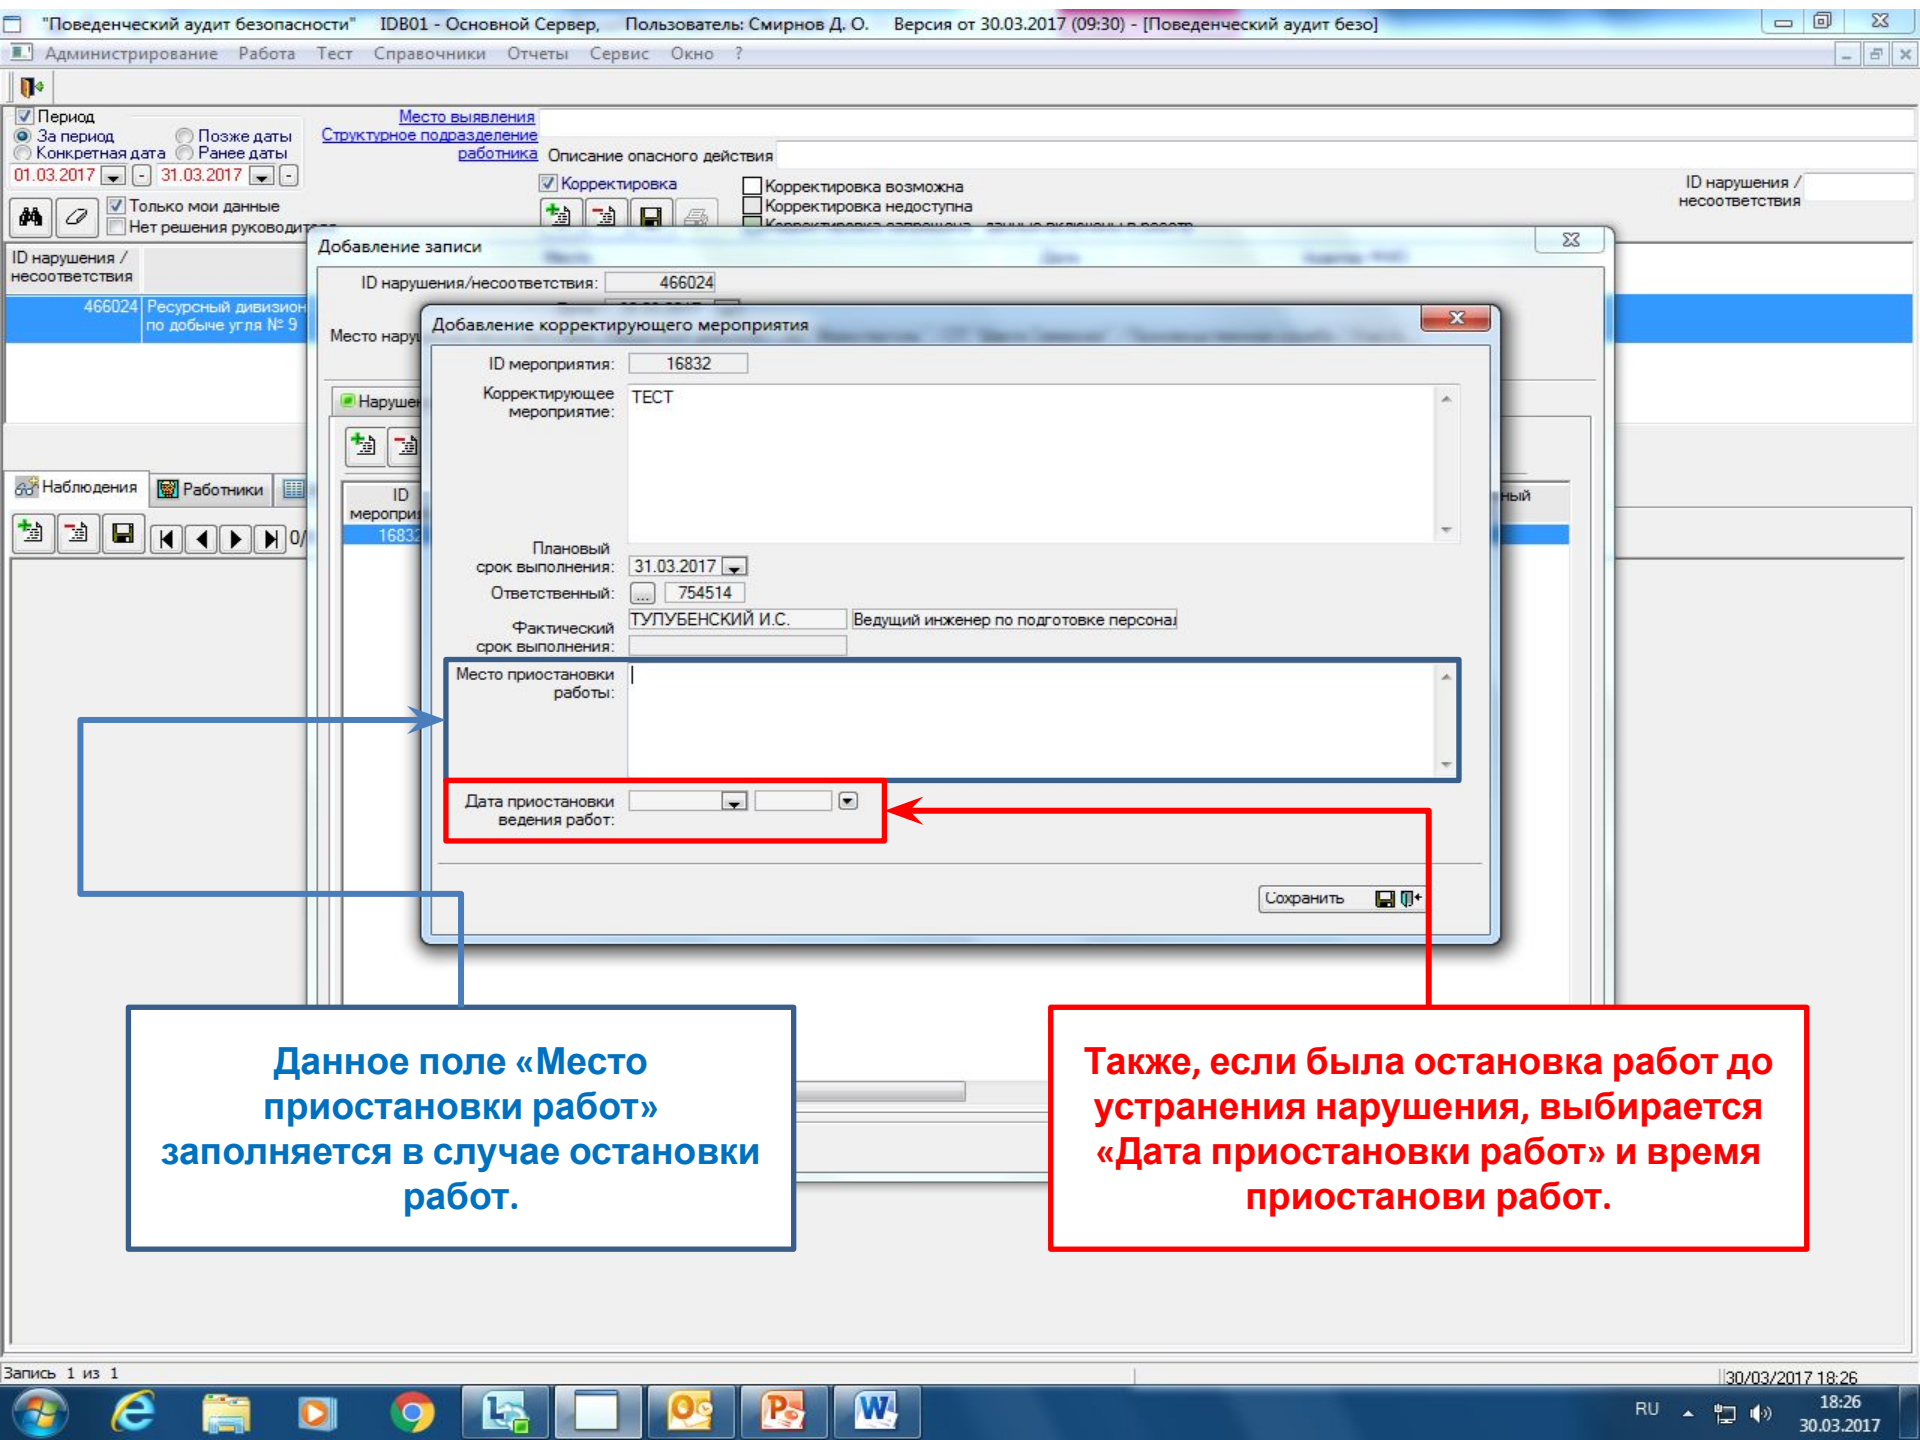

Данное поле «Место приостановки работ»
заполняется в случае остановки
работ.

Также, если была остановка работ до
устранения нарушения, выбирается
«Дата приостановки работ» и время
приостановки работ.

Место выявления
Структурное подразделение
работника Описание опасного действия

Период
 За период Позже даты
 Конкретная дата Ранее даты
01.03.2017 31.03.2017

Только мои данные
 Нет решения руководителя

Корректировка
 Корректировка возможна
 Корректировка недоступна
 Корректировка запрещена

ID нарушения / несоответствия

ID нарушения / несоответствия
466024 Ресурсный дивизион по добыче угля № 9

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024

Место нарушения

Нарушение

ID мероприятия
16832

Добавление корректирующего мероприятия

ID мероприятия: 16832

Корректирующее мероприятие: ТЕСТ

Планный срок выполнения: 31.03.2017

Ответственный: 754514

Фактический срок выполнения: ТУЛУБЕНСКИЙ И.С. Ведущий инженер по подготовке персонала

Место приостановки работы:

Дата приостановки ведения работ:

Сохранить

**Мы заполнили все необходимые поля в данном окне.
Нажимаем кнопку «Сохранить и выйти»**

Сохранить

Место выявления
Структурное подразделение
работника

Описание опасного действия

Исправление Исправление возможно
 Исправление недоступно

ID нарушения / несоответствия

Период
 За период Позже даты
 Конкретная дата Ранее даты

01.03.2017 31.03.2017

Только мои данные Нет решения руководства

ID нарушения / несоответствия

466024 Ресурсный дивизион по добыче угля № 9

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017
Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Участо...
Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)

Нарушение/несоответствие **Корректирующие мероприятия**

ID мероприятия	Корректирующее мероприятие	Плановый срок выполнения	Ответственный личный номер	Ответственный ФИО
16832	ТЕСТ	31.03.2017	754514	ТУПУБЕНСКИЙ И.С.

Сохранить

Вкладка «Корректирующие мероприятия» заполнена и горит зелёным цветом.

Место выявления
Структурное подразделение
работника

Период
За период
Конкретная дата
01.03.2017 31.03.2017

Позже даты
Ранее даты

Описание опасного действия

Корректировка
Корректировка возможна
Корректировка недоступна

ID нарушения / несоответствия

Добавление записи

ID нарушения/несоответствия: 466024
Дата: 30.03.2017
Место нарушения/несоответствия: Ресурсный дивизион / АО "Воркутауголь" / СП "Шахта Северная" / Производственная служба / Учас...
Аудитор: Смирнов Дмитрий Олегович Горный мастер (756552)

Нарушение/несоответствие Корректирующие мероприятия

ID мероприятия	Корректирующее мероприятие	Планный срок выполнения	Ответственный личный номер	Ответственный ФИО
16832	ТЕСТ	31.03.2017	754514	ТУПУБЕНСКИЙ И.С.

Сохранить [иконка]

Наш отчёт по выявленному нарушению/несоответствию составлен. Чтобы данный отчёт вошёл в Реестр нарушений/несоответствий необходимо нажать кнопку «Сохранить и выйти»

Сохранить [иконка]