



РОСНЕФТЬ

Информация о пропаже клапана и электроприводов с дисковых затворов Ду250, предназначенных для монтажа на объекте реконструкции «Автономная система пожаротушения» на ДНС-1 ЦППН-2





Описание объекта ДНС-1 ЦППН-2



ДНС-1 расположена на Самотлорском месторождении, на территории Нижневартовского района, Ханты-Мансийского округа – Югра. ДНС-1 находится в 30 км от г. Нижневартовска.

Дожимная насосная станция ДНС-1 предназначена для подготовки нефти, нефтяного попутного газа, подтоварной воды из нефтяной эмульсии, поступающей со скважин Цеха по добыче нефти и газа №2 (ЦДНГ-2), с целью последующей транспортировки: частично подготовленной нефти на Нижневартовский Центральный товарный парк (НВ ЦТП), подтоварной воды на кустовую насосную станцию №1 (КНС-1), нефтяного газа на Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс (НВ ГПК).

1. В состав ДНС-1 входят следующие основные объекты и сооружения:
2. Устройство предварительного отбора газа (УПОГ) №№1 и 2;
3. Нефтегазосепараторы (НГС) №№1, 2, 3, 4, 5 ($V=100\text{м}^3$);
4. Газосепаратор (ГС) №1 первой ступени сепарации ($V=100\text{м}^3$);
5. Предварительные отстойники (ОГ) №№1, 2, 3, 4 ($V=200\text{м}^3$);
6. Буферные емкости (БЕ) №№1, 2, 3 ($V=100\text{м}^3$), (БЕ-1 – выведена из эксплуатации);
7. Газосепараторы дополнительной сепарации (ГС) №№2, 3 ($V=100\text{м}^3$);
8. Резервуарный парк водоочистных сооружений РВС-4, 5, 7, 10 - 12 ($V=5000\text{ м}^3$);
9. Резервуар нефтяной РВС-3 ($V=10000\text{ м}^3$), для аварийного заполнения нефтью;
10. Насосная внешней перекачки нефти (насосы Н-1, 2, 3, 4);
11. Насосная откачки подтоварной воды (насосы Н-17 - 22);
12. Насосная уловленной нефти (Н-15, 16);
13. Узлы учета откачиваемой воды (УУВ);
14. Узлы замера и регулирования газа (УЗРГ);
15. Оперативный узел учета нефти (ОУУН);
16. Факельная система;
17. Реагентное хозяйство;
18. БРХ (подача дезэмульгатора).
19. Система пожаротушения и противопожарного водоснабжения;
20. Система промливневой канализации и хозяйственно-бытовых стоков;



Описание охраны объекта ДНС-1 ЦППН-2



Охрана ДНС-1 осуществляется нарядом «РН-Охрана-Нижневартовск» в количестве 1 человека, который осуществляют контрольно-пропускной режим и обход, согласно инструкции и утвержденного графика маршрута, с местом дислокации на КПП. Основное ограждение выполнено из металлического прута d-20 мм на трубном основании высотой 3,0 м. По верху основного ограждения смонтирован СББ «Егоза» D – 80см.



ГРАФИК

обхода территории охраняемого объекта, приема пищи и отдыха
ДНС-1 АО «Самотлорнефтегаз»

Рабочие дни

1. 09:00 – 09:25
2. 18:00 – 18:25
3. 21:00 – 21:25
4. 00:00 – 00:25
5. 03:00 – 03:25
6. 06:00 – 06:25

Выходные и праздничные дни

1. 09:00 – 09:25
2. 11:00 – 11:25
3. 14:00 – 14:25
4. 17:00 – 17:25
5. 21:00 – 21:25
6. 00:00 – 00:25
7. 03:00 – 03:25
8. 06:00 – 06:25

ПРИМЕЧАНИЕ: Обход территории согласно прилагаемой схемы.


Время приема пищи и отдыха:


12.00 до 13.00 - Обед

19.00 до 20.00 - Ужин

Начальник сектора по охране объектов
ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск»

М.А. Белокоп

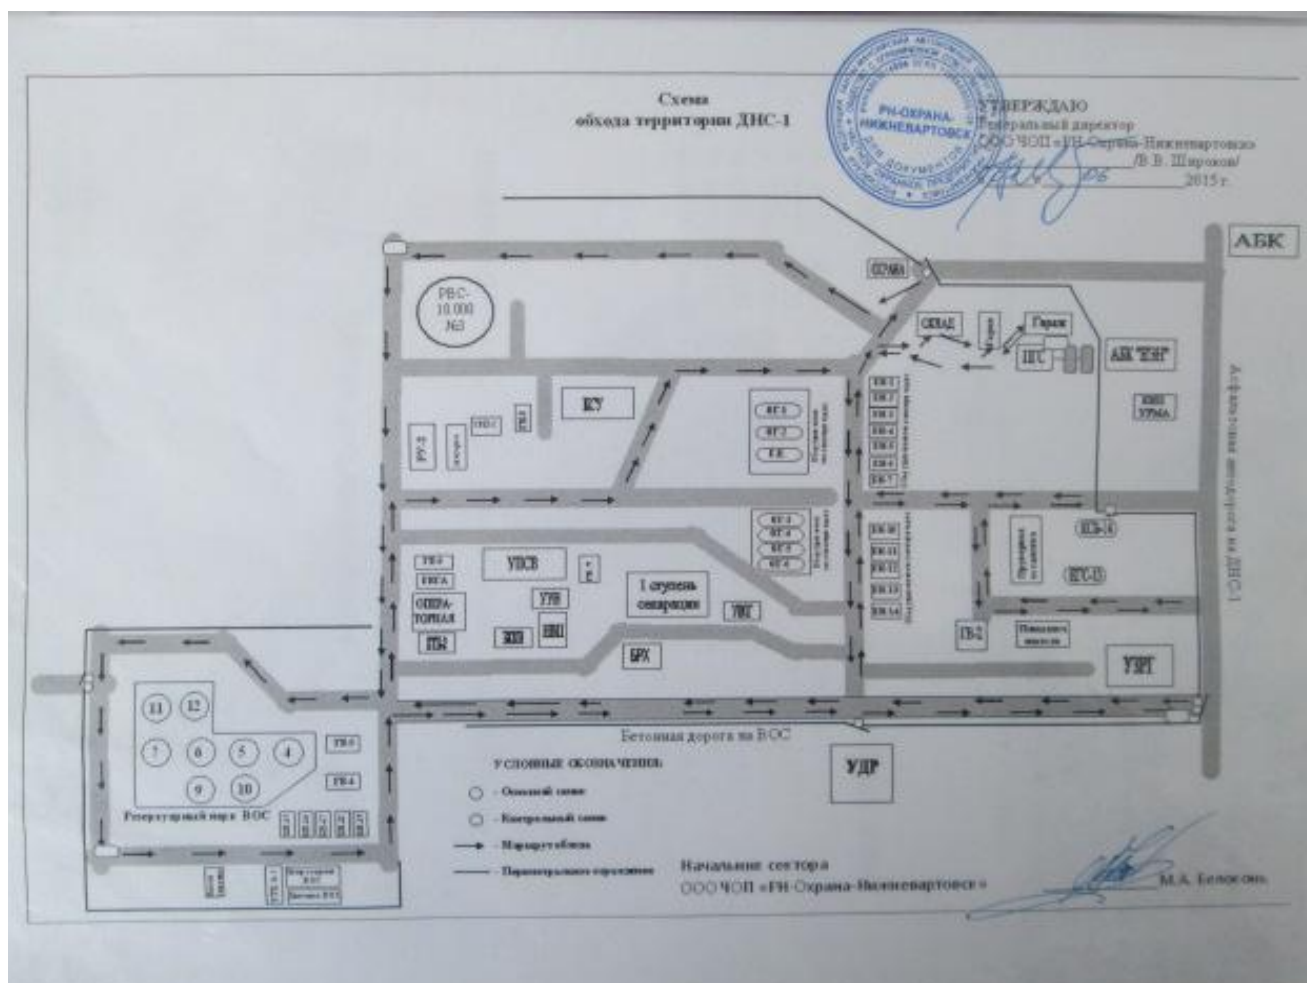

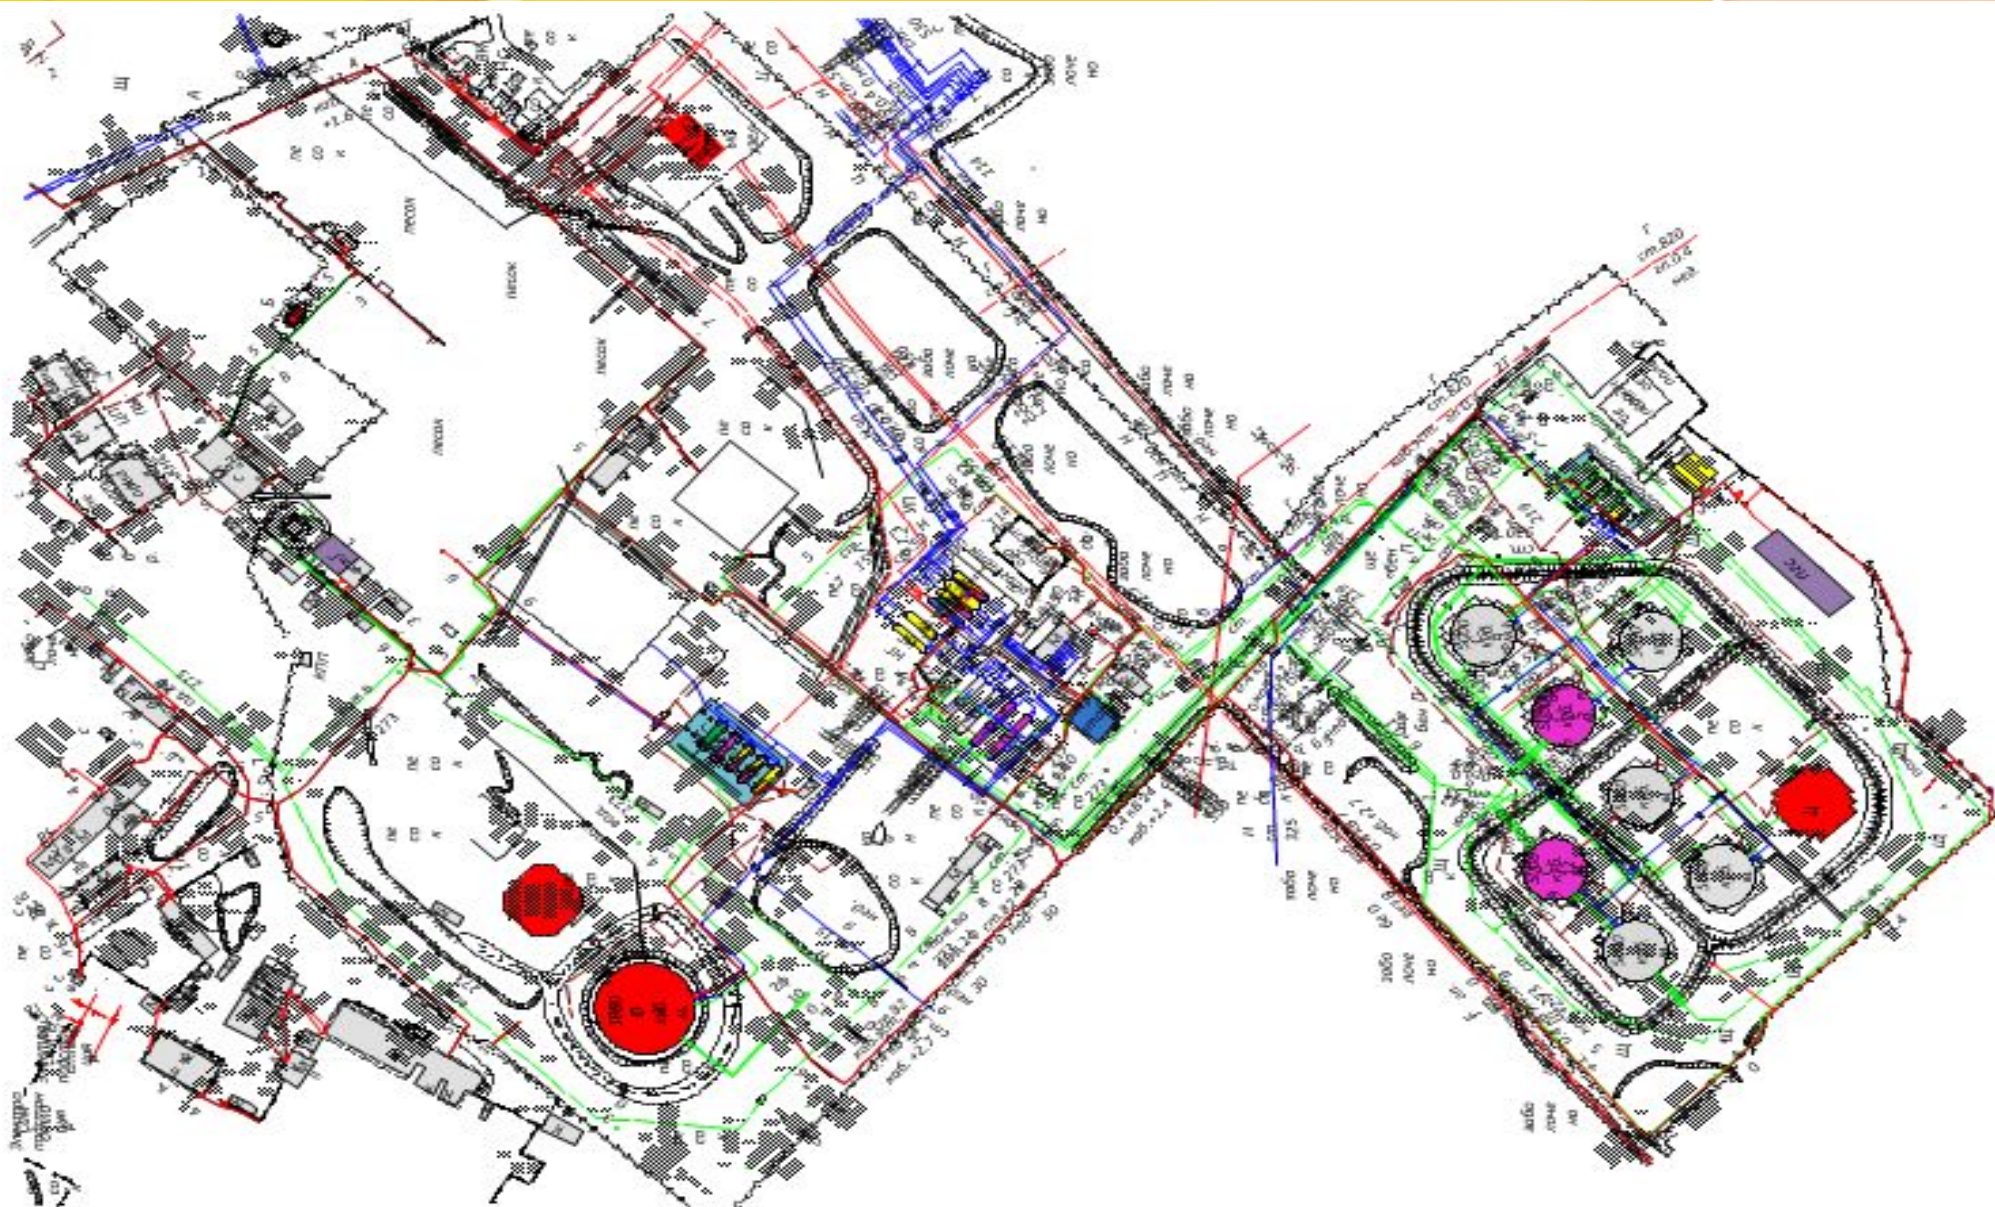





Описание приемки оборудования для проведения СМР подрядными организациями на ДНС-1 ЦППН-2



Оборудование применяемое при строительстве передается подрядчику из МТО при контроле УКС. Контроль за сохранностью ТМЦ осуществляет мастер подрядной организации.

Оборудование до окончания СМР на балансе цеха не состоит, и на ответственное хранение не передаётся.



15.10.2015 10:20 мастер ООО «Авангард» Федосов Б.С. сообщил начальнику УПН ДНС-1 Софенину Ю.В., что с места временного размещения ТМЦ на ДНС-1, находящимся в периметральном ограждении, пропали завезенные для проведения строительно-монтажных работ клапан и электроприводы от дисковых затворов Ду250 в количестве двух штук. Данное оборудование на ответственное хранение в цех не передавалось.

15.10.2015 10:40 Начальник УПН Софенин Ю.В. сообщил о происшедшем Зам. Начальника ЦППН-2 Богданову Н.В.

15.10.2015 10:45 Зам. Начальника ЦППН-2 Богданов Н.В. сообщил Начальнику ЦППН-2 Мацько В.А.

Начальник ЦППН-2 Мацько В.А. сообщил:

10:50 – Зам.Начальнику ЦИТС Самарскому Е.В.

11:00 - Начальнику УПНиГ Чудийовичу И.Я.

11:05 – Начальнику ЦИТС Ключину М.Г.

11:06 - Зам.начальника УЭБ Колокольцеву А.А.

11:07 - Начальнику отдела охраны Коваль В.В.



Информация о пропаже клапана и двух электроприводов с дисковых затворов Ду 250 на объекте реконструкции «Автономная система пожаротушения» на ДНС-1 ЦППН-2



Довожу до Вашего сведения, что 15.10.2015 мастер ООО «Авангард» Федосов Б. С. сообщил, что с места временного размещения ТМЦ на ДНС-1 пропали завезенные для проведения строительно-монтажных работ клапан и электроприводы от дисковых затворов Ду250 в количестве двух штук. Об инциденте сообщили начальнику УПНиГ, начальнику ЦИТС, заместителю начальника УЭБ, начальнику отдела охраны.

По данному инциденту, можем пояснить следующее. 09.10.2015 мастеру ООО «Авангард » Федосову Б.С. Было выделено бездействующее помещение операторной ВОС для временного размещения ТМЦ, передан навесной замок с полным комплектом ключей. Ответственность за сохранность указанного оборудования мастер ООО «Авангард» Федосов Б.С. возложил на себя. Данное оборудование на ответственное хранение в цех не передавалось. Проезд к этому месту возможен только через площадку контролируемую работниками ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск» (оборудован стационарный пост охраны). Периодичность обхода территории работниками ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск» составляет в рабочие дни шесть раз в сутки, в выходные и праздничные дни восемь раз в сутки. Заезд и выезд техники осуществляется по пропускам только через пост охраны.



Информация о пропаже клапана и двух электроприводов с дисковых затворов Ду 250 на объекте реконструкции «Автономная система пожаротушения» на ДНС-1 ЦППН-2



Рабочие ЦППН 2 в дневное время каждые 2-а часа производят обход и осмотр насосного оборудования и состояния технологических трубопроводов. В ночное время работники с такой же периодичностью производят осмотр технологического оборудования. Помещение операторной ВОС находится в ожидании ликвидации. Оборудование применяемое при строительстве передается подрядчику из МТО при контроле УКС. Цеху эксплуатации на сохранность вновь монтируемое оборудование не передается и не передавалось.



Выводы

1. Отсутствует контроль со стороны ответственного исполнителя подрядной организации.
2. Отсутствует контроль за организацию контроля со стороны куратора договора от УКС.
3. Выдать рекомендации подрядным организациям производить завоз ТМЦ в день его монтажа.



Дополнительные мероприятия направленные на исключение хищения ТМЦ ДНС-1 ЦППН-2



№ п/п	Объект	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание
1	ДНС-1	Провести разъяснительную работу с ответственными ИТР подрядных организаций по правильному и безопасному хранению материальных ценностей во время проведения строительно-монтажных работ.	16.10.2015	Начальник УПН	
2		В конце каждого рабочего дня производить сверку завезенных подрядными организациями материальных ценностей согласно ТТН.	Постоянно	Начальник УПН УКС	
3		Совместно с подрядной организацией определить место хранения ТМЦ.	16.10.2015	Начальник УПН УКС	
4		Составить перечень охраняемых материалов и оборудования.	16.10.2015	Начальник УПН УКС	
5		В конце каждого рабочего дня производить фото фиксацию всех мест хранения ТМЦ, а так же смонтированного оборудования.	Постоянно	Начальник УПН УКС	
6		Каждые два часа при обходе технологического оборудования согласно инструкции, так же производить осмотр ТМЦ и оборудования складированного на территории установки ДНС-1 и в зоне проведения СМР за периметром установки.	Постоянно	Начальник УПН	
7		После 18:00 обязать вахтовый персонал производить каждый час обход территории проведения СМР.	Постоянно	Начальник УПН	
8		Разработать ТЗ на установку камер видеонаблюдения по периметру площадки.		ЦППН-2 УПНиГ	
9		Включить в программу реконструкции установку камер видеонаблюдения по периметру площадки.		УМАиС УПНиГ	