

## **Тема 2.1.2: Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов**

- 1. Деятельность администрации объекта, направленная на обеспечение пожарной безопасности.**
- 2. Документация по обеспечению пожарной безопасности объектов.**
- 3. Требования к содержанию первичных средств пожаротушения.**

# **1. Деятельность администрации объекта, направленная на обеспечение пожарной безопасности**

**РД:**

**О пожарной безопасности: Закон Респ. Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-ХІІ: с изм. и доп.**

**Приложение №3 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства»: «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования»**

**ППБ Беларуси 01-2014**

**Правила пожарной безопасности Республики Беларусь**

**Практическое пособие «Пожарная безопасность организации (предприятия)» для руководителей объектов различного функционального назначения**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. №36 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. №34 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 02 мая 2018 г. №30 «Об утверждении программ пожарно-технического минимума»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 02 мая 2018 г. №29 «Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь 28 апреля 2018 г. №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 26 апреля 2018 г. №24 «Об утверждении Инструкции о порядке хранения веществ и материалов»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»**

Обеспечивает реализацию Закона РБ «О пожарной безопасности»

ДПД, ПТК  
(ПКМ от 13.10.1995 №571 )

Распределение объектов за  
подразделениями

Противопожарный режим

(правила, инструкции,  
приказы или  
распоряжения )

Проверка подразделений

Выделение средств на  
мероприятия по ПБ

Система обучения  
(инструктажи, ПТМ)  
(ГОСТ 12.0.004-90,  
ППБ)

**РУКОВОДИТЕЛЬ** (ст.17 Закона,  
Прил. 3 Декрета №7, ППБ)

Назначение ответственных

за ПБ

за инженерные  
системы

территория

помещения

за технологическое  
оборудование

здания, сооружения

за ТСППЗ

за ПСПТ

за средства связи

Знать пож.опасность тех.  
процесса

Знать требования ППБ

Следить за выполнением  
ППБ

Следить за соблюдением  
противопожарного режима

Организовать работу ДПД

Сообщать руководству об  
авариях, возгораниях

**ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО** (ст.17 Закона,  
Прил. 3 Декрета №7, ППБ)

**обеспечивать  
пожаробезопасное  
состояние  
технологического  
оборудования**

Обеспечить исправность и знать  
правила использования

**ТСППЗ**

**ПСПТ**

**средства связи**

Знать пож.опасность тех.  
процесса

Знать и выполнять  
требования ППБ

Выполнять меры  
предосторожности при  
работе с ГГ, ЛВЖ и ГЖ

Соблюдать и поддерживать  
противопожарный режим

Сообщать о пожаре,  
принимать меры к спасению  
людей, МЦ и ликвидации  
пожара

**РАБОТНИКИ** (ст.18 Закона,  
Прил. 3 Декрета №7, ППБ)

обеспечивать  
пожаробезопасное  
состояние  
технологического  
оборудования

Содержать в исправности и знать  
правила использования

ТСППЗ

ПСПТ

средства связи

## ГЛАВА 10 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности

60. Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих требований устанавливается **в соответствии с законодательством.**

61. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта **при его аренде (субаренде, ссуде)** устанавливается **в соответствии с договором** аренды (субаренды, ссуды), если иное не предусмотрено законодательством.

9. Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны **эксплуатироваться в соответствии** с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.




**Электрощитовая**

**Кухня общежития**



**29. Технологические процессы** должны проводиться в соответствии с техническими или **эксплуатационными инструкциями** технологического оборудования и **технологическими документами**, утвержденными субъектами хозяйствования.

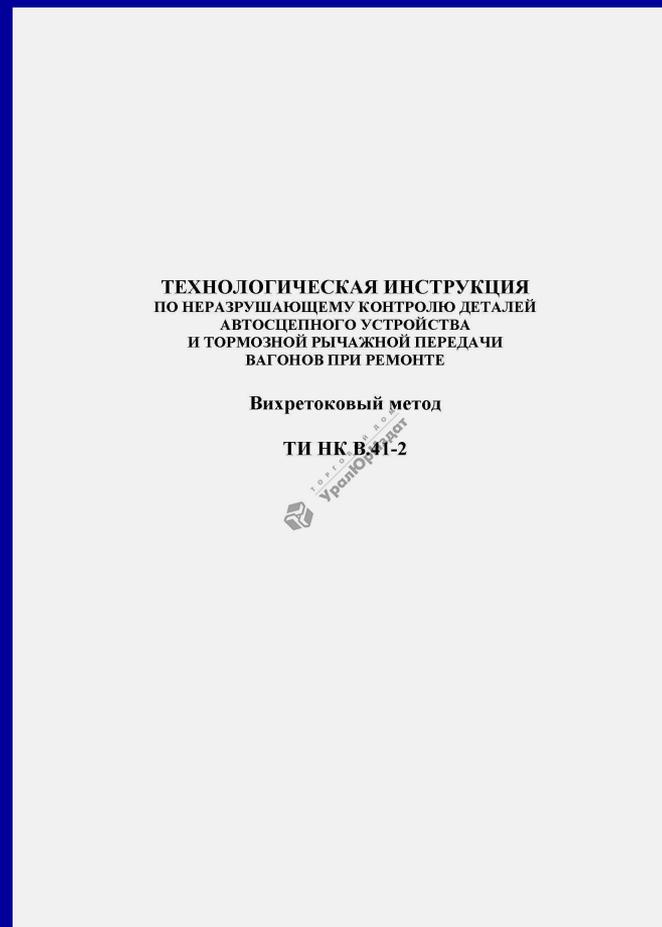

**10. Для каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания, сооружения, помещения и наружной установки субъектом хозяйствования должны быть определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям.**

**ТКП 474-2013 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности:**

**A, Б, B1, B2, B3, B4, Г1, Г2, Д**

**A, Б, B, Г, Д**


**A<sub>н</sub>, Б<sub>н</sub>, B<sub>н</sub>, Г<sub>н</sub>, Д<sub>н</sub>**

**На наружной стороне дверей (ворот) производственных и складских помещений, а также наружных установок необходимо размещать указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно ТКП 474 и класса зоны по ПУЭ круглой формы, диаметром 200, 250 или 300 мм.**

**Надписи выполняются цветом, контрастным по отношению к цвету полотнищ дверей или ворот и наносится на уровне 2/3 высоты полотнища от отметки пола или земли.**

**Категория  
помещения  
ВПО**

**по**

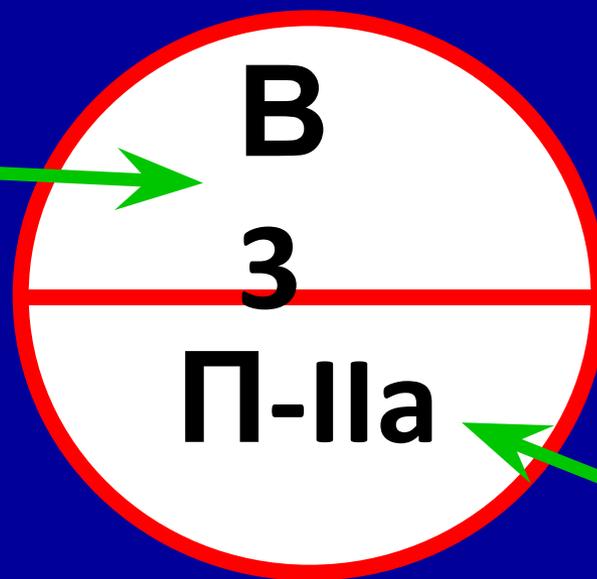

**Класс  
зоны**

На дверях помещений **категорий А и Б** дополнительно должна размещаться **информационная карточка мер пожарной безопасности** высотой 200, 250 или 300 мм с соотношением высоты к длине 2 : 5.

**Информационная карточка мер пожарной безопасности** – стационарный или временный указатель, характеризующий пожарную опасность хранимых или используемых в помещении взрывопожароопасных веществ, материалов и продукции (ЛВЖ и ГЖ, пыли, газы, продукция в аэрозольной упаковке и т.п.).

Знак опасности  
по ГОСТ 19433



Код мер при  
тушении  
пожара

Количество  
хранимых  
веществ в тоннах  
или баллонов с  
газом в штуках

**Информационная карточка** вывешивается на наружной стороне дверей или ворот **под указателем категории** помещения.



**Объект должен быть обеспечен исправными ТСППЗ, ПСП и другой пожарной техникой и требованиям иных ТНПА, а также средствами связи в зависимости от области применения.**



**11. Курение на объектах допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».**



**3.3 Руководитель субъекта хозяйствования обязан** в случае проведения **массового мероприятия организовать** до начала его проведения **осмотр помещений** на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также **назначить лиц, ответственных** за пожарную безопасность, и обеспечить их **дежурство**.

**Массовое мероприятие** – спортивное, спортивно-массовое, культурно-зрелищное, религиозное мероприятие, выборы, новогоднее и иное мероприятие, проводимое вне специально предназначенных мест с пребыванием в одном помещении **более 50 человек одновременно**.



44. Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. Указанные знаки должны содержаться в исправном состоянии.

57. Пожарные гидранты, водоемы должны иметь опознавательные знаки, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов. Такие знаки следует размещать на видных местах.

ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная



## **2. Документация по обеспечению пожарной безопасности объектов**

**РД:**

**Приложение №3 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства»: «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования»**

**ППБ Беларуси 01-2014**

**Правила пожарной безопасности Республики Беларусь**

**Практическое пособие «Пожарная безопасность организации (предприятия)» для руководителей объектов различного функционального назначения**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. №36 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. №34 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 02 мая 2018 г. №30 «Об утверждении программ пожарно-технического минимума»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 02 мая 2018 г. №29 «Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь 28 апреля 2018 г. №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 26 апреля 2018 г. №24 «Об утверждении Инструкции о порядке хранения веществ и материалов»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»**

## **Приказы:**

- о назначении **ответственных за ПБ** подразделений объекта
- о назначении **ответственных за исправное техническое состояние и эксплуатацию** технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, ПСП, ТСППЗ объекта
- о создании на объекте **системы обучения** требованиям ПБ работающих и организации **обучения работников ПТМ**
- о создании на объекте **ДПД, ПТК** и распределении среди работников объекта **обязанности** на случай **возникновения пожара, загорания**
- о назначении **оперативного (дежурного) и обслуживающего персонала** при эксплуатации УПА, организации их **подготовки и проверки знаний**

## ГЛАВА 3 Инструкции по пожарной безопасности

7. Субъектом хозяйствования должна быть разработана **общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности**. Данная инструкция **утверждается руководителем** субъекта хозяйствования. Требования к содержанию такой инструкции определяются Министерством по чрезвычайным ситуациям.

8. Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности должна **разрабатываться специалистами** на основе настоящих требований и других обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, содержащих **требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности** зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования.

## № 20 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»

1. Установить, что в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности должны содержаться:

общая характеристика пожарной опасности объекта, обращающихся в процессе эксплуатации веществ, материалов и оборудования;

обязанности работников по соблюдению противопожарного режима;

требования к содержанию территории, в том числе дорог, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям, наружным установкам, источникам наружного противопожарного водоснабжения;

требования к эксплуатации зданий, сооружений, помещений, наружных установок;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - субъекты хозяйствования);

порядок, нормы хранения и транспортировки веществ и материалов с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения;

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и

## **№28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»**

1. Установить, что в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности должны содержаться:

порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;

порядок осмотра помещений перед завершением в них работы;

порядок доступа в помещения и порядок хранения ключей от них;

порядок организации тренировочных занятий по эвакуации людей при пожаре;

порядок эксплуатации средств противопожарной защиты, ведение технической документации на них;

режим курения, а также требования к местам для курения и их размещение (при необходимости);

требования к организации мест для применения открытого огня, проведения огневых и иных пожароопасных работ, а также требования по обеспечению пожарной безопасности при их проведении (при необходимости);

порядок обеспечения пожарной безопасности подрядными (субподрядными) субъектами хозяйствования при выполнении работ на объектах субъекта хозяйствования;

Постановление М.Г.Г. Республики Беларусь 28 апреля 2018 г.  
**№28 «Об установлении требований к содержанию  
общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»**

1. Установить, что в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности должны содержаться:

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарных аварийно-спасательных подразделений, оповещении (информировании) руководства и дежурных служб объекта, сборе членов добровольных пожарных команд (дружин), тушении пожара с применением имеющихся первичных средств пожаротушения (до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений и (или) добровольных пожарных команд (дружин)) <1>;

обязанности и действия работников по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре (для объектов с ночным пребыванием людей следует рассматривать два сценария: в дневное и ночное время);

мероприятия, исключающие образование дополнительных очагов горения.

<1> Дополнительно указываются лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований безопасности работников, принимающих участие в тушении пожара.

**3.2. Руководитель субъекта хозяйствования обязан организовать наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление (не распространяется на индивидуальных предпринимателей и микроорганизации).**

**ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!**

### УГОЛОК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА:**

- Знать и иметь доступ к информации о пожарной безопасности.
- Получать бесплатные консультации по вопросам пожарной безопасности.
- Получать информацию о мерах пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.
- Получать информацию о мерах пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.
- Получать информацию о мерах пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

**ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:**

- Соблюдать требования пожарной безопасности.
- Соблюдать правила пожарной безопасности.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН:**

Сотрудничество в осуществлении требований пожарной безопасности имеет общественное значение, государственное и социальное. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности возлагается на граждан, должностных лиц и владельцев объектов. За нарушение требований пожарной безопасности граждане могут быть привлечены к ответственности.

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Организационные меры:**

- Установление противопожарных преград.
- Установка пожарной сигнализации.
- Установка пожарной сигнализации.
- Установка пожарной сигнализации.

**Содержание зданий (сооружений) и территорий:**

- Содержание зданий (сооружений) и территорий.
- Содержание зданий (сооружений) и территорий.
- Содержание зданий (сооружений) и территорий.

**Защита пожарной безопасности:**

- Защита пожарной безопасности.
- Защита пожарной безопасности.
- Защита пожарной безопасности.

**ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ**

**01**

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА**

**ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ**

**ПРИ ПОЖАРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Паниковать.
- Бегать, толкаться, сбить людей.
- Пытаться потушить пожар с помощью воды.
- Пытаться выбежать из здания.
- Пытаться вернуться за вещами.
- Пытаться использовать лифт.
- Пытаться использовать эскалатор.
- Пытаться использовать лестницу.
- Пытаться использовать лифт.
- Пытаться использовать эскалатор.
- Пытаться использовать лестницу.

**ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

**ОГНЕТУШИТЕЛИ**

**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ**

**ДЕЙСТВИЯ ПОЖАРНОГО РАСЧЕТА ПРИ ПОЖАРЕ**

**ПРИКАЗЫ, ИНСТРУКЦИИ, РАСПОРЯЖЕНИЯ**

**ПБ Беларуси 01-2014**  
**Приложение 4** Требования к оформлению и содержанию информационных стендов по обеспечению ПБ и безопасности жизнедеятельности.

**46. При единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, сооружения. План эвакуации утверждается руководителем субъекта хозяйствования по форме, определяемой МЧС, и размещается на видном месте.**

Приложение  
к постановлению  
Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
20.04.2018 № 21

Форма

При пожаре звонить  
**101 или 112**

**УТВЕРЖДАЮ**

(должность, наименование субъекта хозяйствования)

(подпись, инициалы, фамилия)

(дата)

**План эвакуации людей при пожаре \_\_ этаж**

**Условные обозначения:**

- — основной путь эвакуации
- - - — запасный путь эвакуации
- извещатель ручной пожарной
- кнопка ручного пуска установок системы дымоудаления
- прибор приема-контрольный со звуковой и световой сигнализацией
- переносной осветитель
- телефон
- кран пожарный
- «Вы находитесь здесь!»

**Экспликация помещений:**

- 1 — помещение № 1
- 2 — помещение № 2
- 3 — помещение № 3
- 4 — помещение № 4
- 5 — помещение № 5
- 6 — помещение № 6
- 7 — помещение № 7
- 8 — холл
- 9 — лифтовый холл

№ п/п	Действие работников	Порядок исполнения	Исполнитель
1	Вызов пожарных аварийно-спасательных подразделений	Набрав номер «101» или «112», позвонить по телефону. Сообщить: «В здании _____ Адрес: _____ Горит _____» Сообщил _____»	Лицо, первое обнаружившее пожар
2	Оповещение о пожаре. Организация и проведение эвакуации людей из здания	Оповестить людей о пожаре, включив систему оповещения. Организовать эвакуацию людей согласно плану эвакуации	Лицо, определенное общеобъектовой инструкцией
3	Встреча пожарных аварийно-спасательных подразделений	Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарных аварийно-спасательных подразделений. По их прибытии проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях наиболее интенсивного его распространения, результатах эвакуации людей, опасности взрыва, обрушения, указать места расположения близлежащих водосточников	Лицо, определенное общеобъектовой инструкцией
4	Тушение пожара (до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений)	Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, проложить рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, приступить к тушению	Члены добровольной пожарной дружины согласно обязанностям номеров боевого расчета

План составил

(должность, наименование субъекта хозяйствования)

(инициалы, фамилия)

**Номера телефонов:**  
(Руководителя и ответственного дежурного субъекта хозяйствования)

**ППБ Беларуси 01-2014 Приложение 8 Требования к составлению планов эвакуации людей**

**Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7**

**34. Огневые работы на временных местах** разрешается проводить только при наличии оформленного **наряда-допуска, выданного** руководителем организации, индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска. **Перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, определяется руководителем** организации, индивидуальным предпринимателем.

Форма и порядок оформления наряда-допуска определяются Министерством по чрезвычайным ситуациям.

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 02 мая 2018 г. №29 «Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах»**

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах.**

**2. Установить форму наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах согласно приложению.**

**57. Проверка** состояния наружного и внутреннего **противопожарного водоснабжения** осуществляется в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям.

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»**

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34  
«Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния  
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»**

**4. Оценка готовности к применению **внутреннего противопожарного водоснабжения** включает в себя:  
**составление акта** оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.**

**6. Оценка готовности к применению **пожарных водоемов** проводится **не реже одного раза в год** и включает в себя:  
**составление акта** оценки готовности к применению пожарных водоемов по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.**

**7. Оценка готовности к применению **пожарных насосов** проводится после каждого ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети (но не реже одного раза в год) и включает в себя сравнение показателей установленных на пожарных насосах средств измерений с показателями, предусмотренными проектной документацией. По результатам выполнения измерений **составляется акт** оценки готовности к применению пожарных насосов по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34  
«Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния  
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»**

**8. Проверка работоспособности и определение водоотдачи  
пожарных гидрантов** проводятся комиссионно один раз в полугодие  
при положительной среднесуточной температуре воздуха в порядке,  
установленном пунктами 9 - 17 настоящей Инструкции.  
Работоспособность и водоотдача пожарных гидрантов дополнительно  
проверяются после каждого ремонта, реконструкции или  
подключения новых потребителей к водопроводной сети.

- **составление протокола** проверки работоспособности и  
определения водоотдачи пожарных гидрантов.

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. №36 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере»**

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере.**

**12. О проведении противопожарных инструктажей делаются записи в журнале регистрации противопожарных инструктажей по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.**

**По решению руководителя субъекта хозяйствования проведение противопожарных инструктажей допускается регистрировать в журналах регистрации инструктажей по охране труда или личной карточке по охране труда (в случае ее применения).**

**20. Лицам, успешно прошедшим проверку знаний, выдается талон о прохождении подготовки по программе ПТМ по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.**

# Пожарно-техническая карта объекта

**РД:** Методическое пособие по осуществлению ГПН

**Пожарно-техническая карта объекта** – документ, установленной формы, содержащий информацию о противопожарном состоянии объекта.

Карта хранятся **в контрольно-наблюдательном деле** на проверяемый субъект

к методическому пособию по осуществлению  
государственного пожарного надзора

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  
ОБЪЕКТА

\_\_\_\_\_

(наименование объекта, адрес)

\_\_\_\_\_

Составлена \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(подпись и печать)

1. Наименование объекта \_\_\_\_\_

2. Ведомственная принадлежность \_\_\_\_\_

3. Юридический адрес: \_\_\_\_\_

4. Сведения о должностных лицах объекта:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество	№ телефона
1	2	3	4

5. Сведения о внештатных пожарных формированиях объекта:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество	№ телефона
1	2	3	4

6. Характеристика объекта:

6.1. Площадь застройки \_\_\_\_\_

6.2. Характеристика отдельно стоящих зданий, наружных установок:

6.2.1. общая характеристика:

№ п/п	Наименование отдельного объекта, класс функциональной пожарной опасности	Максимальное количество одновременно находящихся людей	Этажность, степень огнестойкости	Общий строительный объем, м <sup>3</sup>	Полэтажная площадь, м <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6

Категория здания (наружной установки) по взрывопожарной, пожарной опасности	Площадь помещений (м <sup>2</sup> ) категории:					
	A	B	B1	B2	B3	B4
7	8	9	10	11	12	13

6.2.2. характеристика установок пожарной автоматики:

6.2.2.1. автоматическая система пожаротушения:

№ п/п	Вид установки	Вид огнетушащего средства	Побудительная система	Количество защищаемых направлений	Дата приемки в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6

6.2.2.2. автоматическая пожарная сигнализация:

№ п/п	Приемная станция	Место установки	Марка извещателей	Количество плейффов	Куда выведен сигнал о срабатывании	С чем сблокирована	Дата приемки в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8

## 6.2.2.3. обслуживающая организация:

(наименование, юридический адрес,

номер и дата выдачи лицензии, руководитель, телефон)

## 6.2.3. внутреннее противопожарное водоснабжение:

№ п/п	Всего ПК	Количество ПК на этаже	Диаметр водопроводной сети	Тип полуугайки
1	2	3	4	5

Примечание: Б – полуугайки типа Богданова, Р – полуугайки типа «Рот».

## 7. Наружное противопожарное водоснабжение:

№ п/п	Вид водосточника, объем (м <sup>3</sup> )	Место расположения водосточника	Вид сети	Диаметр водопроводной сети	Способ забора воды
1	2	3	4	5	6

Примечание: в графе 6 указывается:

0 - забор воды при помощи пожарных автомобилей невозможен; 1- непосредственно из водоема; 2- из колодца через отводную трубу без задвижки; 3- из колодца через отводную трубу с задвижкой; 4- через присенную трубу с задвижкой

## 8. Сведения по направляемым информациям о противопожарном состоянии объекта:

№ п/п	Дата направления и исходящий №	Наименование организации (кому направлена)	Краткое содержание
1	2	3	4

## 9. Сведения о применении мер административного принуждения:

№ п/п	Дата	Должность нарушителя	Фамилия, имя, отчество	№ административного дела, вид ответственности
1	2	3	4	5

## 10. Сведения о применении мер административного пресечения:

№ п/п	Дата вынесения	Что приостановлено (запрещено)	№ дела	Дата приостановления (запрещения)	Принятое решение (вид, дата)
1	2	3	4	5	6

## 11. Информация о происходивших пожарах:

№ п/п	Дата и время	Место пожара	Последствия	Причина, виновные	Принятые меры
1	2	3	4	5	6

## 12. Сведения об арендаторах:

№ п/п	Наименование организации и ее юридический адрес	№ и дата заключения договора-аренды	Арендные площади и помещения, место их расположения на объекте	Вид деятельности арендной организации
1	2	3	4	5



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕРЯЕМОГО СУБЪЕКТА

Численность работников (персонала) \_\_\_\_\_ чел.

Расчетное количество посетителей \_\_\_\_\_ чел.

Площадь территории \_\_\_\_\_ кв. метров

Наименование показателя	Класс функциональной пожарной опасности в соответствии с ТКП 45-2.02-142-2010 «Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации»																					
	Ф1				Ф2				Ф3					Ф4				Ф5				Ф6
	Ф1.1	Ф1.2	Ф1.3	Ф1.4	Ф2.1	Ф2.2	Ф2.3	Ф2.4	Ф3.1	Ф3.2	Ф3.3	Ф3.4	Ф3.5	Ф4.1	Ф4.2	Ф4.3	Ф4.4	Ф5.1	Ф5.2	Ф5.3	Ф5.4	
Количество зданий																						
Площадь зданий, кв. м.																						
Количество сооружений																						
Площадь сооружений, кв. м.																						
Количество помещений*																						
Площадь помещений*, кв. м.																						

Примечание:

\* - количество и площадь помещений указывается в случае эксплуатации только части здания или сооружения.

Наименование показателя	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»									
	А	Б	В	Г	Д	Ан	Бн	Вн	Гн	Дн
Количество зданий										
Площадь зданий, кв. м.										
Количество помещений										
Площадь помещений, кв. м.										
Количество наружных установок										
Объем обращающихся веществ и материалов в наружных установках, куб. м.										

№ п/п	Перечень предъявляемых требований	Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Примечание
<b>I. Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования</b>						
1	Руководителем субъекта хозяйствования обеспечены:					
1.1	соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте	п. 3.1 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянная готовность к применению этих средств	п. 3.1 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Руководителем субъекта хозяйствования организованы:					
2.1	разработка инструкций по пожарной безопасности в соответствии с Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7	п. 3.2 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности	п. 3.2 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	проведение технологических процессов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией	п. 3.2 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования	п. 3.2 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление (для субъектов хозяйствования, не относящихся к индивидуальным предпринимателям и микрорганizations)	п. 3.2 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	уборка территории от сухой растительности и горючих отходов	п. 3.2 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Руководителем субъекта хозяйствования в случае проведения массового мероприятия организован до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, и обеспечено их дежурство	п. 3.3 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Лицами, назначенными руководителем субъекта хозяйствования ответственными за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), обеспечены:					
4.1	пожарная безопасность и противопожарный режим на закрепленных за ними объектах	п. 4.1 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от	п. 4.1 [1]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

№ п/п	Перечень предъявляемых требований	Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Примечание
<b>II. Лицензионные требования и условия осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности</b>						
74	Имеется лицензия МЧС на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности	п. 3, 175, 176 [2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
75	Имеются на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании помещения, необходимые для осуществления лицензируемой деятельности	п. 177 [2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
76	Помещения, необходимые для осуществления лицензируемой деятельности, соответствуют обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации	п. 177 [2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
77	Имеются на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления оборудование, приборы и инструменты, необходимые для осуществления лицензируемой деятельности	п. 177 [2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
78	Оборудование, приборы и инструменты, необходимые для осуществления лицензируемой деятельности, соответствуют обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов	п. 177 [2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
79	В штате имеются работники (технические руководители, специалисты и рабочие) для осуществления лицензируемой деятельности, для которых работа у данного нанимателя является основным местом работы	п. 177 [2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
80	Работники, осуществляющие лицензируемую деятельность, имеют необходимую в соответствии с законодательством для осуществления лицензируемой деятельности квалификацию, прошли обучение (повышение квалификации) с учетом профиля выполняемых работ	п. 177 [2] п. 4 [3]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
81	Имеется и функционирует система контроля за качеством осуществления лицензируемой деятельности и обучения (повышения квалификации) работников в соответствии с требованиями постановления МЧС от 28 января 2016 г. № 2	п. 177 [2] п.п. 3-6 [4]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
82	Реализация или применение средств противопожарной защиты без наличия документов, устанавливающих область и условия их применения, а также документов об оценке соответствия такой продукции требованиям пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательному подтверждению на соответствие требованиям пожарной безопасности) с момента начала срока действия лицензии не осуществлялась	п. 182 [2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
83	При выполнении работ и (или) оказании услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией обеспечивается необходимый согласно требованиям законодательства уровень работоспособности и (или) исправности соответствующих систем или их элементов	п. 182 [2]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

№ п/п	Перечень предъявляемых требований	Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Примечание
<b>III. Прочие мероприятия</b>						
84	Предыдущее предписание органов государственного пожарного надзора выполнено в полном объеме	ст. 17 [5]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(подпись)

20

г.

(инициалы, фамилия руководителя субъекта либо инициалы, фамилия проверяющего (руководителя проверки) при заполнении контролирующим (надзорным) органом)

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:

1. Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства»;
2. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
3. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 ноября 2010 года № 57 «Об утверждении Инструкции о порядке обучения (повышения квалификации) работников соискателей лицензии (лицензиатов) и оценка их знаний нормативных правовых актов (технических нормативных правовых актов) в области осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности»;
4. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 года № 2 «О разработке и функционировании систем контроля»;
5. Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О пожарной безопасности».

#### Пояснения по заполнению

Отметка проставляется:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации субъектом либо не применительно к данному субъекту;

в графе «Примечание» отражается поясняющая запись, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения;

в графе «Примечание» п. 79 указывается дата выдачи, № лицензии и решения коллегии МЧС, на основании которого она выдана.

Раздел II: Заполняется субъектами хозяйствования, осуществляющими лицензируемые работы и услуги деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

**Паспорт пожарной безопасности** – разработанный и утвержденный в установленном порядке документ, характеризующий существующий уровень пожарной безопасности объекта (здания) и содержащий рекомендации по снижению величины пожарного риска.

**РД:** Приложение 3 ППБ Беларуси 01-2014

**Экспертная деятельность** по разработке паспортов пожарной безопасности – **лицензируемый вид деятельности** (п. 10.7.2. Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 №450).

Паспорт **утверждается руководителем** объекта.

Паспорт разрабатывается не менее чем **в трех экземплярах**, один экземпляр паспорта передается в ОГПН.

Паспорт подлежит **актуализации** при изменении функционального назначения, технологического процесса, объемно-планировочных и конструктивных решений объекта

# Паспорт пожарной безопасности необходимо разрабатывать на объекты, содержащие:

## 1. Пожаро- и взрывоопасные производства:

- **деревообрабатывающие** и **целлюлозно-бумажные** с площадью производственного помещения более 500 кв. метров;
- **газоперекачивающие** производительностью более 50 млн. куб. метров в сутки;
- **нефтеперекачивающие** производительностью более 20 тыс. тонн в сутки;
- **нефтеперерабатывающие** производительностью более 15 тыс. тонн в сутки;
- **химических волокон** с производственной мощностью более 100 тонн в сутки;
- **лакокрасочной** продукции на горючей основе с производственной мощностью более 20 тонн в сутки;
- **склады нефти, нефтепродуктов** общей вместимостью свыше 20 000 куб. метров;
- **электростанции и теплоэлектроцентрали** с установленной мощностью более 100 МВт;
- с **хранением зерновых культур и продуктов** их переработки в элеваторах вместимостью свыше 15 тыс. тонн;
- **сахара** с производственной мощностью более 1 тыс. тонн в сутки;
- **производственные и (или) складские здания** площадью застройки более 10 000 кв.м, отнесенные к категориям А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности;

## **2. Здания и (или) сооружения с изолированным помещением, в котором в соответствии с его назначением или по проекту могут одновременно находиться более 800 человек:**

- больницы, госпитали, лечебные стационары, родильные дома, реабилитационные центры, центры, осуществляющие научную деятельность в области здравоохранения;
- гостиницы, санатории, профилактории, дома отдыха;
- концертные залы, театры, амфитеатры, кинотеатры, дома культуры, спортивные (развлекательные) дворцы, центры;
- библиотеки, здания и (или) сооружения, которые используются для размещения учреждений образования, государственных органов, научных и проектных организаций;
- рынки, торговые центры и магазины, развлекательные и досуговые комплексы;
- аэропорты и железнодорожные вокзалы;
- телерадиоцентры;
- многофункциональные здания и сооружения.

### **3. Требования к содержанию первичных средств пожаротушения**

**РД:**

**Приложение №3 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства»: «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования»**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»**

**ППБ Беларуси 01-2014**

**Правила пожарной безопасности Республики Беларусь**

**Практическое пособие «Пожарная безопасность организации (предприятия)» для руководителей объектов различного функционального назначения**

**52. К первичным средствам пожаротушения относятся:**

**огнетушители;**

**немеханизированный ручной пожарный инструмент;**

**емкости с запасом воды;**

**полотнище противопожарное.**

**53. Определение необходимого типа и количества первичных средств пожаротушения должно проводиться в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их **огнетушащей способности**, а также **площади защищаемых** помещений, открытых площадок и установок.**

**Постановление МЧС Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»**

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**


**1. Установить нормы оснащения первичными средствами пожаротушения .....**

**Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7**

## Порядок содержания средств пожаротушения летом и зимой

К водоисточникам - обеспечены подъездные дороги и площадки с твердым покрытием для установки пожарной техники и забора воды в любое время года. Подъезды и подходы - постоянно свободными.

Использованный запас воды - незамедлительно восстанавливать



ПГ и ПВ должны быть пронумерованы, иметь опознавательные знаки: световые или флуоресцентные указатели на видных местах на высоте 2,0 – 2,5 м.

Пожарная колонка должна беспрепятственно устанавливаться на ПГ. Колодец гидранта должен быть сухим, очищен от мусора, его крышка должна свободно открываться, в зимних условиях: из гидранта и колодца откачена вода, крышки колодцев должны быть постоянно очищены от снега, льда, утеплены.

## Порядок содержания средств пожаротушения летом и зимой



Пожарные резервуары (подземные и полуподземные) должны оборудоваться люком с двумя крышками, промежуток между которыми на зимний период должен заполняться теплоизоляционным материалом (опилками, мелкими стружками, уплотненной соломой и др.).

Водные и пенные огнетушители - быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 5 °С). На их месте и на пожарном щите - информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

# Порядок определения нормируемого количества ПСПТ

Таблица 1

Наименование объекта оснащения	Категория помещения по взрывопожарной опасности	Предельная защищаемая площадь	Класс пожара	Вид первичных средств пожаротушения					
				порошковые огнетушители (шт.) с массой огнетушащего вещества не менее, кг			углекислотные огнетушители (шт.) с массой огнетушащего вещества не менее, кг		воздушно-пенные огнетушители (шт.) вместимостью не менее 10 л
				2	4	8 (9)	2	5	
Помещения производственных и складских зданий, зданий сельскохозяйственного назначения, иные помещения	А, Б, В1-В4 (горючие газы и жидкости)	200 м <sup>2</sup>	А	-	4+	2++	-	-	2++
			В	-	4+	4+	-	-	4+
			С	-	2+	-	-	-	-
			Д	-	2+	-	-	-	-
			Е	-	2+	-	-	2++	-
	В1-В4 (кроме горючих газов и жидкостей)	200 м <sup>2</sup>							
	Г1, Г2	400 м <sup>2</sup>							
	Г1, Г2, Д	900 м <sup>2</sup>							

Примечание. Знаком «++» обозначены ре-огнетушители, применение которых допускается, а «+» обозначены ре-огнетушители, которые не допускаются для оснащения.

№ п/п	Наименование объекта оснащения	Норма расчета, предельная защищаемая площадь	Вид первичных средств пожаротушения			
			огнетушители переносные			полотнище противопожарное, шт.
			углекислотные с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг, шт.	порошковые с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг или 2 по 4 кг, шт.	воздушно-пенные объемом не менее 10 л, шт.	
Крытые ярмарки, рынки						
1	Помещения с непродовольственными товарами	100 м <sup>2</sup>	-	2	-	-
2	Помещения с продовольственными товарами	100 м <sup>2</sup>	-	1	1	-
3	Помещения с вино-водочными изделиями	100 м <sup>2</sup>	-	-	1	-
4	Объекты общественного питания	100 м <sup>2</sup>	1	-	1	-
5	Кухни, гардеробные	На помещение	-	1	-	-
Открытые ярмарки, рынки						
6	Павильоны	100 м <sup>2</sup>	-	1	-	-
7	Киоски	На помещение	-	1 (4 кг)	-	-
8	Площадки, секторы по продаже автомобилей	На 50 автомобилей	4	-	2	1

# Пожарный щит



установленный снаружи здания



установленный в помещении

# Требования к огнетушителям

должны  
соответствовать  
ТНПА



должны быть  
обозначены

устанавливаться в  
соответствующем  
температурном  
диапазоне

отправленные на  
перезарядку -  
заменяться  
соответствующим  
количеством  
аналогичных



запорная арматура - опломбирована  
с сорванными пломбами – на  
проверку и перезарядку



проверки с  
периодичностью,  
установленной ТНПА

размещение не должно  
препятствовать  
эвакуации



размещаться на расстоянии  
от двери, достаточном для ее  
полного открывания, и на  
высоте не более 1,5 м от  
уровня пола

зарядка,  
освидетельствование и  
перезарядка в соответствии с  
ТУ, паспортами, инструкцией  
по эксплуатации

## Требования к емкостям с водой



Объем не менее  $0,2 \text{ м}^3$   
(200 литров).

Комплектоваться ведрами.

**Заполнение емкостей для воды должно быть обеспечено в пожароопасный период.**

## Требования к ящикам с песком



Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м<sup>3</sup> и комплектоваться лопатой.

Ящики с песком должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив ЛВЖ и ГЖ.

# Требования к противопожарному полотнищу

должно  
соответствовать  
требованиям  
ТНПА



размером не  
менее 1 × 1 м

раз в 3 месяца  
просушивать и  
очищать от пыли

в местах применения и  
хранения ЛВЖ и ГЖ  
размеры полотен  
могут быть увеличены  
до 2 × 1,5 или 2 × 2 м.

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ !!!**



# Требования к местам для курения:

Постановление МЧС и МЗ №23/21 от 22.04.03 «О требованиях к специально предназначенным местам для курения»

- ограждающие конструкции, полы из негорючих материалов;
- не допускается размещать мягкую мебель;
- могут располагаться смежно с туалетными комнатами, залами ожидания, и быть общими (м+ж);
- отдельная СВ с  $A = 10\text{м.куб/час}$ , выброс воздуха за пределы здания, без рециркуляции;
- урны (пепельницы) из НГ, не менее чем на 1/3 заполненные водой;
- ПСПТ (огнетушитель + ящик с песком);
- обозначение.



**Курение запрещается** (за исключением специально оборудованных мест):

- в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания населения;
- на объектах общественного питания, кроме объектов, реализующих табачные изделия и имеющих предназначенные для обслуживания граждан (потребителей) помещения с действующей системой вентиляции;
- в помещениях органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций;
- на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных переходах, на станциях метрополитена;
- во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, на судах, в самолетах, за исключением поездов дальнего следования, пассажирских судов и самолетов, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения.



Специально предназначенные для курения места **запрещено** размещать:

1. в туалетных комнатах;
2. в помещениях категорий А, Б, В1-В4 и ближе 30 метров от наружных установок А<sub>н</sub>, Б<sub>н</sub>, В<sub>н</sub>;
3. во взрывоопасных и пожароопасных зонах согласно правил устройства электроустановок;
4. на путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и сооружений;
5. на территориях, в зданиях и сооружениях организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых курение и проведение огневых работ не допускается требованиями технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь.

**Противопожарный режим** – комплекс противопожарных мероприятий при выполнении работ и эксплуатации объекта, предусмотренный нормативными правовыми актами и обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, содержащими требования системы противопожарного нормирования и стандартизации.