



Доклад

**заместителя начальника отдела государственного пожарного надзора, надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности и профилактической работы
Одинцева Дмитрия Васильевича**

по теме: «Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности организаций отдыха и оздоровления детей в 2019»

Проведении внеплановых проверок, вновь организованных (реорганизованных, переименованных) детских оздоровительных лагерей

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА

МЧС России (Е.Н.Зиничеву)

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", а также частью 2.6 статьи 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" проведите внеплановые выездные проверки соблюдения требований пожарной безопасности:

в марте - апреле 2019 г. - в населённых пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также на объектах экономики, имеющих общую границу с лесными участками;

в апреле - мае 2019 г. - во вновь организованных (реорганизованных, переименованных) детских оздоровительных лагерях, не вошедших в сводный план проведения плановых проверок на текущий год.

О результатах доложите до 1 июня 2019 г.

29 января 2019 г.

ЮБ-П4-628



Внеплановые
проверки необходимо
завершить
до 28 мая 2019 года

Перечень основных вопросов при проведении внеплановых проверок детских лагерей



Нарушения требований к системам и средствам автоматической противопожарной защиты зданий



Результаты испытания автоматических установок пожарной сигнализации

- ▣ **135** установок подвергнуто испытаниям за 2018 год
- ▣ **65** систем находится в исправном и работоспособном состоянии – 48 %
- ▣ **70** системы находится в неисправном и неработоспособном состоянии - 52 %

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ

- ▣ в отдельных помещениях отсутствуют пожарные извещатели;
- ▣ система не способна контролировать целостность линий связи;
- ▣ система не выдает управляющий на технические средства управления другими системами противопожарной защиты;
- ▣ в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 не дублируются сигналы на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта;
- ▣ некорректный алгоритм работы АУПС.


Результаты испытания систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- ▣ **119** установок подвергнуто испытаниям за 2018 год
- ▣ **65** систем находится в исправном и работоспособном состоянии – 54 %
- ▣ **54** системы находится в неисправном и неработоспособном состоянии – 46 %

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ

- ▣ система смонтирована с отступлением от проекта;
- ▣ акустический расчет в проекте выполнен с ошибкой;
- ▣ на объекте произведена проектировка без внесения необходимых изменений в СОУЭ;
- ▣ в отдельных помещениях уровень звука, создаваемый системой не достигает требуемых величин.


Обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты

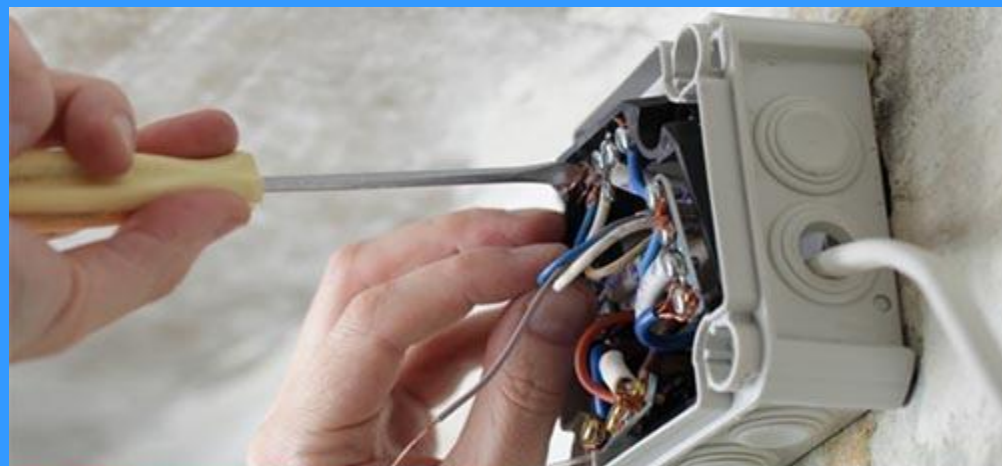

Правила противопожарного режима в Российской Федерации:

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Нарушений требований, предъявляемых к эвакуационным путям и выходам

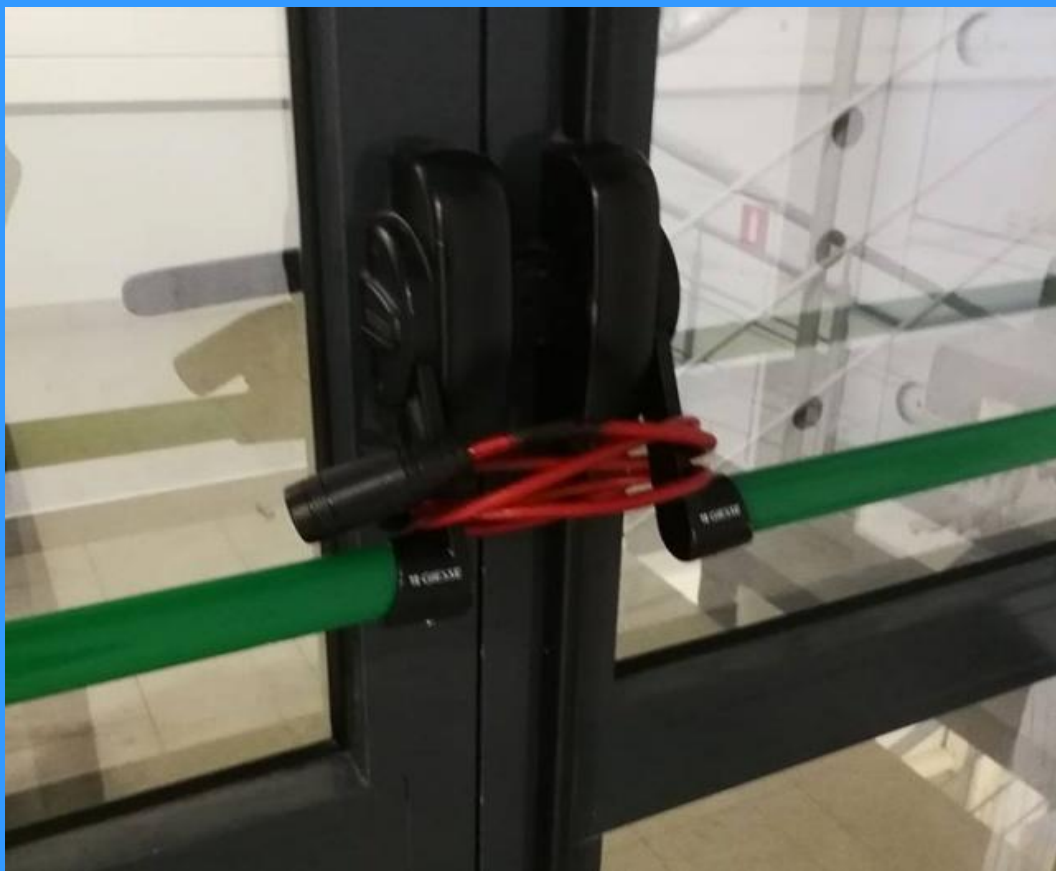

Правила противопожарного режима в Российской Федерации:

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Нарушений требований, предъявляемых к эвакуационным путям и выходам



Правила противопожарного режима в Российской Федерации:

36. При эксплуатации эвакуационных путей, запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.

Практические тренировки по эвакуации



Правила противопожарного режима в Российской Федерации:

12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

Пожар в школе с. Сыдыбыл, республика Саха (Якутия)



7 апреля 2003 года в школе села Сыдыбыл, республики Саха (Якутии) произошел пожар, при котором погибло 22 ребенка, 39 детей госпитализированы с травмами различной тяжести. Здание деревянное, 1993 года постройки. На момент пожара в школе находилось практически 100 учеников и 6 учителей.

Ограничение доступа к пожарным кранам и огнетушителям



Правила противопожарного режима в Российской Федерации:

23. На объектах защиты запрещается:

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и работников детских лагерей

Обучение
мерам пожарной
безопасности

```
graph TD; A[Обучение мерам пожарной безопасности] --> B[Пожарно-технический минимум]; A --> C[Противопожарный инструктаж];
```

Пожарно-технический
минимум

Противопожарный
инструктаж

Пожар в школе д. Эльбарусово, Чувашской АССР



В 1961 году в деревне Эльбарусово Чувашской АССР произошел пожар в местной школе. В результате пожара погибло 110 человек. Среди них было 106 детей в возрасте от трёх до пятнадцати лет и четверо взрослых, работавших в школе учителями

Требования к обучению мерам пожарной безопасности работников организаций



«Пункт 3:

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности...

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности».



«Пункт 1:

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» устанавливают требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций».

Пожарно-технический минимум для работников (персонала) летних детских лагерей

Пожарно-технический минимум


с отрывом от производства

Проходят:

- 1) руководители;
- 2) лица, ответственные за пожарную безопасность;
- 3) лица, ответственные за проведение противопожарных инструктажей.

Проводят:

- 1) учебные центры ФПС;
- 2) пожарно-технические учебные заведения;
- 3) учебно-методические центры;
- 4) территориальные подразделения ГПС;
- 5) организации, оказывающие услуги по обучению мерам пожарной безопасности.

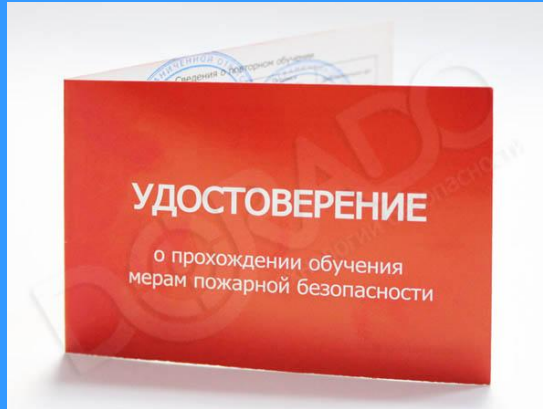

без отрыва от производства

Проходят:

- 1) работники, осуществляющие круглосуточную охрану объекта.

Проводят:

- 1) лица, прошедшие обучение в установленном порядке.

Проверка знаний:

- 1) комиссия в составе не менее 3-х человек, прошедших обучение в установленном порядке.

Противопожарный инструктаж работников летних детских лагерей



Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов защиты



Раздел XVIII.
Требования к
инструкции о мерах
пожарной
безопасности

Пожарная безопасность в палаточных лагерях



Требования к эксплуатации газовых горелок

Запрещено:

- 1) использовать газовые горелки не заводского изготовления;
- 2) нарушать инструкцию по эксплуатации;
- 3) использовать газовые горелки внутри палаток;
- 4) перемещать работающую горелку;
- 5) заменять питающие баллоны при неостывшей горелке и пр.



Методические планы проведения занятий (бесед) с детьми разных возрастов



Книжка о Важных правилах!

НЕдетские игрушки



Примерные методические планы
для проведения занятий с детьми по
вопросам пожарной безопасности

3-5 лет


6-7 лет

8-10

11-15

16 и старше

(+ раздаточный материал:
стихотворения, кроссворды, игры, квесты,
загадки и пр.) на противопожарную
тематику

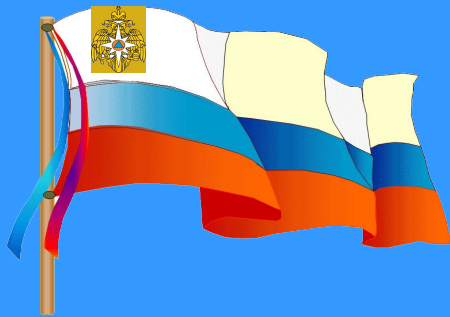

Спасибо за внимание!