



Охрана и использование водных объектов



Всего объектов, подлежащих федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и учтенных в федеральном реестре объектов НВОС — 87, в том числе по категориям риска:

- значительный — 9 (плановые проверки проводятся 1 раз в 3 года);
- средний — 30 (плановые проверки проводятся 1 раз в 4 года);
- умеренный — 47 (плановые проверки проводятся 1 раз в 5 лет);
- низкий — 1 (плановые проверки не проводятся)


Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов

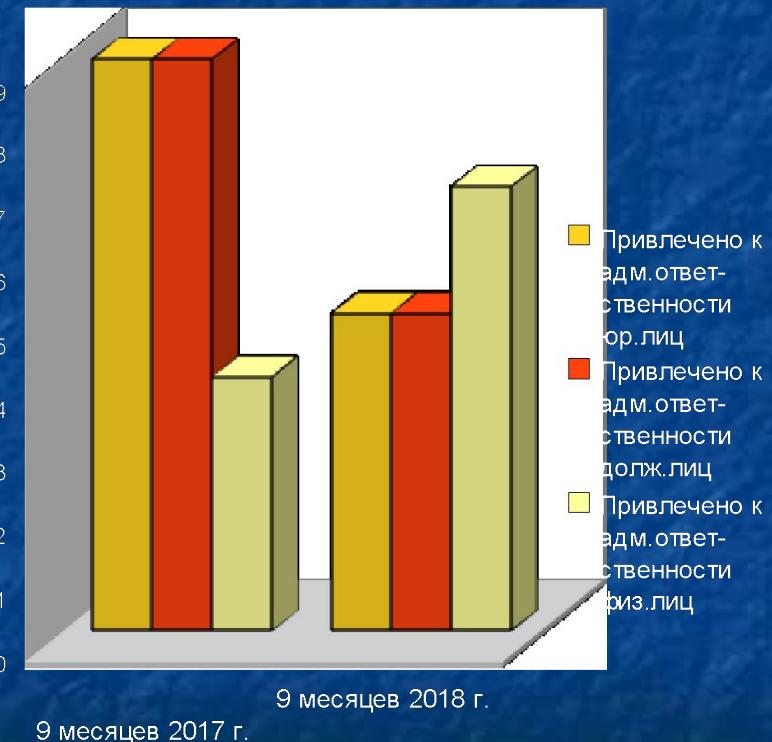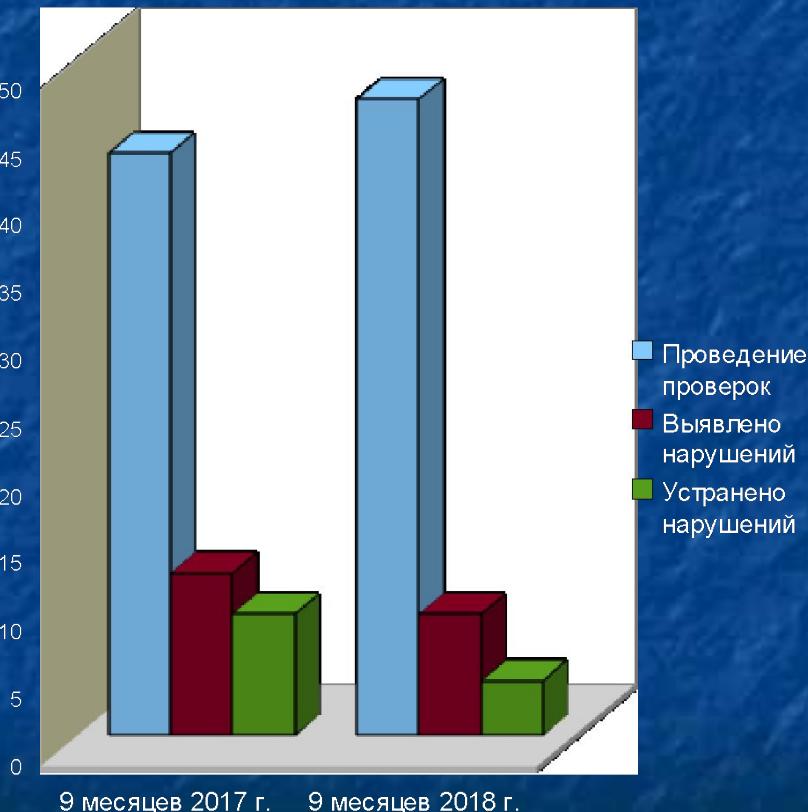

Типовые нарушения, выявляемые при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны и использования водных объектов

№ п/п	Статьи КоАП РФ
1	ст. 7.6 - Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий
2	ст. 8.13 ч.4 - Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение
3	ст. 8.14 ч.1 - Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты

Причинение вреда водным объектам

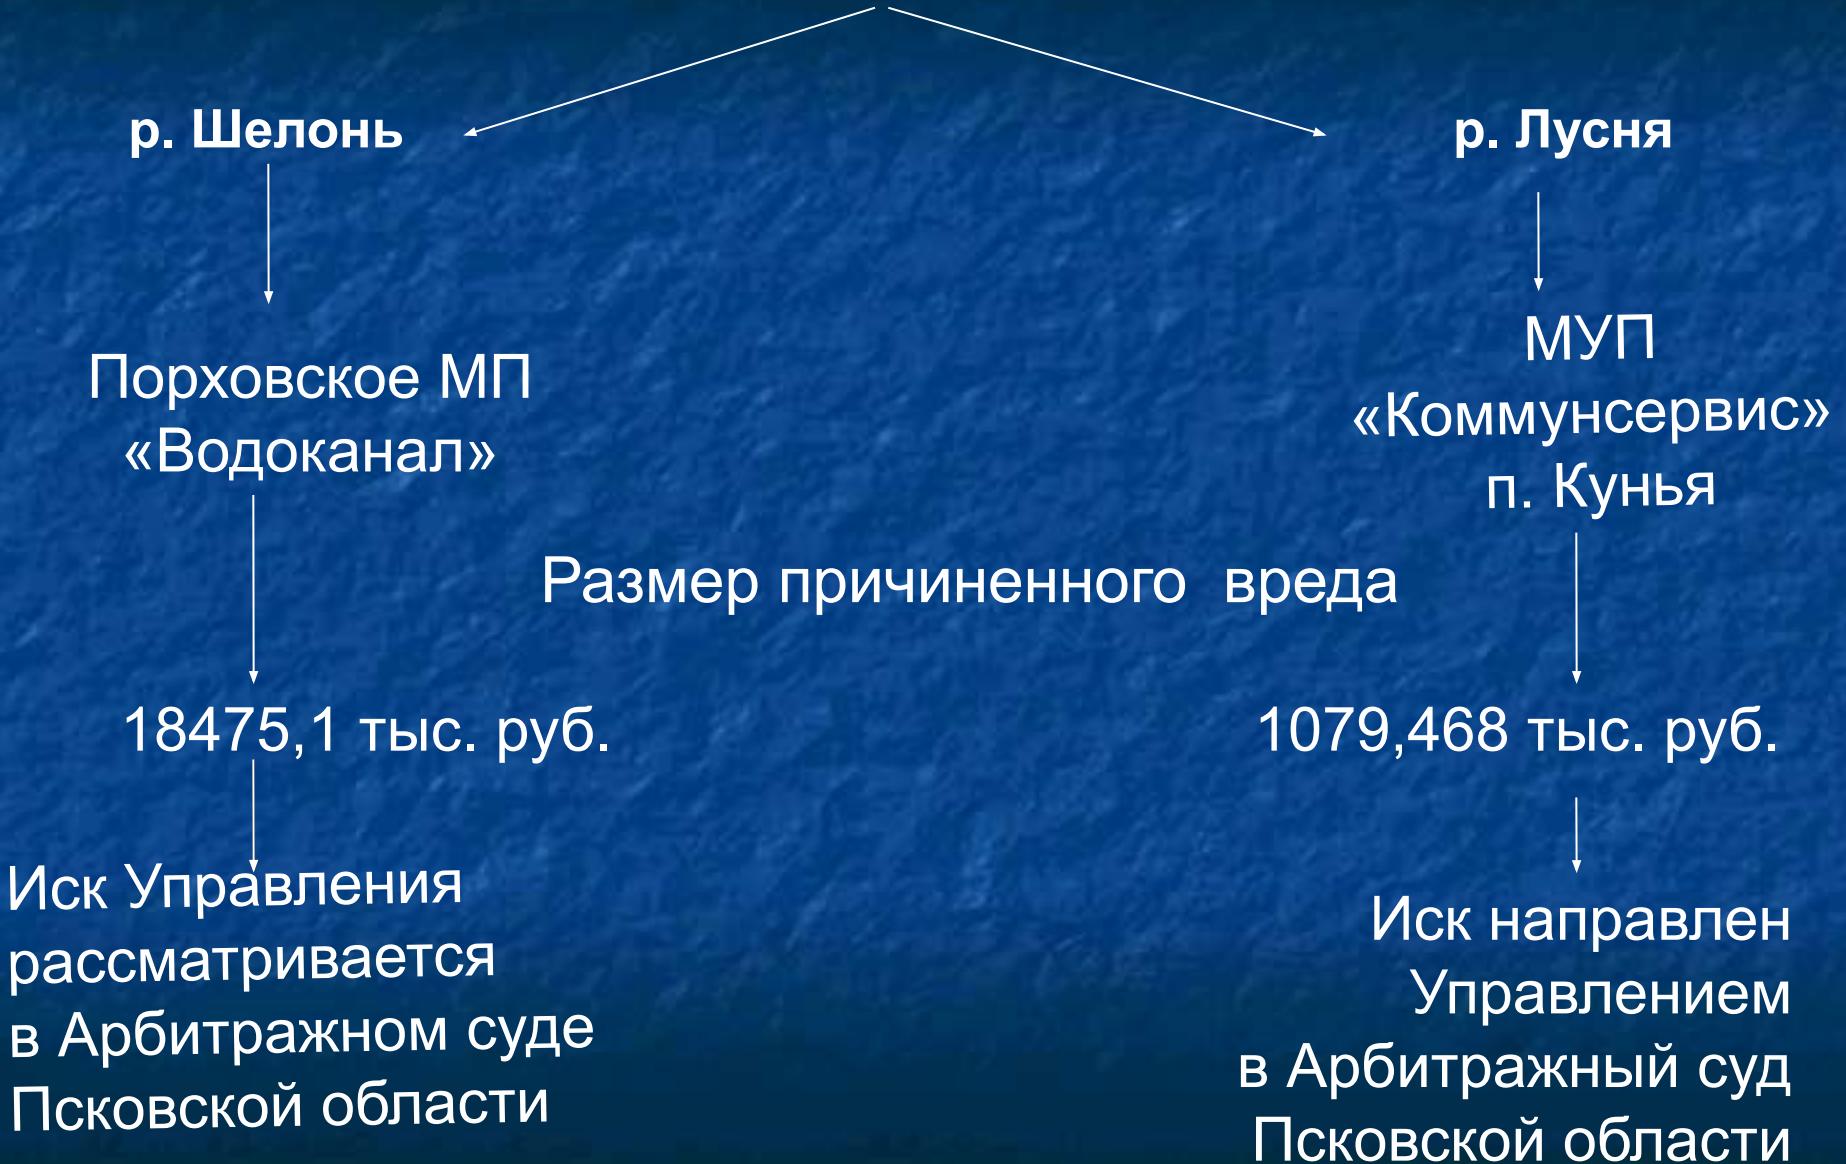

Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод

Первомайским психоневрологическим интернатом в д. Лещихино Палкинского района введены в эксплуатацию БОСК проектной мощностью 120,0 м³/сут.

Установлены локальные очистные сооружения (ЛОС) ГБУСО «Красногородский психоневрологический интернат» в д. Саурово Красногородского района.

Масштабные работы по реконструкции БОСК г. Пскова мощностью 150,0 тыс. м³/сут проведены и в настоящее время продолжаются МП г. Пскова «Горводоканал».

Введены в эксплуатацию БОСК ФГБУ «Себежское специальное профессиональное училище №1 закрытого типа» в г. Себеже производительностью 150,0 м³/сут.

Реконструированы БОСК в пос. Черёха Псковского района проектной мощностью 1400 м³/сут. и биологические очистные сооружения канализации города Гдова проектной мощностью 530 м³/сут.

За счёт средств предприятия построены биологические очистные сооружения ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» проектной мощностью 200,0 м³/сут.

Профилактические мероприятия

Признаки правонарушений	Статья КоАП РФ	Количество предостережений
Нарушение условий водопользования	7.6	8
Истечение срока действия правоустанавливающих документов на водопользование		12

Спасибо за внимание!