

Служба главного механика

Дудко А. А.

Продолжительность простоев за отчетные сутки с 20:00 01.06 по 20:00 02.06

Дата	Причина простоя	Начало простоя, часов:минут	Конец простоя, часов:минут	Время простоя, часов:минут	Анализ причин, разработка мероприятий
	Простои не зафиксированы				


Продолжительность простоев за отчетную неделю с 20:00 24.05 по 20:00 31.05

Дата	Причина простоя	Начало простоя	Конец простоя	Время простоя, часов:минут	Анализ причин, разработка мероприятий
	Простои не зафиксированы				
ИТОГО:					
Лимит месяца, 1% от номинального времени				6:48	

Продолжительность простоев от начала месяца с 01.05 по 31.05

Дата	Причина простоя	Начало простоя	Конец простоя	Время простоя, часов:минут	Анализ причин, разработка мероприятий
14.05.2016	Ремонт цилиндра подъемного стола - задержка запуска МНЛЗ	14:35	15:50	1:15	выполнен
15.05.2016	Неисправность углеродных горелок (забиты)	14:49	15:54	1:05	выполнен
19.05.2016	Оборвало шток цилиндра блокировки свода	5:57	6:15	0:18	выполнен
20.05.2016	Повреждение подвижного газохода	6:23	6:30	0:07	выполнен
ИТОГО:				2:45	
Лимит месяца, 1% от номинального времени				6:48	

Динамика простоев за последние три месяца

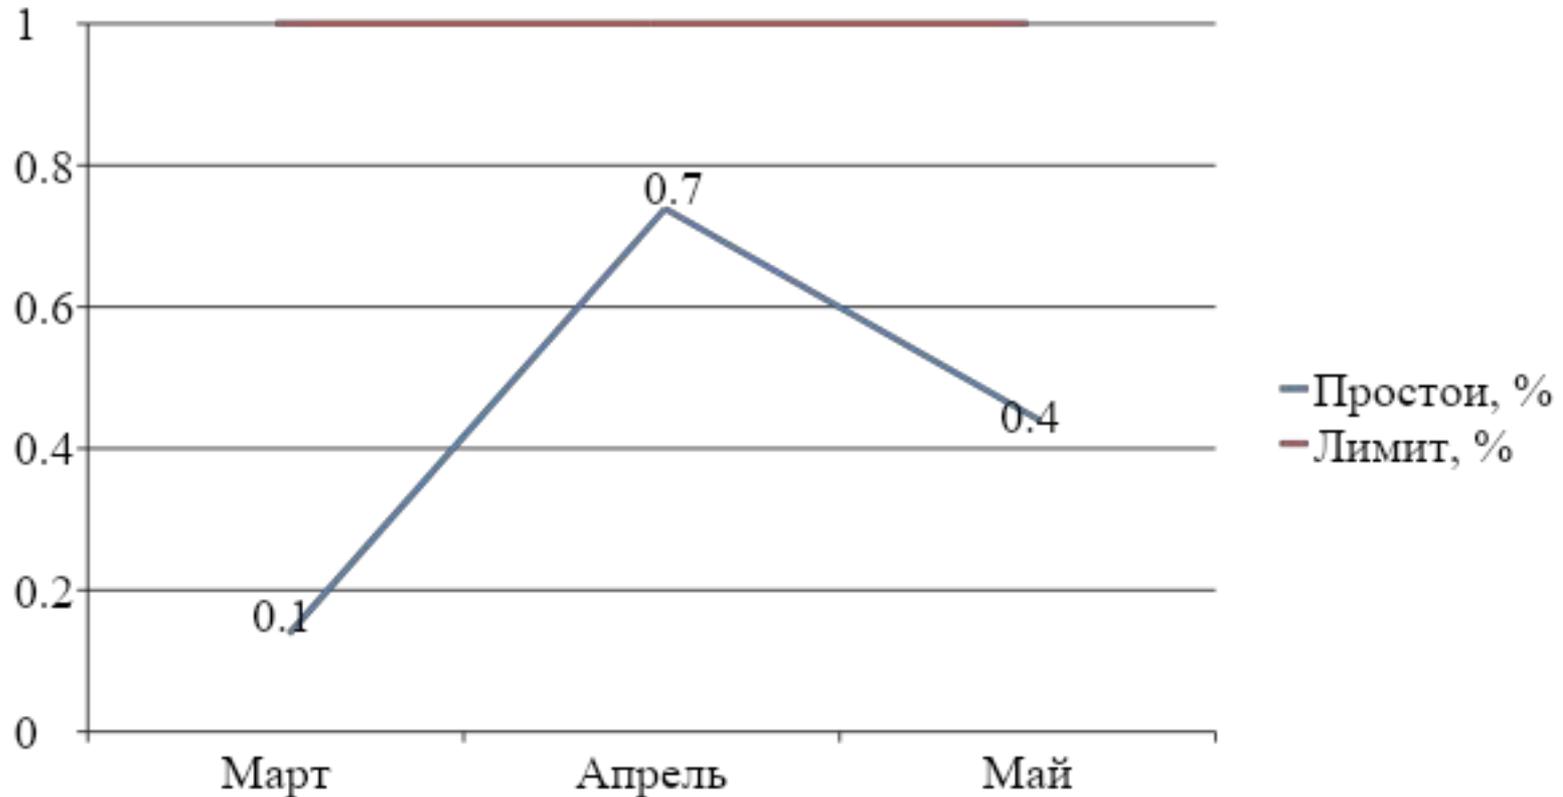

Проблемные вопросы с обеспечением ремонтов

Приоритет	Наименование ТМЦ	Код ТМЦ	Примечание СЗ	Месяц тов. плана
1	Фланец ч. 5.307675.К. Заявка M01011/01/03, A01011/04/02	M16040050077201	Поставка мая	апрель, июнь
1	Коллектора водовоздушного охлаждения МНЛЗ №1, черт 8.422375.В, поз 305, коллектор, черт.5.300092.В, Заявка M01011/10/01, M01011/01/03	M16040130051801	1ед. До 10.06.2016, 6ед. - до 30.06.2016	январь
1	Муфта Орех эластичная, втулочно-пальцевая WN 144 WS 144 Нм 500 Заявка M01011/02/03	M16050020000601	Поставка июня	май
1	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА НАСОСА Ф 70*90 Н=10 NBR VDR-AS, Заявка M01011/03/06	M16040130081501	Поставка июня	январь, март
1	Комбинированный подшипник 149*45*19 ч. 0.072420.D, Заявка M01011/01/03	M16001020191001	ожидается отгрузка от Danieli Ожидается поставка 6 июня	февраль
1	Зубчатый венец муфты ROTEX 55 98Sh A, полиуретан T-PUR Заявка M01011/12/06, M01011/03/10	M12003040011101	Поставка июня	февраль, апрель
1	Манометр глицериновый DN63 G1/4" 0-006 Bar (0-0,6MPa) Заявка M01011/01/04	M28026490003801	Поставка июля	март
1	Комплект штоковых уплотнений "Г/Ц ТШЗ 40/80", Заявка M01011/01/06	M16040130018101	Поставка июня	январь

Продолжительность простоев за отчетные сутки с 20:00 31.05 по 20:00 01.06

Дата	Причина простоя	Начало простоя	Конец простоя	Время простоя, часов: минут	Анализ причин , разработка мероприятий
31.05.2016	Sierra T1000 - Обтяжка РВД охлаждения, обтяжка насосов.	20:00	21:20	1:20	выполнен

Продолжительность простоев за отчетную неделю с 20:00 24.05 по 20:00 31.05

Наименование линии	Допустимый лимит простоев, час.	Фактический простой, час.	Причины	Анализ причин, разработка мероприятий
Sierra	13,75	2,35 (1,2 + 1,15)	Обтяжка РВД охлаждения, обтяжка насосов. Ремонт концевика мульды	Выполнен До 02.06.16 изготовить доп. защиту
Akros H	13,75	0		
Akros L	13,75	0		
СДВ-5	13,75	0		
НО-340 №2	13,75	1,00	Замена сальников на скалке	выполнен

Продолжительность простоев от начала месяца с 01.05 по 31.05

Наименование оборудования	Допустимый лимит простоя, час.	Фактически простои, час.
Sierra	13,75	1,50
Akros H	13,75	12,00
Akros L	13,75	10,30
СДВ-5	13,75	0,00
НО-340 №2	13,75	3

Динамика простоев за последние три месяца

