



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Актуальные вопросы технологического присоединения

Богданов Алексей Игоревич
Управление регулирования электроэнергетики ФАС
России

Правовые основы в деятельности технологического присоединения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35- ФЗ «Об электроэнергетике

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861

»

Орган исполнительной власти по обеспечению государственного контроля за соблюдением правил Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

Федеральная антимонопольная служба

Процедура технологического присоединения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. **Указанный договор является публичным** (часть 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике).

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению в отношении следующих лиц (пункт 3 Правил ТП):

- юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность ЭПУ которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭПУ) (пункт 12.1 Правил ТП);
- физические лица, максимальная мощность ЭПУ которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭПУ), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (пункт 14 Правил ТП);
- заявители, желающие снизить в пользу иных владельцев, объем присоединенной мощности (пункт 34 Правил ТП).

Процедура технологического присоединения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

- 1. Подача заявки
- 2. Заключение договор
- 3. Выполнение мероприятий по ТП
- 4. Получение разрешения Ростехнадзора:
«уведомительный порядок» (уведомление Ростехнадзора о вводе в работу энергоустановок, направляемой заявителями, мощность энергопринимающих устройств которых составляет от 150 кВт до 670 кВт, присоединяющихся к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ, а также сетевыми организациями в отношении объектов ЭСХ до 20 кВ, построенных (реконструированных) в интересах ТП заявителя) (ППРФ от 30.09.2015 № 1044)
- 5. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям
- 6. Фактическим прием (подача) напряжения и мощности
- 7. Составление Акта об осуществлении ТП, Акта разграничения балансовой принадлежности, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и Акта согласования технологической (аварийной) брони

* Порядок ТП определен пунктом 7 Правил ТП

Заявка на технологическое присоединение



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Подача заявки на технологическое присоединение

Заявка на ТП подается в следующих случаях (пункт 2 Правил ТП):

- присоединение ЭПУ впервые вводимых в эксплуатацию;
- в случае, если максимальная мощность ранее присоединенных реконструируемых ЭПУ увеличивается;
- в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяется категория надежности, вид производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения.

Куда обращаться с заявкой на ТП:

- заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ его участка (пункт 8 Правил ТП);
- в случае, если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся несколько сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них (пункт 8(1) Правил ТП);
- при ТП по индивидуальному проекту заявитель вправе обратиться в любую сетевую организацию.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подача одновременно 2-х и более заявок на ТП одних и тех же ЭПУ в разные сетевые организации (исключение – в случае необходимости использования нескольких источников питания, заявитель уведомляет каждую из сетевых организаций)


Договор и технические условия для технологического присоединения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Процедура заключения договора (общий

порядок)

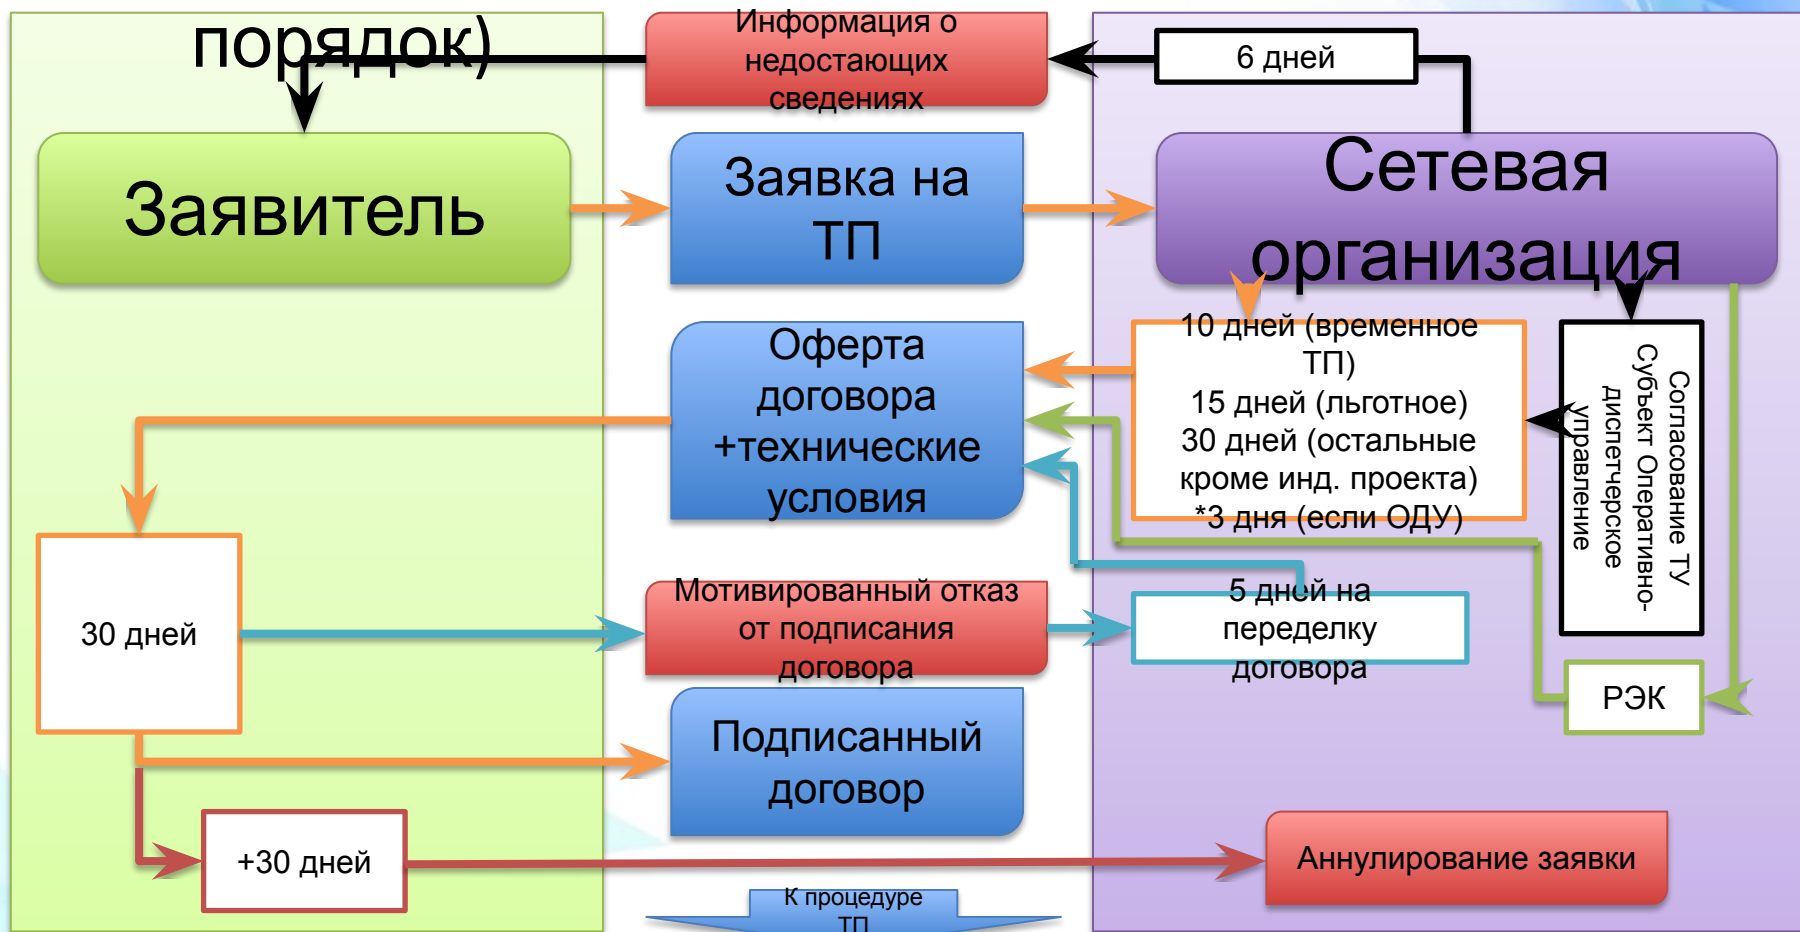

Договор и технические условия для технологического присоединения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Существенные условия договора ТП (пункт 16

Правил ТП)

1. перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;
2. срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:
 - а) для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил ТП – **6 месяцев**, в случае технологического присоединения к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
 - б) для заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых составляет менее 670 кВт – **1 год** (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон);
 - в) для заявителей, максимальная мощность ЭПУ которых составляет не менее 670 кВт – 2 года (если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон);

В случае когда, необходимо строительство **только** объектов «**последней мили**»:

- а) рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;
 - б) 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
 - в) 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;
- При временном ТП – 15 дней для передвижных ЭПУ с мощностью до 150 кВт;

15 дней для сетевой организации в целях выполнения своей части ТУ

Договор и технические условия для технологического присоединения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Существенные условия договора ТП (пункт 16

Правил ТП)
3. Обязанности сторон:

а) право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

б) за нарушение сторонами сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

4. Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

5. Размер платы за технологическое присоединение.

6. Порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Договор и технические условия для технологического присоединения




Федеральная
Антимонопольная
Служба


Распределение обязанностей по выполнению ТУ

Распределение обязанностей по выполнению ТУ:

- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;
- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

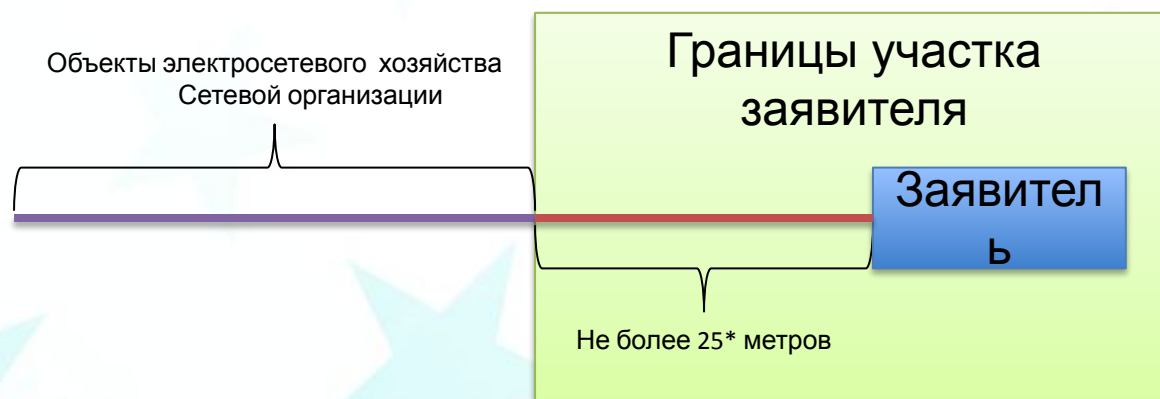

* Для заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил ТП

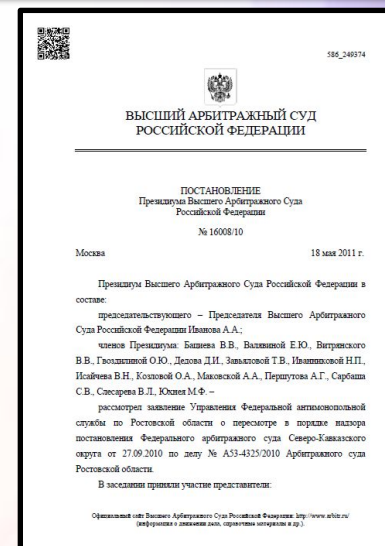

Распределение обязательств между сторонами при технологическом присоединении



Федеральная
Антимонопольная
Служба

В соответствии с пунктами 16.3; 25; 25.1 Правил:

- ✓ **распределение обязанностей** между сторонами по исполнению технических условий для всех категорий заявителей:
 - мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем;
 - мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
- ✓ **точки присоединения** не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (для лиц, указанных в п. 12.1 и 14 Правил).

Формирование платы за технологическое присоединение



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Расходы которые могут быть учтены при расчете платы за ТП, представляемые сетевой организацией в РЭК.

- а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанций - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;
- б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
- в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;
- г) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;
- д) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с

* Пункт 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, (Приказ ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1)

Формирование платы за технологическое присоединение



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Плата за технологическое присоединение

С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (статья 23.2 Закона об электроэнергетике).

Указанные ограничения не применяются в случае ТП генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующих критериям отнесения к ЕНЭС

Состав платы на проведение мероприятий по технологическому присоединению, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определяется федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов

Формирование платы за технологическое присоединение



Федеральная
Антимонопольная
Служба

10.01.2016 начал действовать Федеральный закон от 30.12.2015 № 450-ФЗ «О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике», предусматривающий изменение порядка установления платы за технологическое присоединение, согласно которому на основании затрат сетевых организаций устанавливается единая плата за технологическое присоединение для всех потребителей со сходными характеристиками (стандартизированные тарифные ставки по субъектам РФ).

Данное нововведение направлено на исключение злоупотреблений со стороны сетевых организаций, выражающихся в отказе от технологического присоединения в связи с отсутствием утвержденных стандартизированных тарифных ставок для конкретной сетевой организации.

Особенности временного технологического присоединения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

У потребителя уже через 15 дней будет возможность потреблять электроэнергию



Особенности временного технологического присоединения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Сроки временного электроснабжения


Объекты временного ТП в рамках постоянной схемы энергоснабжения

1. До завершения сроков указанных в договоре (постоянная схема электроснабжения).
При поэтапном присоединении – присоединение объема мощности (завершение этапа присоединения), соответствующего объему временной мощности.
2. По собственной инициативе потребителя.
3. До расторжения договора по постоянной схеме электроснабжения

Передвижные объекты

1. На срок до 12 месяцев (передвижные объекты с мощностью до 150 кВт).
2. По собственной инициативе потребителя.

Отсоединение потребителя присоединенного по схеме временного электроснабжения

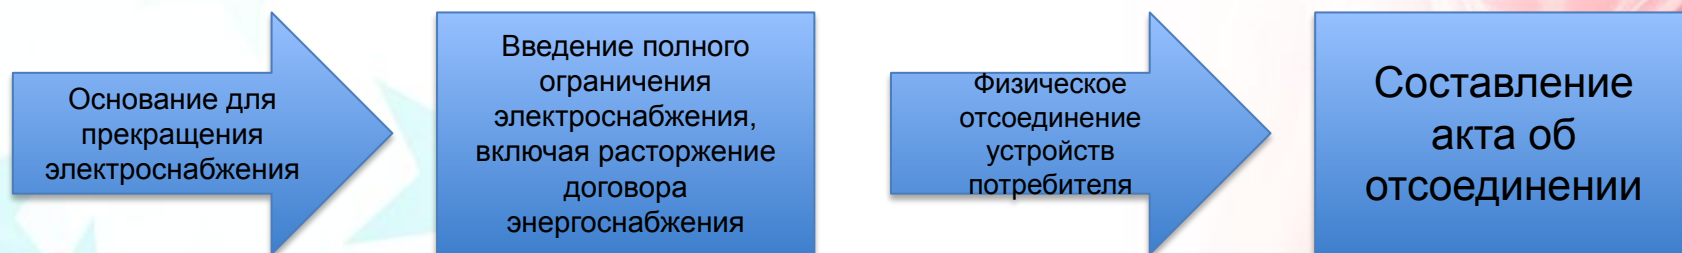

Отдельные положения при «Льготном» технологическом присоединении Множественность льгот



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Льгота:

- мощность – до 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭПУ);
- стоимость – 550 рублей;
- категория надежности – третья (один источник электроснабжения).

Расстояние от границ участка заявителя до **объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации**, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Кода не применяться льгота. Исключения:

1. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств лиц, расположенных на земельных участках взятых в аренду на срок не более года.
2. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

Ограничение: льготой можно воспользоваться не более 1 раза в течении 3 лет в границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения

Категории заявителей подпадающие под «массовую» льготу:

- заявители указанные в пункте 14 Правил ТП, расположенные на территории садовых, дачных, огороднических объединений (СНТ);
- заявители указанные в пункте 14 Правил ТП, расположенные на территории гаражных и строительных кооперативов, погребов и иные некоммерческие объединения

Отдельные положения при «Льготном» технологическом присоединении

Объекты электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжения

В соответствии с решением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.08.2011 № ВАС-9742/11 на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии). При этом сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия (в том числе и понизить/повысить класс напряжения) за свой счет в отношении любых заявителей.

Следовательно под электрическими сетями необходимого класса напряжения следует понимать любые электрические сети, необходимые заявителям, указанным в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, класс напряжения которых составляет до 20 кВ (например: 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ и пр.).



Федеральная
Антимонопольная
Служба



763_265444



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

по делу № ВАС-9742/11

Москва

12 августа 2011 г.

Резолютивная часть решения объявлена 10.08.2011.
Полный текст решения изготовлен 12.08.2011.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе
председательствующего судьи Шилохвоста О.Ю., судей
Мирошник И.М., Харичковой Н.П. при ведении протокола судебного
заседания помощником судьи Бушмариной Н.В. рассмотрел в открытом
судебном заседании заявление открытого акционерного общества
«Иркутская электросетевая компания» (г. Иркутск) от 08.07.2011
№ 001-05/608 о признании абзаца второго пункта 3 Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861, не соответствующим нормативному

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: <http://www.arbitr.ru>
(информация о движении дела, сопроводительные материалы и др.).

Отдельные положения при «льготном» технологическом присоединении



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Рассрочка по оплате технологического присоединения

Особенности:

- а) беспроцентная рассрочка представляется заявителям – юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям намеревающимся осуществить технологическое присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (заявители указанные в пункте 12(1) Правил);
- б) в заявке заявитель указывает предложения по порядку расчетов и условий рассрочки внесения платы за технологическое присоединение;
- в) беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение предоставляется на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения;
- г) порядок расчетов при предоставлении беспроцентной рассрочки платежа за присоединение:
 - 5 процентов платы за технологическое присоединение в течении 15 дней со дня заключения договора на присоединение;
 - 95 процентов платы за технологическое присоединение в течении 3 лет со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения равными долями ежеквартально.

Отдельные положения при «льготном» технологическом присоединении



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Право на проверку проектной документации

Потребитель с мощностью менее 150 кВт наделяется правом (а не обязанностью) представить проектную документацию в сетевую организацию для проверки на соответствие техническим условиям (пункт 18.5 Правил)

Особенности проверки проектной документации:

1. Бесплатная процедура.
2. Сроки проверки документации не должны превышать 10 дней со дня получения проектной документации (в случае, если технические условия согласовывались с субъектом ОДУ – 25 дней).
3. Процедура носит добровольный характер и не требует определения порядка проведения проверки.

Технологическое присоединение СНТ



Федеральная
Антимонопольная
Служба

- Если ТП садовых товариществ, его членов, то заявку в сетевую организацию подает само СНТ, либо представитель СНТ;
- Если ТП граждан, ведущих индивидуальное хозяйство на территории СНТ, либо иными лицами, расположенными на территории СНТ, то заявку подают самостоятельно.

ТП осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры СНТ.

Должен быть договор на использование инфраструктуры!!!!!!

СНТ не вправе препятствовать присоединению через свои сети

Особенности технологического присоединения ЭПУ, находящихся в многоквартирных домах



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Ограничения при технологическом присоединении ЭПУ в общей собственности

Наиболее распространенные виды объектов находящихся в общей собственности:

- многоквартирные дома;
- садовые, дачные, огороднические объединения (СНТ);
- гаражные и строительные кооперативы, погреба и иные некоммерческие объединения;
- религиозные и иные объекты, содержащиеся за счет прихожан.

Запрещено «прямое» присоединение ЭПУ находящихся в жилых помещениях многоквартирных домов к электрическим сетям, без использование внутридомовой системы электроснабжения

Нежилая недвижимость

Заявитель: собственник помещения (лицо имеющее иное законное право на помещение).

Сетевая организация: к электрическим сетям которой присоединен многоквартирный дом.

Условие присоединения: наличие согласия управляющей организации на присоединение данного помещения к электрическим сетям (если проектом дома не предусмотрено индивидуальное ВРУ для помещения).

Граница участка заявителя:

1. Граница балансовой принадлежности между сетевой организацией и многоквартирным домом (по акту РБП, если есть);
2. ВРУ многоквартирного дома (если отсутствует акт РБП).

Жилые помещения

Заявитель: управляющая организация.

Сетевая организация: к электрическим сетям которой присоединен многоквартирный дом.

Условия присоединения: присоединение только через внутридомовые сети многоквартирного дома, которые являются общим имуществом.

Граница участка заявителя:

1. Граница балансовой принадлежности между сетевой организацией и многоквартирным домом (по акту РБП, если есть);
2. ВРУ многоквартирного дома (если отсутствует акт РБП).

Критерии наличия технической возможности технологического присоединения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Согласно пункту 28 Правил ТП, критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;
- б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;
- в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя

В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 Правил ТП критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

Технологическое присоединение по индивидуальному проекту



Федеральная
Антимонопольная
Служба

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройства, указанных в заявке, технологического присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.



Присоединение к сетям Единой Национальной (общероссийской) Электрической Сети



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Согласно статье 26 Закона об электроэнергетике Допускается осуществлять технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, только энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии с уровнем напряжения 110 кВ и выше, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 8(2) Правил ТП к объектам электросетевого хозяйств, относящимся к ЕНЭС, технологическое присоединение объектов электроэнергетики и энергопринимающие устройства может осуществляться только на уровне напряжения 110 кВ и выше, за исключением:

- технологического присоединения, осуществляемого в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств по основаниям, установленным пунктом 2 Правил ТП;
- технологического присоединения электростанций;
- технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергоснабжение линий связи, сооружений связи, средств связи, средств телевизионного вещания и радиовещания;
- технологического присоединения энергопринимающих устройств, обеспечивающих работу пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Присоединение к сетям Единой Национальной (общероссийской) Электрической Сети



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Особенности технологического присоединения к сетям ЕНЭС

ПАО «ФСК ЕЭС» - организация по управлению ЕНЭС (постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526).

ПАО «ФСК ЕЭС» заключает с другими собственниками и владельцами объектов ЕНЭС, договоры, определяющие порядок использования объектов ЕНЭС.



Технологическое присоединение к объектам ЕНЭС осуществляется ПАО «ФСК ЕЭС» (как правило это присоединение по индивидуальному проекту)

Присоединение по индивидуальному проекту: ПАО «ФСК ЕЭС» направляет в ФАС России заявку на утверждение индивидуальной платы с приложением индивидуальных технических условий.

Заявка на ТП

Соглашение (о
разработке ПСД)

Заявка на утв.
платы в ФАС

Оферта договора
ТП (с
утвержденной
стоимостью)

Не более 9 месяцев

30 раб. дней (45 при сложном ТП)

Особенности:

Необходимость согласования ТУ с Системным оператором (при ТП объектов генерации мощностью 5МВт и энергопринимающих устройств мощностью не менее 670 кВт);

Заявитель вправе осуществить часть работ по выполнению ТУ самостоятельно.

Параллельное заключение договора технологического присоединения и энергоснабжения



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Заключение договора энергоснабжения до окончания технологического присоединения

Порядок заключения договора:

1. Заявитель направляет в сетевую организацию пакет документов для заключения договора технологического присоединения (в том числе заполненный со своей стороны договор энергоснабжения (купли-продажи), который перенаправляется в сбытовую организацию с которой заявитель планирует заключить договор энергоснабжения (купли-продажи). Либо заявитель направляет пакет документов сбытовой организации самостоятельно.
2. Сетевая организация направляет документы заявителя сбытовой организации (в течении 2-х рабочих дней после оформления и подписания документов о ТП).
3. Сбытовая организация подписывает договор и направляет его заявителю.
4. Договор энергоснабжения (купли-продажи) начинает действовать с даты подписания документов о ТП.

Особенности:

- Процедура носит добровольный характер (на основании сведений, представленных заявителем);
- Обмен информацией и документами между сетевой и сбытовой организациями может осуществляться в электронном виде.

Присоединение объектов генерации



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Присоединение объектов генерации. Разработка СВМ.

До подачи заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию, генерирующая компания разрабатывает схему выдачи мощности (СВМ).

Решения, принятые в СВМ, являются основой для разработки ТУ, определяют перечень мероприятий, необходимых для присоединения объектов генерации к электрическим сетям и обеспечения его надежной и безопасной работы в составе энергосистемы.

Разработка СВМ генерирующей компанией:

гарантия от злоупотреблений со стороны сетевой организации и навязывание экономически неэффективных решений;

возможность для заявителя самостоятельного выбора проектной организации;

оптимизация затрат на разработку СВМ и реализацию инвестиционного проекта.

Принятие генерирующей компанией решения о строительстве объекта генерации

Разработка технического задания на разработку СВМ

Получение проектной организацией исходной информации для разработки СВМ

Информация предоставляется генерирующей компанией

Исходная информация, предоставляется сетевой организацией

Исходная информация, предоставляется Системным оператором

Разработка СВМ и ее согласование с сетевой организацией и Системным оператором

Подача заявки на технологическое присоединение. Заключение договора ТП

Особенности технологического присоединения к объектам генерации

При присоединении энергопринимающих устройств к распределительным устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части определения технической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также выполнения необходимых условий договора (пункт 5 Правил ТП).

28.01.15г. Государственной Думой принят в первом чтении проект федерального закона № 632833-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», предусматривающий установление возможности технологического присоединения потребителей к распределительным устройствам объектов генерации через сетевые организации с обязательством последних урегулировать отношения с владельцами распределительных устройства объектов генерации – по принципу «одного окна». Принятие законопроекта облегчит доступ потребителей к энергетической инфраструктуре и позволит производителям электроэнергии компенсировать в полном объеме понесенные затраты на осуществление технологического присоединения. В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению 11 ноября 2015 года.



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Автоматизированная
копия

586_425807



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

№ 6332/12

Москва

11 декабря 2012 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Абсалямова А.В., Андреевой Т.К., Бациева В.В.,
Витрянского В.В., Гвоздиловой О.Ю., Завьяловой Т.В., Козловой О.А.,
Пановой И.В., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Юхнея М.Ф. –

рассмотрел заявление открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11» о пересмотре в порядке
надзора решения Арбитражного суда Омской области от 11.08.2011 по
делу № А46-7025/2011, постановления Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 09.11.2011 и постановления Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.01.2012 по тому же
делу.

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: <http://www.arbitr.ru/>
(информация о движении дела, справочные материалы и др.).

Порядок проведения проверки выполнения технических условий



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Порядок проведения проверки выполнения технических условий



Проверка сетевой организацией



Проверка сетевой организацией
и субъектом ОДУ

Порядок включает в себя:

- рассмотрение сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления документов, представленных заявителем и сетевой организацией в целях подтверждение выполнения технических условий;
- осмотр представителями сетевой организации, а также субъектом оперативно-диспетчерского управления присоединяемых электроустановок и объектов электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий на соответствие фактически выполненным мероприятиям по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем и сетевой организацией проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

Порядок проведения проверки выполнения технических условий



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Документы, прилагаемые к уведомлению о выполнении ТУ (когда проверка осуществляется сетевой организацией) (пункт 85 Правил ТП)

- а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
- б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
- в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

б) нормативные (временные нормативные) схемы электрических соединений объектов электроснабжения, в том числе

Сведения, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 85 Правил ТП, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В (пункт 86 Правил ТП).

Порядок проведения проверки выполнения технических условий



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Документы, прилагаемые к уведомлению о выполнении ТУ (когда проверка осуществляется сетевой организацией и субъектом ОДУ) (пункт 85 Правил ТП)

- а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительную техническую документацию (технические паспорта оборудования), содержащую сведения о сертификации, информацию о технических параметрах и характеристиках энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, входящих в их состав оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления;
- б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий;
- в) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция) или технологическое присоединение которых осуществляются в рамках выполнения технических условий;
- г) документы, подтверждающие проведение проверки устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики и их готовность к вводу в работу, настройку устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и параметрированию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, исполнительные схемы;
- д) документы, подтверждающие выполнение требований к системам телемеханики и связи, схемы организации оперативно-диспетчерской и технологической связи, протоколы испытаний каналов, устройств и средств связи;
- е) документ, подписанный соответственно заявителем или сетевой организацией, подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в работу энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, включая проведение пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;
- ж) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний.

Проверка выполнения заявителем технических условий осуществляется до распределительного устройства (пункта) заявителя

- В случае проведения проверки выполнения ТУ только сетевой организацией срок проведения такой проверки не может превышать 10 дней;
- В случае проведения проверки выполнения ТУ сетевой организацией и субъектом ОДУ срок проведения такой проверки не может превышать 25 дней

Порядок проведения проверки выполнения технических условий



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Проверка выполнения заявителем технических условий



Перераспределение мощности



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Не вправе перераспределять свою максимальную мощность (пункт 34 Правил ТП):

- Юридическое лицо или ИП с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт и присоединенными по 1 категории надежности (пункт 12.1 Правил ТП);
- Лица, которые присоединены по временной схеме электроснабжения и с ЭПУ мощностью до 100 кВт (пункт 13 Правил ТП);
- Физические лица с ЭПУ мощностью до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью, и энергоснабжения которых предусматривается по одному источнику (пункт 14 Правил ТП);
- Лица, присоединенные к объектам ЕНЭС, и соответствующие критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС;
- Лица, не внесшие плату за технологическое присоединение, либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме;
- Лица имеющие право собственности или иное законное основание на энергопринимающие устройства, которые были надлежащим образом присоединены после 1 января 2009 г.

Особенности порядка перераспределения мощности:

- 3 категория надежности не может перераспределять мощность в пользу 1 и 2 категории надежности;
- Расчет платы за технологическое присоединение осуществляется не по индивидуальному проекту в соответствии с пунктом 15 «дорожной карты» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р)

Перераспределение мощности



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Порядок взаимодействия в процессе перераспределения мощности

Лица, желающие перераспределить часть своей максимальной мощности в пользу иных лиц, вправе представить в сетевую организацию, к объектам которой непосредственно технологически присоединены соответствующие энергопринимающие устройства, заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств.

Заявление потребителя содержит следующие сведения:

Наименование лица и его контактные данные;

Местонахождение энергопринимающих устройств указанного лица;

Объем планируемой к перераспределению максимальной мощности;

К заявлению прилагаются:

Копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности;

Согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным лицам;

В том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте сетевой организации или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации.

Сетевая организация не вправе отказать в приеме заявления и его размещении на сайте сетевой организации (при условии его наличия, или ином сайте, определенном Правительством Российской Федерации), а также в представлении информации по запросу потребителя, заинтересованного в перераспределении мощности в свою пользу. Услуга оказывается на безвозмездной основе.

Перераспределение мощности



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Взаимодействие лиц, заинтересованных в перераспределении мощности и лиц, перераспределяющих мощность (до заключения соглашения о перераспределении мощности)



Перераспределение мощности



Федеральная
Антимонопольная
Служба

В соглашении о перераспределении мощности должны быть предусмотрены следующие обязательства лиц:

- Выполнение в полном объеме мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями, выданными сетевой организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, а также лицу, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, и обязательства сторон не осуществлять фактическое присоединение и подачу напряжения на вновь присоединяемые энергопринимающие устройства до выполнения мероприятий по технологическому присоединению в полном объеме;
- Внесение изменений и (или) подписание новых документов о технологическом присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), а также документов, определяющих порядок взаимодействия с сетевой организацией, в срок до осуществления фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность.

Участие субъекта оперативно-диспетчерского управления (Системного оператора) в процедуре ТП в рамках перераспределения мощности.

Сетевая организация в течении 5 рабочих дней с даты получения уведомления направляет его копию, а также копии приложенных к нему документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в случаях, если:

технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в пользу которого предполагается перераспределение максимальной мощности, в соответствии с Правилами (пункт 21 Правил) подлежит согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления;

технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, в соответствии с Правилами ТП были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Перераспределение мощности



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Документы, направляемые заявителем в сетевую организацию для ТП путем перераспределения мощности после заключения соглашения о перераспределении мощности:

- Уведомление о перераспределении мощности;
- Копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется;
- Копия акта об осуществлении технологического присоединения;
- Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределение избытка максимальной мощности;
- Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности.

Уведомление должно содержать:

- Наименования и реквизиты сторон соглашения;
- Центр питания, к которому осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность;
- Местонахождение этих устройств (электрических сетей);
- Объем перераспределяемой мощности.

При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению, технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется.

Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания.

Потребители электрической энергии вправе снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергоснабжения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Перераспределение мощности




Федеральная
Антимонопольная
Служба

Основные нововведения

Возможность перераспределения мощности в пользу впервые присоединяющихся потребителей (с изменением сроков ТП*).

Плата за технологическое присоединение при перераспределении считается по стандартизированным ставкам (уменьшение срока направления договора).

Уточнение порядка перераспределения мощности потребителями присоединенных по 3 категории надежности в пользу потребителей присоединенных по 1 и 2 категории надежности

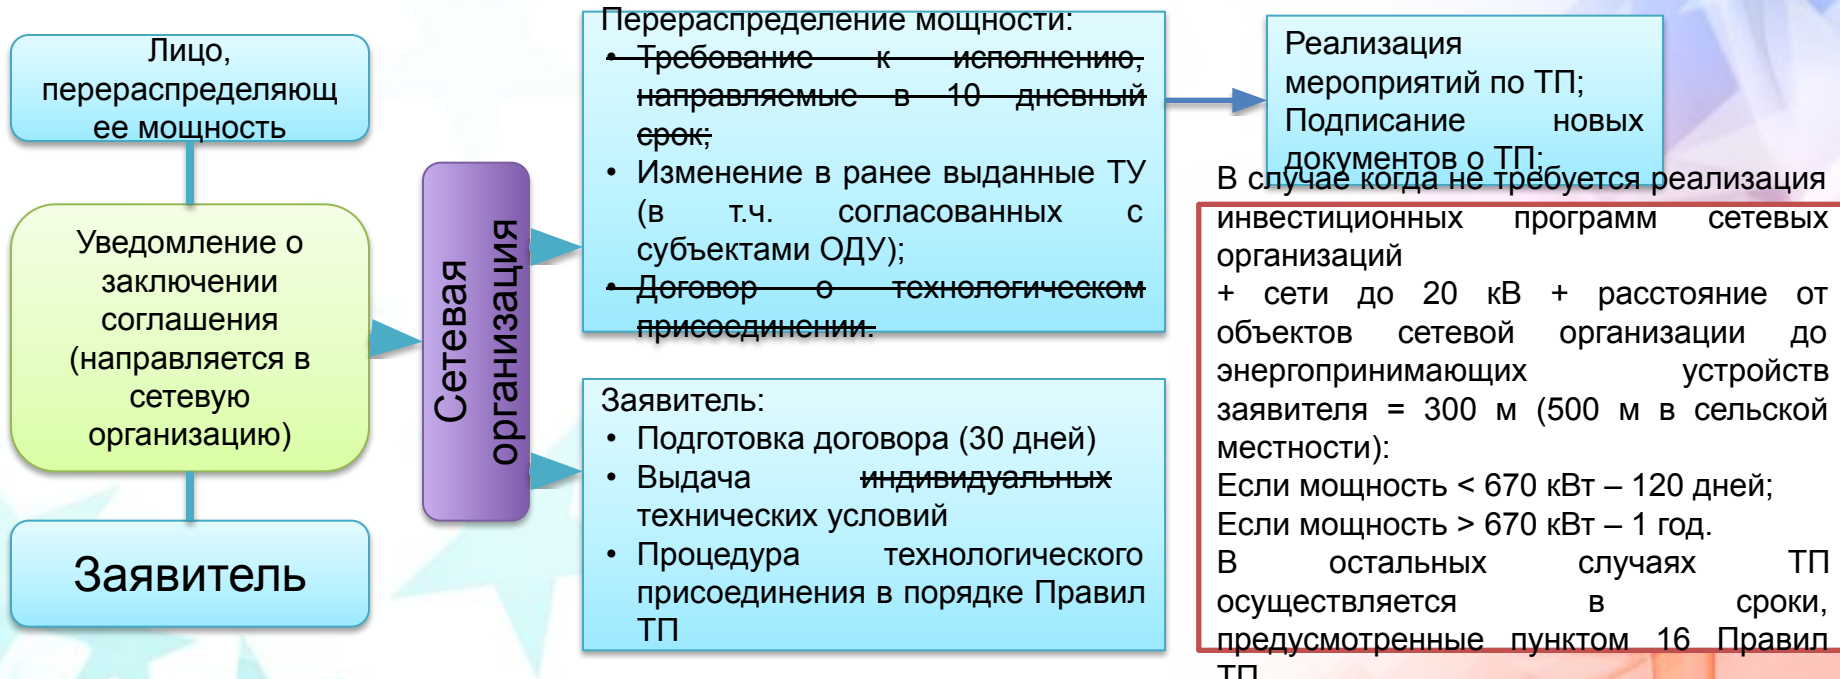

Перераспределение мощности




Федеральная
Антимонопольная
Служба

Отказ от мощности в пользу сетевой организации

Основные особенности

- Любое лицо (кроме присоединенных по временной схеме электроснабжения) может отказаться от части своей максимальной мощности в пользу сетевой организации.
- Можно отказаться от мощности в любом объеме.

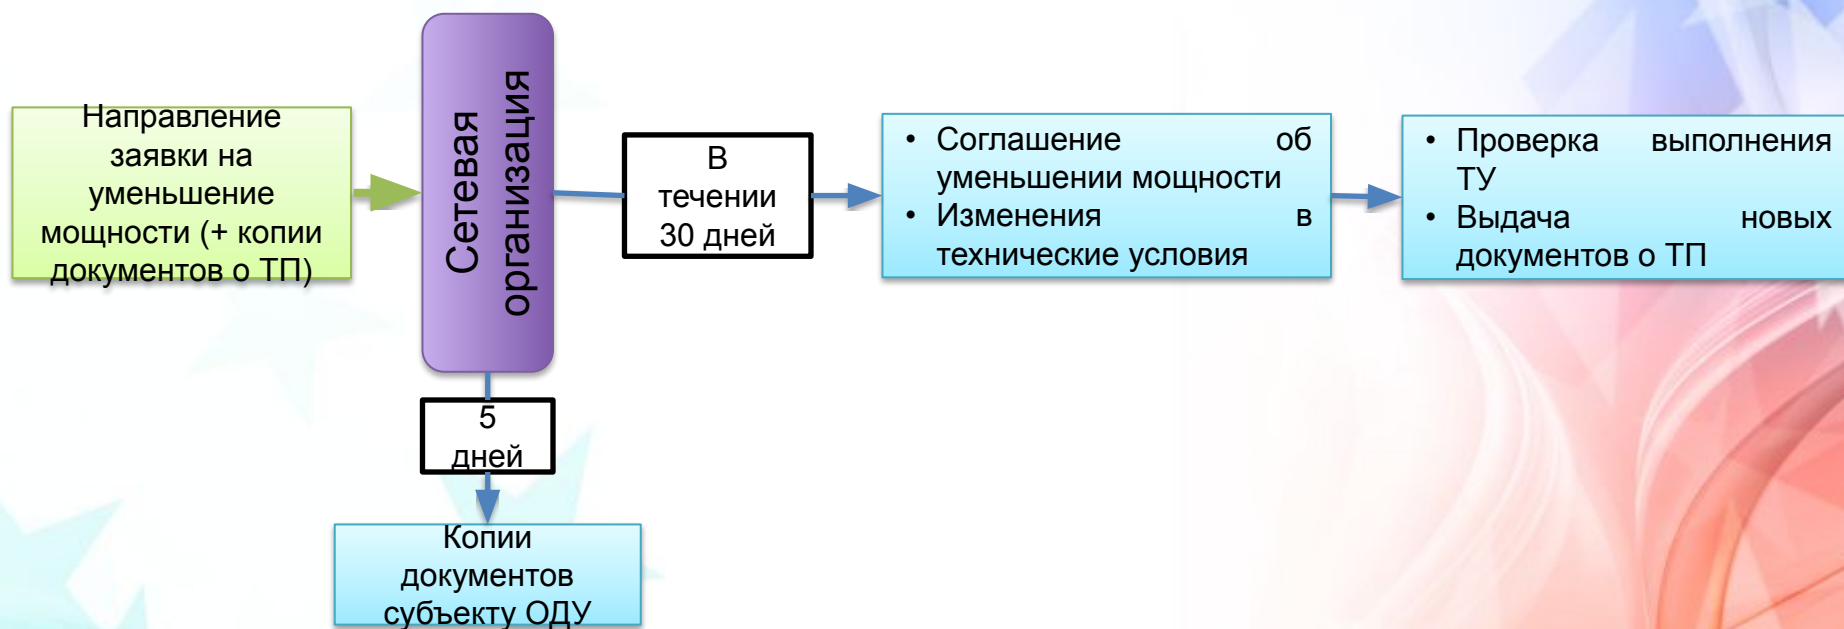


Опосредованное технологическое присоединение



Федеральная
Антимонопольная
Служба


Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, **по согласованию с сетевой организацией** вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица **при условии соблюдения выданных ранее технических условий** (далее – опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого

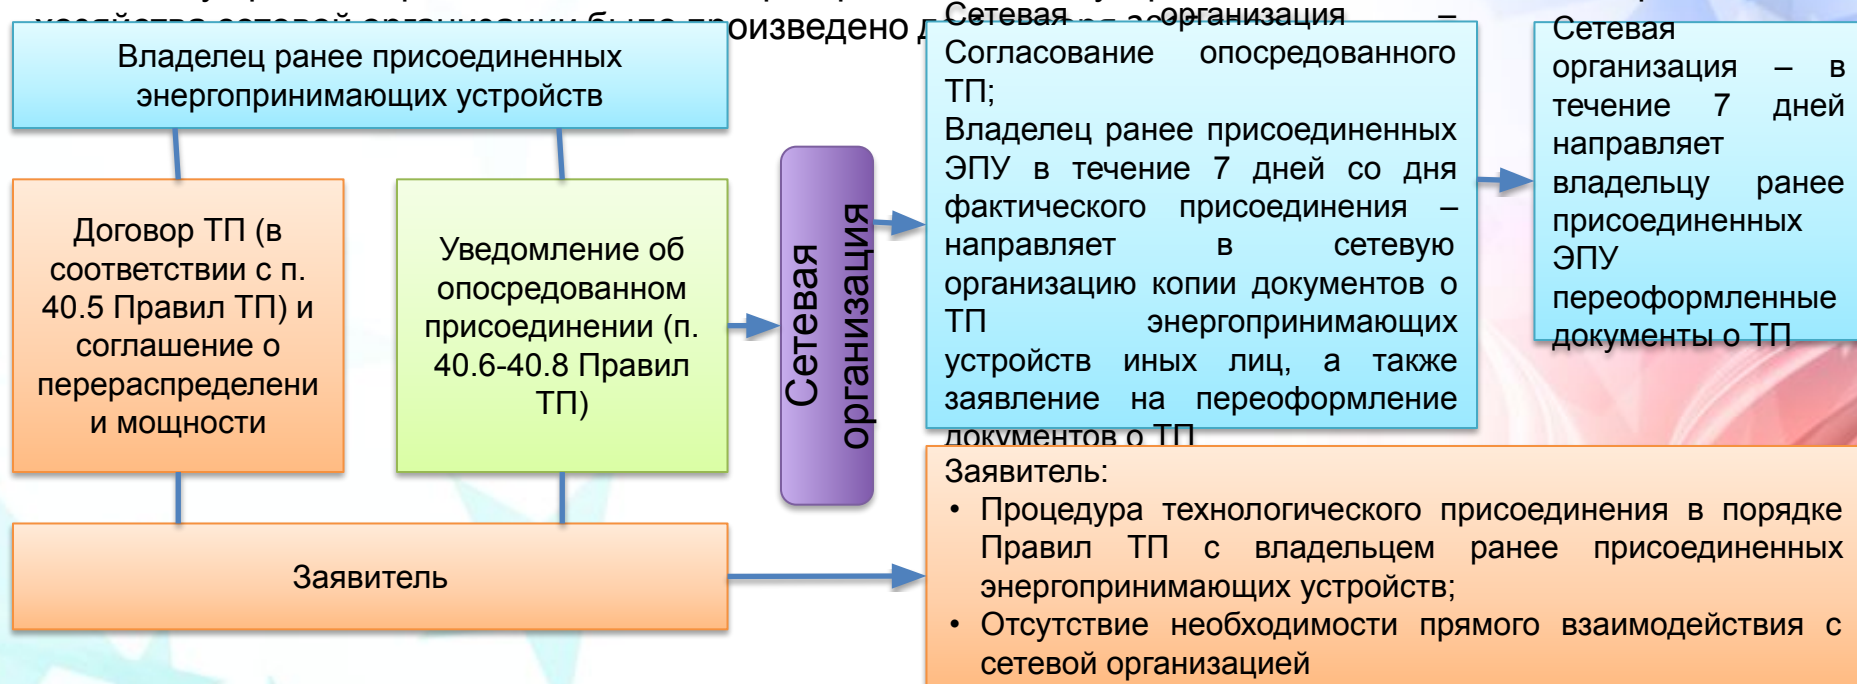

Количество дел, в которых подтвержден факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны сетевых организаций



Федеральная
Антимонопольная
Служба

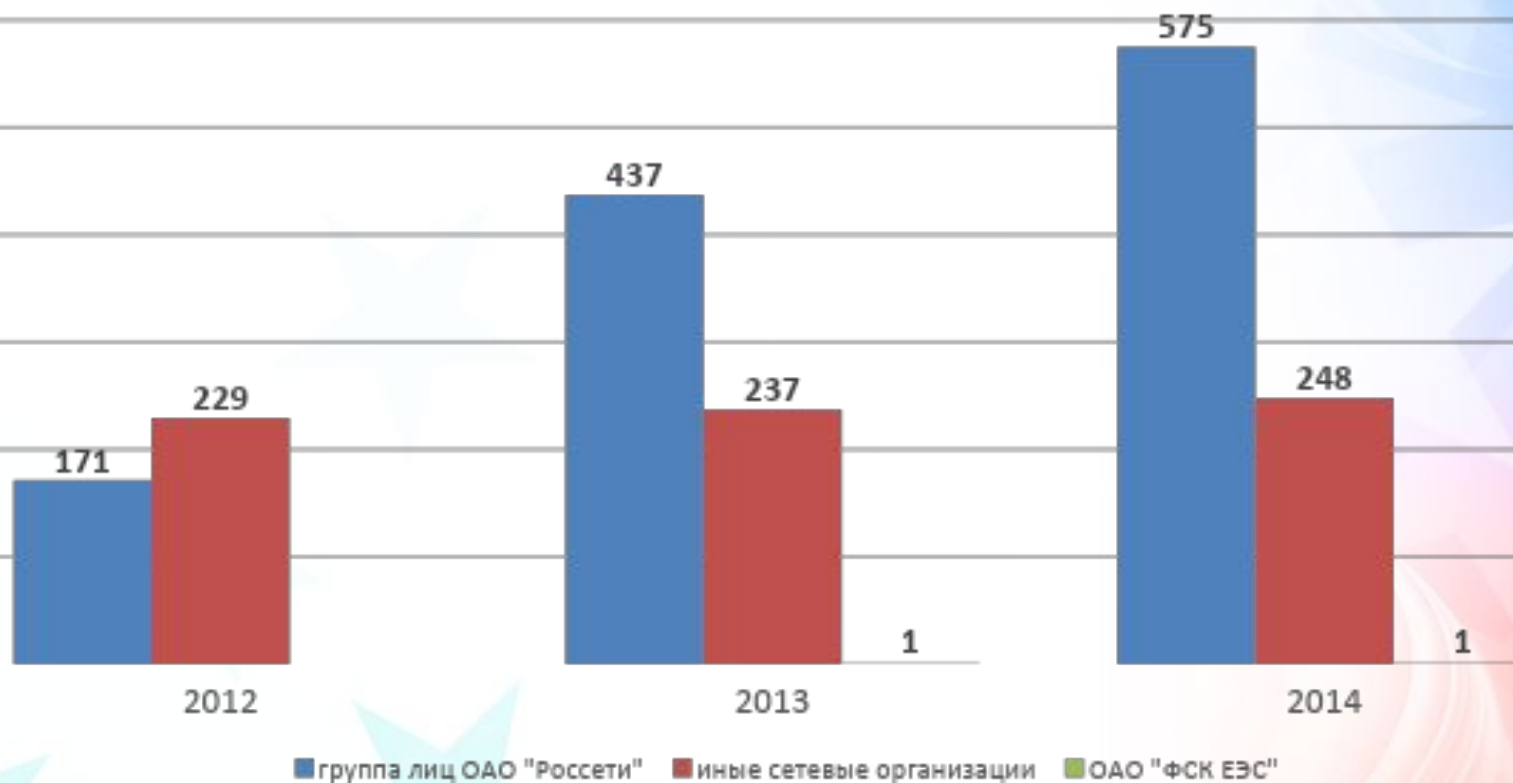

Количество выданных предупреждений антимонопольными органами



Федеральная
Антимонопольная
Служба




- Количество выданных предупреждений группе лиц "Россети"
- Количество выданных предупреждений иным сетевым организациям


Типология выявленных нарушений со стороны сетевых организаций




Федеральная
Антимонопольная
Служба



- нарушение сроков ТП
- навязывание условий договора
- отказ от заключения договора
- нарушение ценообразования при ТП
- Н/Д



2014

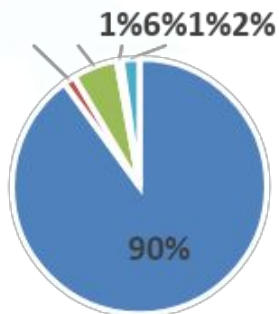


- нарушение сроков ТП
- навязывание условий договора
- отказ от заключения договора
- нарушение ценообразования при ТП
- Н/Д

- нарушение сроков ТП
- навязывание условий договора
- отказ от заключения договора
- нарушение ценообразования при ТП
- Н/Д

Динамика нарушения сетевыми организациями законодательства об электроэнергетике



Федеральная
Антимонопольная
Служба

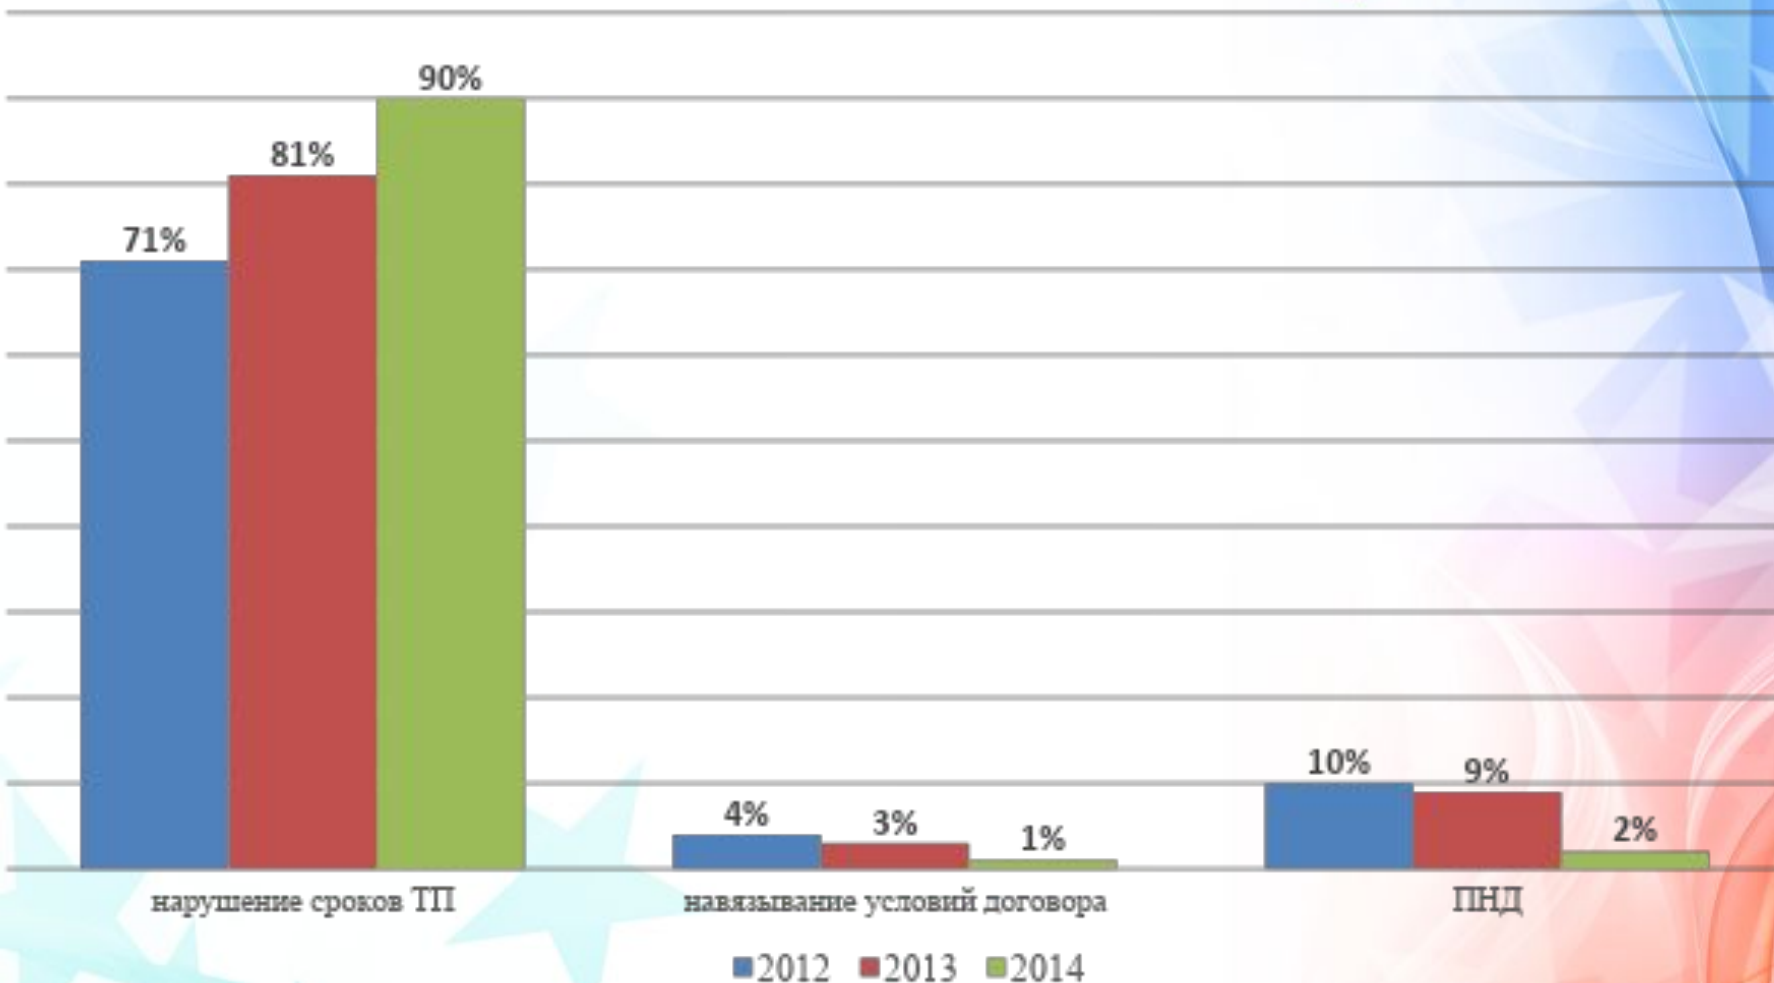


Нарушение сроков технологического присоединения




Федеральная
Антимонопольная
Служба

2012




■ Группа лиц ОАО "Россети" ■ Иные сетевые организации

2013



■ Группа лиц ОАО "Россети" ■ Иные сетевые организации

2014

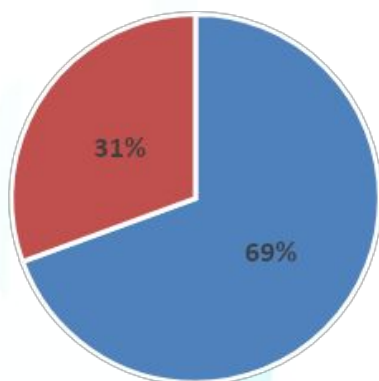


■ Группа лиц ОАО "Россети" ■ Иные сетевые организации

Статистика нарушения антимонопольного законодательства в 2015 году



Федеральная
Антимонопольная
Служба

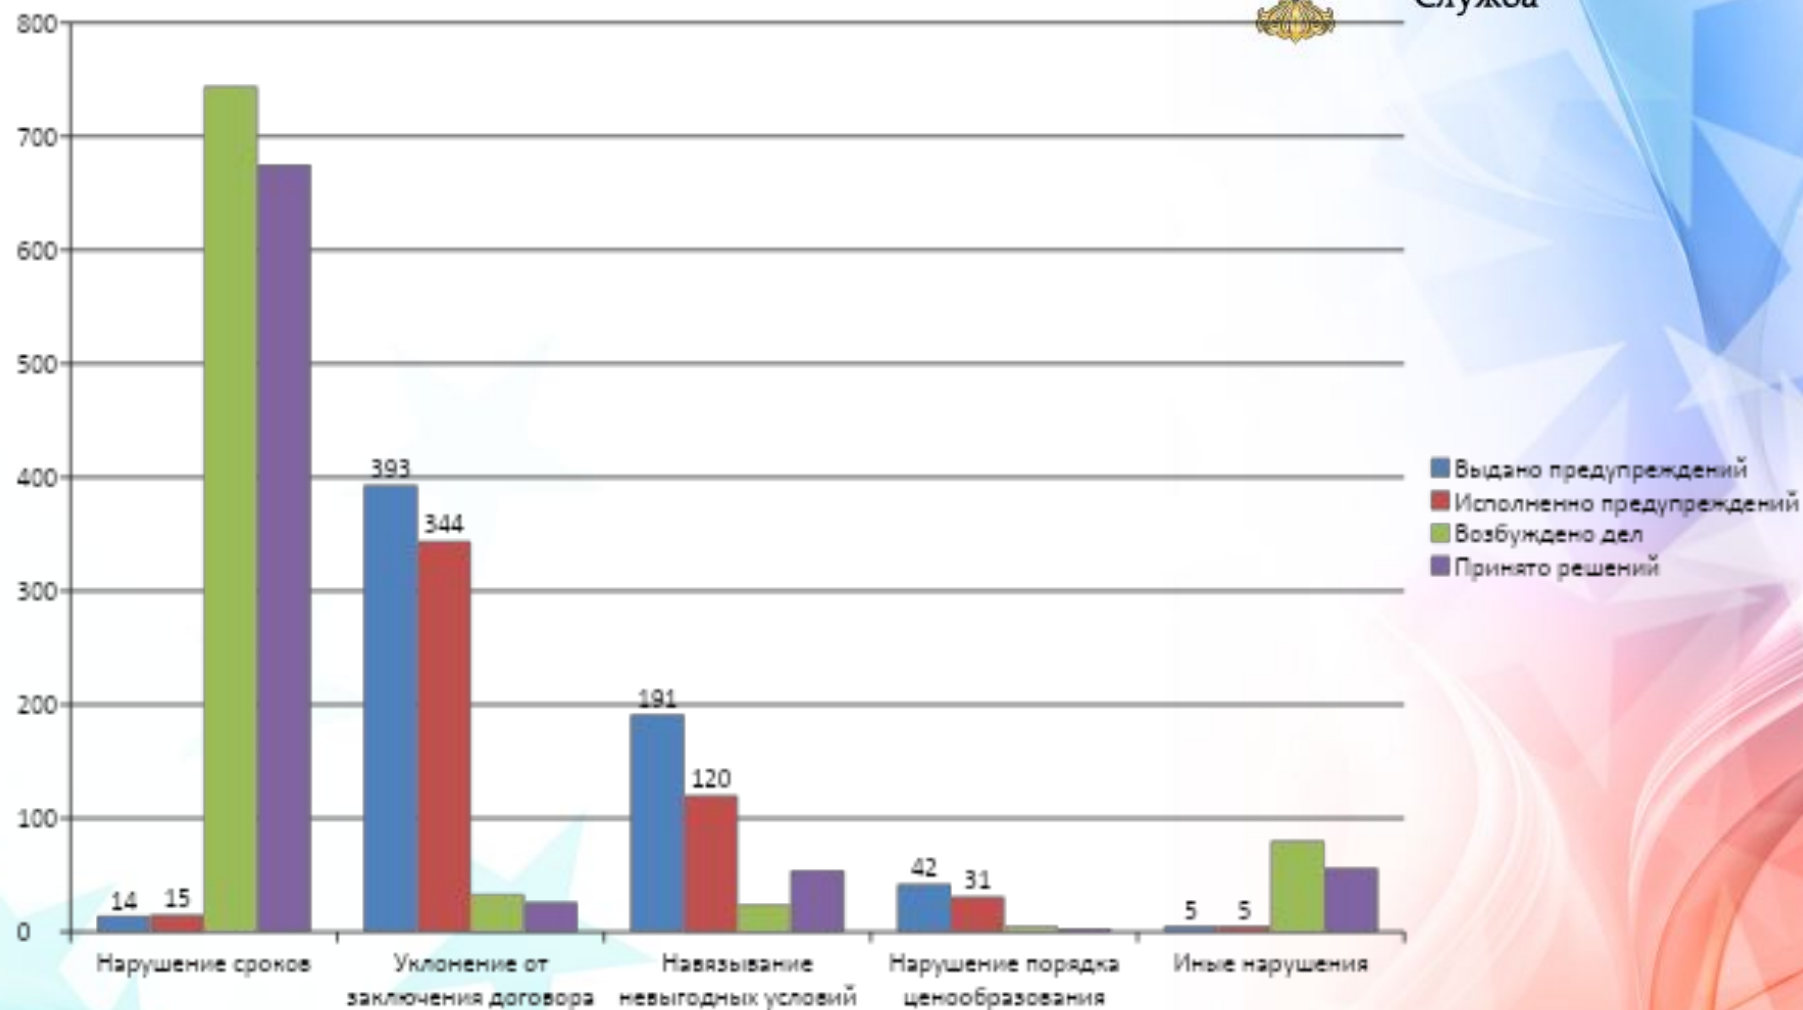



Федеральная
Антимонопольная
Служба

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!